



به نام خدا

وزارت راه و شهرسازی
معاونت مسکن و ساختمان

مبحث بیستم و سوم مقررات ملی ساختمان
الزامات ترافیکی ساختمان

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

ویرایش اول (۱۴۰۱)

www.inbr.ir

سرشناسه	معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی-دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
عنوان فرار دادی	ایران، قوانین حاکم Iran, Law, etc
عنوان و نام پدیدآور	...تهیه کننده دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی
وضعیت ویراست	{ویراست ۱}
مشخصات نشر	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۱۴۰۱
مشخصات ظاهری	ص. - ص. : جدول
فروست	مقررات ملی ساختمان ایران: محت بیست و سوم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شماره نشر:
شابک	
وضعیت فهرست نویسی	قیما
عنوان	محت بیست و سوم مقررات ملی ساختمان، الزامات ترافیکی ساختمان
موضوع	صنعت ساختمان - قوانین و مقررات - ایران
موضوع	Construction industry - Law and legislation -- Iran
موضوع	ساختمان سازی - ایران - ترافیک - ساختمان - استانداردها
موضوع	Construction - Iran --Traffic -- Building -- Standards
شناسه افزوده	وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان
شناسه افزوده	Ministry of Road and Urban Development, Deputy for Housing and Construction
شناسه افزوده	دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
رده بندی کنگره	
رده بندی دیویی	
شماره کتابشناسی ملی	
اطلاعات رکورد کتابشناسی	قیما



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

نام کتاب: محت بیست و سوم مقررات ملی ساختمان الزامات ترافیکی ساختمان

تهیه کننده: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

شماره نشر:

ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۱، ویرایش اول

تیراژ: جلد

قطع: وزیری

قیمت:

ISBN:

شابک:

کلیه حقوق چاپ و انتشار اثر برای وزارت راه و شهرسازی محفوظ است

فروش الکترونیکی: [http:// pub.bhrc.ac.ir](http://pub.bhrc.ac.ir)

پست الکترونیکی: mabhas@inbr.ir

پیشگفتار

وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را بر عهده دارد. مقررات ملی ساختمان کشور، بی‌شک یکی از کامل‌ترین و موثرترین مقررات بومی موجود و لازم‌الاجرا در میان کشورهای منطقه می‌باشد که حاصل تلاش اساتید، صاحب‌نظران و حرفه‌مندان صنعت ساختمان طی سال‌های متمادی در کشورمان است. در سال‌های اخیر، مقررات ملی ساختمان گام‌های موثری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز و مقاومت بناها و ساماندهی و استانداردسازی مصالح، روش‌های طراحی و ساخت و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی، محیط‌زیست، ایمنی، بهداشت و آسایش و رفاه استفاده‌کنندگان برداشته است. در این راستا، پیش‌مستمر بازخوردهای مقررات ملی ساختمان در زمینه‌های گوناگون، پس از انتشار آن، و برنامه‌ریزی برای بازنگری و رفع نقایص موجود و ارتقای مداوم محتوای آن، از اهداف اصلی وزارت راه و شهرسازی است. مقایسه کیفیت ساختمان‌ها، خصوصاً از لحاظ سازه‌ای، در سال‌های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان، موبد تاثیر این مقررات در ارتقای کیفیت آنهاست. در هر حال، باید به کلیه دست‌اندرکاران صنعت ساختمان متذکر شوم در کنار رعایت مقررات و آیین‌نامه‌ها، پایبندی به اصول اخلاقی حرفه‌ای و وجدان کاری مهمترین ضامن در پیشبرد اهداف و اصول فنی و حرفه‌ای در این صنعت می‌باشد.

از کلیه اساتید، صاحب‌نظران، حرفه‌مندان و تدوین‌کنندگان که از ابتدا تاکنون در تدوین و بازنگری‌های متعدد در مباحث مقررات ملی ساختمان تلاش نموده و در همفکری و همکاری با این وزارتخانه از هیچ کوششی دریغ ننموده‌اند، سپاسگزارم و از معاونت مسکن و ساختمان و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان که برای تدوین این مبحث جدید به عنوان بیست و سومین مبحث مقررات ملی ساختمان تلاش نمودند، نهایت تشکر و قدردانی را دارم و از تمامی نخبگان و جوانان متخصص دعوت می‌کنم این وزارتخانه را در پیشبرد اهداف عالی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یاری نمایند.

شهریار افندی زاده

سرپرست وزارت راه و شهرسازی



بسمه تعالی

جناب آقای دکتر وحیدی

وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، بدینوسیله ویرایش اول میحث بیست و سوم مقررات ساختمان تحت عنوان «الزامات ترافیکی ساختمان» که مراحل تهیه، تدوین و تصویب اولین ویرایش آن در این وزارت گذرانده شده است بشرح پیوست ابلاغ می گردد. این میحث یکسال پس از تاریخ این ابلاغ برای ساختمان های حوزه شمول لازم الاجرا می باشد.

شهریار آفتابی راه
سرپرست وزارت راه و شهرسازی

رونوشت:

- جناب آقای عباسی اصل، معاون محترم مسکن و ساختمان و قائم مقام در نهضت ملی مسکن جهت آگاهی و اقدام لازم
- جناب آقای حیدری، سرپرست محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جهت آگاهی و اقدام لازم
- جناب آقای نیکزاده، رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آگاهی و اقدام لازم
- مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها جهت اطلاع و اقدام لازم
- سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جهت اطلاع و اقدام لازم
- سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور جهت اطلاع و اقدام لازم

هیات تدوین کنندگان مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان - ویرایش اول (۱۴۰۱)

(براساس حروف الفبا)

الف) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان - دوره هفتم

عضو	• مهندس فرزانه صادقی مالواجرد	عضو	• دکتر فرهاد آزرمی
عضو	• مهندس امیر فرجانی	عضو	• مهندس یعقوب آصفی
عضو	• دکتر غلامرضا کاظمیان شیروان	عضو	• مهندس مصطفی احمدوند
عضو	• دکتر محمود گلابچی	عضو	• دکتر اباندر اصغری
عضو و دبیر	• مهندس حامد مانی فر	عضو	• دکتر شهریار افندی زاده
رئیس	• دکتر محمود محمودزاده	عضو	• دکتر بهروز بهنام
عضو	• دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی	عضو	• زنده یاد مهندس اکبر ترکان
عضو	• دکتر سید رسول میرقادری	عضو	• دکتر بهرنگ سجادی
عضو	• مهندس سید حمید میرمیران	عضو	• دکتر محمد شکرچی زاده
		عضو	• دکتر غلامرضا شیران

ب) اعضای کمیته نظارت و راهبری

• دکتر حمید شیرمحمدی	• مهندس رامین آهویی
• دکتر محمود صفارزاده	• دکتر فرشیدرضا حقیقی
• مهندس جمال قناعت	• دکتر کامران رحیم‌اف
• مهندس محمد محمدی نژاد	• مهندس مجتبی زوربخش
• مهندس علیرضا معتمدنیا	• دکتر غلامرضا شیران

ب) اعضای کمیته تدوین و بازنگری

• دکتر یوسف ساجد	• دکتر فرشیدرضا حقیقی
• دکتر افشین شریعت	• مهندس علیرضا خورسندی
• دکتر غلامرضا شیران	• مهندس کامران زندی

ت) اعضای کمیته مطالعات

• دکتر یوسف ساجد	• دکتر علی اصغر اردکانیان
• مهندس سعید شرافتی‌پور	• دکتر مرتضی اسدامرچی
• دکتر افشین شریعت مهیمنی	• دکتر شهریار افندی زاده
• دکتر شهاب‌الدین کرمانشاهی	• دکتر امیرعباس رصافی
• مهندس رضا مفیدی ذاتی	• مهندس محمد سلطانی
• دکتر بابک میربهاء	• دکتر سید احسان سیدابریشمی

ث) دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان - دوره هفتم

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و دبیر شورای تدوین	• مهندس حامد مانی فر
رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان	• مهندس امیرعباس محمودی

مقدمه

دوره هفتم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با این رویکرد که این مقررات می‌بایست پاسخگوی همه جوانب فنی ساختمان، از مرحله طراحی تا بهره‌برداری و پایان عمر مفید ساختمان باشد، ضرورت تدوین مباحث جدید دیگری را در تکمیل موضوعات فنی موجود به تصویب رسانید. مبحث الزامات ترافیکی ساختمان‌ها که اکنون در دست جامعه مهندسين ساختمان کشور است، یکی از مقررات تکمیلی در پلاک ساختمان و مرتبط با اندرکنش ساختمان و معابر پیرامون آن می‌باشد.

بی‌توجهی به سفرهای تولید و جذب شده ساختمان، موجب بروز مشکلات ترافیکی در معابر پیرامونی آن‌ها نظیر عدم تناسب بین عملکرد کاربری‌ها با ظرفیت شبکه، نامتناسب بودن دسترسی‌ها، ایجاد گره‌های ترافیکی، و مواردی از این قبیل شده است. از این روی لازم است به ساختمان‌ها به عنوان سلول‌های شهری، از منظر ترافیکی که تولید و جذب سفر می‌کنند، توجه شود، تا ملاحظات لازم در طراحی ترافیکی آنها لحاظ گردد و در صورت لزوم تسهیلات جدید در شبکه معابر بلافصل ساختمان‌ها منظور و یا تغییراتی در کاربری‌ها و یا اجزای ساختمان و محوطه آن اعمال شود. در غیر این صورت اجزای ترافیکی ساختمان و شبکه معابر اطراف آن ممکن است امکان پاسخگویی به اثرات ترافیکی مستحدثات جدید را نداشته و عملکرد آنها با اثرات نامطلوبی همراه شود.

ارزیابی ترافیکی و کاربرد عملی عارضه‌سنجی ساختمان به معنای پیش‌بینی، محاسبه و لحاظ کردن آثار ترافیکی ساختمان در داخل و محیط پیرامون آن در شهرها است.

این مبحث با در نظر گرفتن اهداف تدوین مقررات ملی ساختمان و انطباق آن با نقش مهندسی ترافیک در ساختمان و پس از شناسایی مشکلات و آسیب‌های وضع موجود شهرها تدوین گردیده تا الزاماتی در جهت رفع این مشکلات گردآوری نماید.

در فصل کلیات این مبحث ضمن بیان هدف، دامنه کاربرد و تعاریف تخصصی، به منظور تسهیل در بهره‌برداری از مطالب فصول آتی، طبقه‌بندی ساختمان‌ها و معابر ارائه شده است. در ادامه، اصول اثرسنجی ترافیکی ساختمان‌ها و روش‌های تحلیل تأثیرات ترافیکی ناشی از ایجاد ساختگاه‌های ترافیکی یا تغییر در کاربری ساختمان آورده شده است. ضوابط ترافیکی حین ساخت ساختمان نیز در فصل جداگانه‌ای آمده و در آن الزاماتی در ارتباط با اجزای محوطه کارگاهی، تجهیزات کنترل ترافیک و مدیریت و ایمنی ترافیک در حین ساخت ارائه گردیده است. همچنین در فصل ضوابط ترافیکی داخل ساختمان‌ها و محوطه‌ها،

الزاماتی درباره پارکینگ‌ها، گردش پیاده و سواره، معلولین، ایمن‌سازی، علائم و شرایط اضطرار را ارائه می‌دهد. در نهایت در فصل ضوابط ترافیکی در شبکه معابر بلافصل ساختمان به عنوان فصل پایانی، بایدها و نیایدهای مربوط به مشخصات فیزیکی و هندسی معابر، استفاده از گذرگاه‌های همسطح و غیرهمسطح عابرپیاده، مسیرهای دوچرخه و ملاحظات ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی در حوزه نفوذ ساختمان مطرح شده است.

لازم به ذکر است در این مبحث به عنوان ویرایش اول مجموعه ضوابط و الزامات مقررات ملی ساختمان در حوزه ترافیک تلاش شده تا کلیه مباحث ترافیکی تأثیرگذار در بخش ساختمان پوشش داده شود. همانطور که در بخش کلیات این مبحث آمده، الزامات ترافیکی ساختمانهای خارج از گروههای "الف تا د" قید شده در این مبحث و مندرج در مبحث چهار مقررات ملی ساختمان، مثل ساختمان‌های دارای ارزش میراثی در بافت‌های تاریخی و همچنین لحاظ نمودن نیازهای بارانداز و بارگیری و چرخش و مانور کامیون‌ها در فضاهای خدماتی به عنوان بخشی از فضای پارکینگ پلاک‌های بزرگ، و ضوابط مربوط به پارکینگ‌های مکانیزه به ویرایش‌های بعدی موکول شده است. قابل ذکر است که در کلیه مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت می‌باشد، استعلام از دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ملاک عمل خواهد بود. همچنین تمامی ارقام و ابعاد قید شده در این مبحث از منابع و استانداردهای معتبر ملی و بین‌المللی استخراج شده است.

در پایان این دفتر از تمامی اساتید، مهندسان، انجمن‌های مهندسی و سازمان‌های نظام مهندسی و نیز کلیه دست اندرکاران صنعت ساختمان به ویژه از آقای دکتر هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن و آقای دکتر داوود دانشگر، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، که نظرات نگارشی و تخصصی خود را در ارتباط با پیش‌نویس این مبحث ارائه نموده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و از هرگونه اظهار نظر، پیشنهاد و انتقاد استقبال و از آن‌ها جهت انجام اصلاحات بعدی استفاده خواهد نمود. لذا عموم علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی inbr.ir نسبت به ثبت نقطه نظرات خود اقدام نمایند.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

فهرست مطالب

۱-۲۳ کلیات	۱
۱-۱-۲۳ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲-۱-۲۳ تعاریف	۲
۳-۱-۲۳ طبقه‌بندی معابر بلافصل ساختمان	۹
۴-۱-۲۳ ساختمان‌های مشمول خدمات مهندسی ترافیک	۱۲
۲-۲۳ اصول اثرسنجی ترافیکی ساختمان‌ها	۱۴
۱-۲-۲۳ تعیین سطح خدمات	۱۴
۲-۲-۲۳ تعیین افق طرح	۱۵
۳-۲-۲۳ تعیین محدوده بلافصل ساختمان	۱۶
۴-۲-۲۳ بررسی تسهیلات ترافیکی موجود	۱۷
۵-۲-۲۳ تعیین سفرسازی بنا (تولید و جذب سفر)	۱۸
۶-۲-۲۳ برآورد تقاضای پارکینگ	۲۴
۷-۲-۲۳ تحلیل و طراحی دسترسی‌های داخل عارضه مورد نظر	۲۴
۸-۲-۲۳ بررسی و تحلیل سطح خدمت تسهیلات ترافیکی موجود	۲۴
۹-۲-۲۳ تحلیل وضعیت طرح دسترسی ساختمان	۲۷
۳-۲۳ ضوابط ایمنی ترافیکی ساختمان‌ها	۲۹
۱-۳-۲۳ کلیات	۲۹
۲-۳-۲۳ الزامات مدیریت ترافیک حین ساخت	۳۸
۴-۲۳ ضوابط ترافیکی داخل ساختمان‌ها	۵۴
۱-۴-۲۳ گردش سواره در ساختمان و پارکینگ‌ها	۵۴
۲-۴-۲۳ گردش پیاده در ساختمان	۶۷
۳-۴-۲۳ تجهیزات هدایت ترافیکی و ایمنی مسیر داخل ساختمان‌ها و محوطه‌ها	۷۳

www.inbr.ir

۲۳-۱ کلیات

۲۳-۱-۱ هدف و دامنه کاربرد

۲۳-۱-۱-۱ هدف از تدوین این مبحث، تعیین ضوابط و مقررات ترافیکی مرتبط با ساختمان‌ها و شبکه معابر بلافاصل اطراف ساختمان و در ورودی و خروجی محوطه های عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری و عابرین و دوچرخه سواران است. به گونه‌ای که الزامات ترافیکی در طراحی ساختمان به نحوی مطلوب رعایت شود و نیز اثرات احداث ساختمان‌ها در حین ساخت و در دوره بهره‌برداری به حداقل ممکن کاهش یابد. در این مبحث، ضوابط مرتبط با دسترسی وسایل نقلیه و عابرین پیاده به ساختمان و مسیر حرکتی آنها در داخل ساختمان، مدیریت ترافیکی شبکه معابر بلافاصل کارگاه و اصول اثرسنجی ارائه خواهد شد. این مبحث می‌تواند درباره احداث، بهسازی، بازسازی، تغییر کاربری، تعمیر، تخریب، توسعه، فعالیت‌های طراحی، اجرا، آزمایش، نگهداری و بهره‌برداری از ساختمانها و شبکه معابر پیرامونی نیز کاربرد داشته باشد.

۲۳-۱-۱-۲ رعایت ضوابط و مقررات این مبحث در ساختمان‌های واقع در دامنه شمول آن الزامی است و تا زمان اعتبار این ویرایش از مبحث بیست و سوم، در صورت بروز هر گونه مغایرت بین این مبحث و آیین‌نامه طراحی معابر شهری، (ویرایش ۱۳۹۹) ضوابط آیین‌نامه مذکور، و در صورت مغایرت با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، ضوابط مباحث ۲۲ گانه ملاک عمل می‌باشد. عملیات عمران و ابنیه شهری مانند پل‌ها، تونل‌ها و حفاری‌های تاسیسات شهری مشمول مقررات این مبحث نمی‌شوند ولی رعایت ضوابط ایمنی ترافیکی در حین عملیات اجرایی توصیه می‌شود. بدیهی است الزامات ترافیکی ساختمانهای خارج از گروههای "الف تا د" قید شده در این مبحث و مندرج در مبحث چهار مقررات ملی ساختمان، مثل ساختمانهای میراثی در بافت‌های تاریخی، به ویرایش‌های بعدی موکول می‌شود. ویرایش‌های بعدی نیز به نیازهای بارانداز و بارگیری و چرخش و مانور کامیونها در فضاهای خدماتی به عنوان بخشی از فضای پارکینگ پلاک‌های بزرگ خواهد پرداخت.

۲۳-۱-۱-۳ همراه با این مبحث باید ضوابط سایر مباحث ملی ساختمان رعایت شوند. در این راستا روند صدور مجوزها، چگونگی حفاظت ساختمان در برابر آتش‌سوزی، الزامات عمومی ساختمان، الزامات ایمنی و حفاظت کار در حین اجرای ساختمان‌ها، الزامات علائم و تابلوها و پدافند غیرعامل به ترتیب مربوط به مباحث دوم، سوم، چهارم، دوازدهم،

پانزدهم و بیستم مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

۲۳-۱-۱-۴ در کلیه مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت می باشد، استعلام از دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ملاک عمل خواهد بود.

۲-۱-۲۳ تعاریف

۲۳-۱-۲-۱ انسداد معبر: به مسدود شدن تمامی خطوط عبوری بر روی وسایل نقلیه متقاضی استفاده از معبر گفته می شود. انسداد کل معبر تنها زمانی باید در نظر گرفته شود که هیچ گونه راهکار عملی دیگری جهت تامین ایمنی محوطه کارگاهی موجود نباشد.

۲۳-۱-۲-۲ انسداد خط عبوری: به مسدود شدن یک یا چند خط عبوری بر روی وسایل نقلیه متقاضی استفاده از معبر گفته می شود. انسداد یک یا چند خط عبوری تنها در زمان هایی که تجهیزات و مصالح در بخشی از سواره‌رو دیو شده‌اند و یا فعالیت ماشین آلات کارگاهی در حاشیه معبر انجام می گیرد، باید اعمال شود.

۲۳-۱-۲-۳ ایمن سازی ترافیکی: مجموعه اقداماتی که به منظور تقلیل اثرات یا حذف خطرات بالقوه ترافیکی انجام می شود.

۲۳-۱-۲-۴ پارکینگ حاشیه‌ای: سطحی از فضای کنار خیابان است که به توقف وسایل نقلیه موتوری اختصاص می یابد.

۲۳-۱-۲-۵ پارکینگ غیر حاشیه‌ای: فضایی خارج از سطح سواره‌رو می باشد که به منظور توقف وسایل نقلیه استفاده می شود. پارکینگ‌های غیر حاشیه‌ای به سه دسته تقسیم می شوند: ۱- محوطه‌ای (هم سطح) ۲- طبقاتی ۳- مکانیزه تقسیم می شوند.

۲۳-۱-۲-۶ پارکینگ محوطه‌ای (هم سطح): پارکینگ غیر حاشیه‌ای است که فضاهای پارک آن در سطح زمین قرار داشته باشند.

۲۳-۱-۲-۷ پارکینگ طبقاتی: پارکینگ عمومی واقع در خارج از سطح معابر است که فضاهای پارک آن در بیش از یک سطح قرار داشته باشد.

۲۳-۱-۲-۸ پارکینگ مکانیزه: پارکینگ طبقاتی است که جابجایی خودروها به طبقات مختلف توسط تجهیزات بالابرنده صورت می گیرد.

۲۳-۱-۲-۹ پرچمدار: فردی است که ترافیک عبوری را از میان محدوده عملیات کارگاهی و یا دیگر نواحی نیازمند کنترل ترافیک موقت، با استفاده از پرچم یا علائم

هدایت می‌کند.

۲۳-۱-۲-۱۰ تجهیزات کنترل ترافیک: مجموعه علائم، تابلوها، نشانه‌ها و ابزارهای هشدار دهنده است که به منظور آگاهی، راهنمایی و کنترل ترافیک عابرین پیاده، وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه‌سواران و دیگر کاربران راه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲۳-۱-۲-۱۱ چگالی ترافیک: تعداد وسایل نقلیه ای که در یک لحظه مشخص واحد طول یک خط عبور یا یک معبر را اشغال می‌کنند

۲۳-۱-۲-۱۲ سطح خدمت: معیاری برای تحلیل عملکرد معابر شهری، نشان دهنده نسبت تقاضا به ظرفیت بوده و دارای شش سطح A (به عنوان بهترین) تا F (بدترین وضعیت عملکردی) می‌باشد.

۲۳-۱-۲-۱۳ تقاضای دوره اوج پارکینگ: حداکثر تقاضای پارکینگ کاربری در طول روز

۲۳-۱-۲-۱۴ توسعه کاربری: احداث یک کاربری جدید یا گسترش یک کاربری موجود

۲۳-۱-۲-۱۵ مطالعات تولید سفر: منظور تعیین متوسط سفرهای تولید شده در ناحیه مورد مطالعه است.

۲۳-۱-۲-۱۶ مطالعات جذب سفر: منظور تعیین متوسط سفرهای جذب شده به ناحیه مورد مطالعه است.

۲۳-۱-۲-۱۷ جهت جریان غالب: جهتی از جریان ترافیک در یک معبر دوطرفه در ساعت اوج که در آن حجم تردد از حجم تردد جریان مقابل بیشتر است.

۲۳-۱-۲-۱۸ حجم ترافیک: تعداد وسیله نقلیه‌ای که در واحد زمان (کسری از ساعت، ساعتی، روزانه یا سالانه) از مقطع مشخصی (یک یا چند خط عبوری) از راه می‌گذرد.

۲۳-۱-۲-۱۹ حجم ترافیک ساعتی: حجم ترافیکی است که در طی یک ساعت معین، از مقطع مشخصی از راه می‌گذرد.

۲۳-۱-۲-۲۰ حفاظ: وسیله‌ای است که در راه‌پله‌ها، شیبراه‌ها، پاگردها و اطراف نقاط خطرناک برای تأمین ایمنی و حفاظت و هدایت عابرین، دوچرخه‌سواران، رانندگان موتورسیکلت و خودروها و همراهان آنان به کار می‌رود.

۲۳-۱-۲-۲۱ شبکه معابر بلافاصل اطراف ساختمان: محدوده‌ای از محوطه پیرامونی یک سایت توسعه کاربری که ترافیک آن محدوده توسط بهره‌برداری و عملکرد آن کاربری

دچار تغییرات محسوس می‌شود. این محدوده بنا بر نوع و ابعاد کاربری و ویژگی‌های شبکه معابر پیرامونی می‌تواند از یک تقاطع و معبر تا قسمتی از شبکه معابر و تقاطع‌های شهری باشد.

۲۳-۱-۲-۲۲ خط عبور: بخشی از سواره‌رو که در طول مسیر، به عبور یک ستون از وسایل نقلیه اختصاص می‌یابد.

۲۳-۱-۲-۲۳ خط تغییر سرعت: خطی که بمنظور ایجاد فرصت برای کاهش یا افزایش سرعت وسایل نقلیه به هنگام ورود به خطوط اصلی یا خروج از آنها در نظر گرفته می‌شوند.

۲۳-۱-۲-۲۴ دسترسی سایت: معبر یا باز شویی که یک سایت را به شبکه خیابانی پیرامون خود متصل کرده و برای مراجعین آن امکان ورود و خروج با روش‌های مختلف را ایجاد می‌کند.

۲۳-۱-۲-۲۵ رابط خروجی: رابطی است که ترافیک آن از راه مورد نظر خارج می‌شود.

۲۳-۱-۲-۲۶ رابط ورودی: رابطی است که ترافیک آن به راه مورد نظر وارد می‌شود.

۲۳-۱-۲-۲۷ راه و خیابان: راه، مجموعه‌ای از معابر است که برای عبور وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه و عابرپیاده ساخته می‌شود. به راه‌های درون شهری خیابان نیز اطلاق می‌شود، مگر در مواردی که راه علی‌رغم اینکه درون شهری است ولی عملکرد برون شهری دارد که در این صورت اطلاق خیابان برای آن معمول نمی‌باشد.

۲۳-۱-۲-۲۸ رده عملکردی معبر: طبقه‌بندی معابر و راه‌ها براساس قابلیت جابجایی و دسترسی مسیرها را شامل می‌گردد.

۲۳-۱-۲-۲۹ ساعت اوج: ساعتی از شبانه روز است که در آن حجم ترافیک به حداکثر می‌رسد.

۲۳-۱-۲-۳۰ سایت: محدوده زمینی که برای توسعه کاربری مد نظر قرار گرفته است.

۲۳-۱-۲-۳۱ سرعت طرح: حداکثر سرعت ایمن وسایل نقلیه در بهترین شرایط جوی و ترافیکی به عنوان مبنای طرح هندسی.

۲۳-۱-۲-۳۲ سرعت عملکردی: سرعتی است که ۸۵ درصد وسایل نقلیه با سرعتی برابر یا کمتر از آن حرکت می‌کنند.

۲۳-۱-۲-۳۳ سطح تقاطع: سطح مشترک بین سواره‌روهای راه‌های متقاطع است.

۲۳-۱-۲-۳۴ سطح خدمت: شاخصی است برای اندازه‌گیری کیفیت جریان ترافیک که بر اساس عوامل و مولفه‌های ترافیکی از قبیل تاخیر وسیله‌نقلیه، طول صف و ... تعیین می‌گردد.

۲۳-۱-۲-۳۵ شیبراه عابر پیاده: یک شیبراه کوتاه است که برای اتصال سطوح ناهم‌تراز در پیاده‌رو بکار می‌رود.

۲۳-۱-۲-۳۶ طرح هندسی: طرح بخش‌های قابل رویت مانند مسیر افقی، نیمرخ طولی، فاصله‌های دید، شیب‌ها و نیمرخ عرضی است.

۲۳-۱-۲-۳۷ ظرفیت: حداکثر تعداد وسایل نقلیه و یا عابر پیاده که در واحد زمان (ساعت) از یک مقطع معبر عبور می‌کند.

۲۳-۱-۲-۳۸ کاربری اداری: اراضی که برای احداث ادارات مختلف دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده و شامل شرکتها، موسسات، ارتش، وزارتخانه‌ها، نهادها و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مشابه آن می‌باشد.

۲۳-۱-۲-۳۹ کاربری تجاری: اراضی که برای فعالیت‌های بازرگانی، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، کسب و پیشه و دواير نمایندگی‌های مختلف و دفاتر تجاری بر اساس سلسله مراتب طرح‌های تفصیلی (خرده فروشی، عمده فروشی، انبار) پاساژ، تیمچه، سرا در نظر گرفته می‌شوند.

۲۳-۱-۲-۴۰ کاربری تفریحی و گردشگری: مشتمل بر اراضی با کاربری تفریحی می‌باشد که با توجه به طرح تفصیلی شهرها بتوان در آن‌ها امکان گذران اوقات فراغت و شادمانی شهروندان را تأمین نمود.

۲۳-۱-۲-۴۱ کاربری حمل‌ونقل: اراضی که برای احداث ترمینال، پایانه، ایستگاه مترو، راه‌آهن، فرودگاه، پارکینگ عمومی روباز و طبقاتی و ... در نظر گرفته شوند.

۲۳-۱-۲-۴۲ کاربری خدمات عمومی و شهری: مشتمل بر اراضی با کاربری خدماتی مانند کشتارگاه‌ها، آتش‌نشانی، مراکز جمع‌آوری زباله، دفاتر پست، کلانتری، نواحی شهرداری و سایر خدمات می‌گردد.

۲۳-۱-۲-۴۳ کاربری رستوران‌ها و تالارها: اراضی که برای تجمع افراد با اهداف کوتاه مدت مانند صرف غذا و یا برگزاری مجالس در نظر گرفته می‌شوند. تالارها و رستوران‌ها علاوه بر فضای نشستن دارای آشپزخانه و انبار نیز می‌باشند.

۲۳-۱-۲-۴۴ کاربری صنعتی: اراضی که برای احداث ساختمان‌های صنعتی در نظر گرفته می‌شود (مانند انبارها، کارگاه‌ها، کارخانجات، سردخانه‌ها و تعمیرگاه‌های بزرگ)

۲۳-۱-۲-۴۵ کاربری فرهنگی و مذهبی: اراضی که برای احداث اماکن مذهبی از قبیل مسجد، حسینیه، کلیسا، کنیسه و آتشکده و ... و یا برای سینما، تئاتر، کتابخانه، فرهنگسرا، گورستان و ... در نظر گرفته می‌شود.

۲۳-۱-۲-۴۶ کاربری مختلط: ترکیب چند عملکرد از کاربری‌های مختلف در یک قطعه زمین با کاربری مختلط (تجاری اداری، تجاری مسکونی، مسکونی و اختلاطی از کاربری‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی) که با توجه به طرح تفصیلی احداث شده‌اند.

۲۳-۱-۲-۴۷ کاربری مسکونی: سطوحی که بر اساس نقشه کاربری اراضی جهت احداث واحدها و مجموعه‌های مسکونی اختصاص یافته و مشتمل بر تراکم‌های مختلف مسکونی (کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد) می‌باشند.

۲۳-۱-۲-۴۸ کاربری ورزشی: اراضی که مختص ورزش و آمادگی جسمانی شهروندان برای احداث فضاها و استادیوم‌های انواع ورزش‌ها، زمین‌های بازی، باشگاه‌های ورزشی و ... باشد.

۲۳-۱-۲-۴۹ کم‌توان: به فردی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت به طور موقت یا دائمی از نظر توانایی‌های جسمی یا ذهنی دچار ضعف باشد.

۲۳-۱-۲-۵۰ محدوده حساس محیط زیستی: منطقه‌ای که شامل یکی از ویژگی‌های طبیعی مانند زیستگاه گونه‌های نادر است که توسط قوانین دولتی محافظت می‌شود


۲۳-۱-۲-۵۱ مثلث دید: در تقاطع‌ها به مثلثی گفته می‌شود که یک رأس آن در محل فرضی چشم راننده، رأس دیگر در محل فرضی وسیله‌نقلیه مسیر متقاطع و رأس سوم آن در محل برخورد دو امتداد عبور قرار دارد.

۲۳-۱-۲-۵۲ مراجع ذیصلاح شهری: نهادها، سازمان‌ها و اداراتی که وظیفه مدیریت، اجرا و نظارت بر طرح‌های اجرایی ترافیک شهری را برعهده دارند که به فراخور موضوع شامل شهرداری و معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته (معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک، معاونت معماری و شهرسازی، معاونت فنی و عمرانی) و پلیس راهنمایی و رانندگی می‌باشد.

۲۳-۱-۲-۵۳ محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی: محدوده‌ای است که با شروع ناحیه هشدار اولیه آغاز می‌شود و تا مسافتی بعد از ناحیه انتهایی کار ادامه می‌یابد (مطابق شکل

۲۳-۱-۱).

۲۳-۱-۲-۵۴ منطقه کارگاهی: محدوده‌ای است که عملیات ساخت و ساز شهری در جریان ترافیک سواره و پیاده و ایمنی آن مؤثر است.

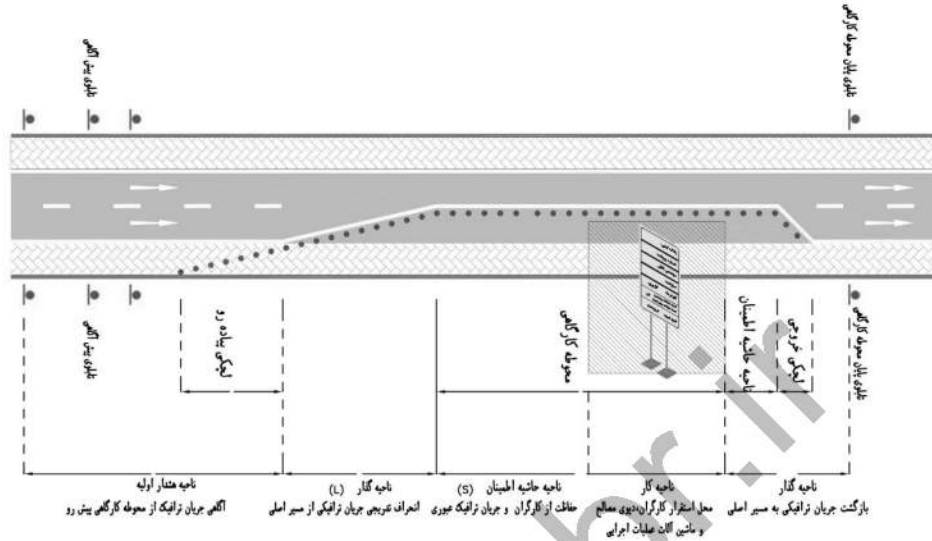

شکل ۲۳-۱-۱ محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی

۲۳-۱-۲-۵۵ محوطه کارگاه ساختمانی: محدوده‌ای که عملیات ساختمانی در آن انجام شده و غالباً با جداکننده‌های فیزیکی از پیرامون خود جدا می‌شوند و ورود افراد متفرقه به این محدوده ممنوع می‌باشد.

۲۳-۱-۲-۵۶ مسافت دید: طول قابل رویت برای راننده در امتداد مسیر

۲۳-۱-۲-۵۷ مسیر انحرافی: مسیری است که به دلیل عدم امکان استفاده از مسیر معمول به عنوان مسیر جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲۳-۱-۲-۵۸ مهندسی ترافیک: بخشی از مهندسی حمل و نقل است که به برنامه‌ریزی، طراحی، و عملکرد مناسب سیستم ترافیک (تسهیلات و تجهیزات ترافیکی) به منظور جابجایی ایمن، سریع و اقتصادی استفاده‌کنندگان از راه می‌پردازد و شامل کلیه اجزایی است که با جریان ترافیک و تولید آن در ارتباط هستند.

۲۳-۱-۲-۵۹ مهندس دی‌صلاح: شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار

مهندسی معتبر صادره از وزارت راه و شهرسازی می باشد.

تبصره: حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال این اشخاص طی شیوه نامه ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود.

۲۳-۱-۲-۶۰ میانه: آن بخش از راه جدا شده که در حدفاصل (بین) لبه داخلی سواره‌روهای راه جانبی و مسیر اصلی قرار گرفته است. (نوعی جدا کننده بین دو سواره روی مجزا و خلاف جهت)

۲۳-۱-۲-۶۱ نرخ تقاضای پارکینگ: نسبت میزان تقاضای پارکینگ کاربری در بازه زمانی مشخص

۲۳-۱-۲-۶۲ نرخ سفرسازی: نسبت تعداد سفرهای ایجاد شده (مجموع سفرهای تولید و جذب شده) کاربری در بازه زمانی مشخص.

۲۳-۱-۲-۶۳ وسیله نقلیه سبک: وسیله نقلیه با حداکثر چهار چرخ شامل سواری، وانت‌بار، ون، پیکاپ و کامیون کوچک.

۲۳-۱-۲-۶۴ وسیله نقلیه سنگین: وسیله نقلیه با بیش از چهار چرخ شامل کامیون، مینی‌بوس، اتوبوس و وسیله نقلیه تفریحی.

۲۳-۱-۲-۶۵ مسیر درجه ۱ دوچرخه: که با وسایل مختلف از سواره‌رو جدا شده باشد. این مسیرها توسط موانع فیزیکی، کاملاً از ترافیک موتورسی، پارک حاشیه‌ای و مسیرهای پیاده، جدا شده و فقط به عبور دوچرخه اختصاص دارند.

۲۳-۱-۲-۶۶ مسیر درجه ۲ دوچرخه: تابلو به عبور دوچرخه اختصاص یافته باشد. استفاده وسایل نقلیه موتورسی از این سطح ممنوع است. این مسیرها، خطوط اختصاصی برای عبور دوچرخه در مجاورت سواره‌رو هستند که با وسیله خط‌کشی مشخص و مجزا شده‌اند.

۲۳-۱-۲-۶۷ مسیر درجه ۳ دوچرخه: مسیری است در امتداد یک معبر سواره‌رو که توسط وسایل نقلیه موتورسی و دوچرخه به صورت مشترک استفاده می شود.

۲۳-۱-۲-۶۸ پلان ایمنی: طرح ایمن سازی و هدایت ترافیکی محدوده عملیات اجرایی است.

۲۳-۱-۲-۶۹ طول صف: به طول یا محدوده خارج از خیابان اصلی و در داخل پلاک که تامین کننده صف ورود به و خروج از پارکینگ پلاک بوده و در محل دسترسی به منظور جلوگیری از

تداخل با و تاخیر در جریان ترافیک عبوری طبق ضوابط پیش بینی می شود، اتلاق می شود.

۲۳-۱-۲-۷۰ توسعه بسیار کوچک مقیاس: حجم ترافیک تولید شده بدون تاثیر بر تقاطع های مجاور بوده و نیازمند بازدید کلی و تعیین محل مناسب برای دسترسی است.

۲۳-۱-۲-۷۱ توسعه کوچک مقیاس: حجم ترافیک تولید شده معابر اینگونه توسعه ها به اندازه ای است که بر کل شبکه معابر اثری نداشته ولی بر تقاطع ها و سواره روه های نزدیک به محل دسترسی کاربری تاثیر می گذارد.

۲۳-۱-۲-۷۲ توسعه متوسط مقیاس: حجم ترافیک تولید شده در معابر اینگونه توسعه ها به اندازه ای است که بر معابر اطراف تا فاصله ای از محل توسعه اثر می گذارد.

۲۳-۱-۲-۷۳ توسعه بزرگ مقیاس: حجم ترافیک تولید شده در معابر اینگونه توسعه ها به اندازه ای است که عموماً سیستم معابر را در مساحت زیادی تحت تاثیر قرار می دهد.

۲۳-۱-۲-۷۴ پارکینگ مانور کم: پارکینگ بلندمدت، در تمام روز و پارکینگ مخصوص کاربران روزانه و دائمی را شامل می شود.

۲۳-۱-۲-۷۵ پارکینگ مانور متوسط: پارکینگ میان مدت، مدت توقف بین ۲ ساعت تا تمام روز را شامل می شود.

۲۳-۱-۲-۷۶ پارکینگ مانور زیاد: شامل پارکینگ های کوتاه مدت، پارکینگ مخصوص توریست ها، پارکینگ مراکز خرید به مدت کمتر از ۲ ساعت است.

۲۳-۱-۳ طبقه بندی معابر بلافاصل ساختمان

معابر به کار رفته در این مقررات به پنج دسته تقسیم می گردند. ضوابط شامل عملکرد راه و قابلیت تأمین جابجایی و دسترسی، میزان دسترسی و جابجایی و امکان دسترسی به کاربری های اطراف در جدول ۲۳-۱-۱ آمده و به شرح زیر است.

- آزادراه
- بزرگراه
- شریانی
- جمع و پخش کننده
- محلی

۱-۳-۱-۲۳ آزادراه: معبری است که در تمام طول آن ترافیک دو طرف به طور فیزیکی کاملاً تفکیک شده است و نحوه طراحی به گونه‌ای است که جریان ترافیک در آن بدون وقفه و غیرمنقطع و فاقد تقاطع هم سطح می‌باشد. نقش آزادراه در شبکه معابر، ارتباط بین شهرها یا مراکز عمده شهرها و حومه شهرها است.

۲-۳-۱-۲۳ بزرگراه: معبری است که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکی کاملاً تفکیک شده است و جریان در آن بصورت غیرمنقطع است. نقش تندرگاه در شبکه معابر برقراری ارتباط بین محدوده‌های مهم شهر (شمال و جنوب یا شرق و غرب) و حومه شهرها است.

۳-۳-۱-۲۳ شریانی: دسته‌ای از خیابان‌های شهری که بعلاظرفیت جابجایی زیاد، دسترسی تمامی کاربران را به انواع کاربری‌ها در مقیاس منطقه و شهر، فراهم می‌کنند.

۴-۳-۱-۲۳ جمع و پخش‌کننده: این معابر ارتباط بین محلات کوچک و ارتباط بین معابر شریانی معابر دسترسی محلی را برقرار می‌سازند، ترافیک چند خیابان دسترسی را جمع‌آوری و به خیابان‌های شریانی منتقل می‌کنند. جریان ترافیک در این معابر منقطع است و دسترسی تمامی کاربران را به انواع کاربری‌ها در مقیاس ناحیه، فراهم می‌کنند.

۵-۳-۱-۲۳ معابر محلی: کاربری‌های اطراف این معابر در بیشتر موارد مسکونی و فضای اطراف کاملاً شهری است. این معابر برقراری ارتباط بین کاربری‌ها و واحدهای مسکونی و محدوده‌های مجاور را فراهم می‌سازند و آن‌ها را به خیابان‌های جمع‌کننده متصل می‌نمایند. جریان ترافیک در این معابر منقطع است و دسترسی تمامی کاربران را به انواع کاربری‌ها حداکثر در مقیاس محله، فراهم می‌کنند.

۶-۳-۱-۲۳ معابر با عملکرد ترکیبی: در برخی از شهرهای کشور معابری وجود دارد که در بخشی نقش دسترسی و در بخش دیگر نقش جابجایی بیشتر است. بنابراین تشخیص رده عملکردی مقطع معبر مشرف به ساختمان با توجه به کاربری ساختمان و مندرجات جدول و بر اساس معیارهای تعداد خطوط عبوری، نوع و فاصله تقاطعات و امکان دسترسی مستقیم کاربری‌ها به معبر صورت می‌گیرد.

جدول ۲۳-۱-۱ ضوابط دسترسی و جایجایی رده‌های عملکردی پیشنهادی معابر درون شهری

رده معبر	آزادراه	بزرگراه	شریانی	جمع‌کننده	محلی
نقش جایجایی (درصد)	۱۰۰	>۹۰	۷۰-۹۰	۳۰-۵۰	<۱۰
نقش دسترسی (درصد)	۰	<۱۰	۱۰-۳۰	۵۰-۷۰	>۹۰
امکان دسترسی مستقیم به کاربری‌های بیرونی	ندارد	ندارد	تنها در کندرو	دارد	دارد
سرعت طرح (کیلومتر بر ساعت)	۱۰۰-۱۲۰	۷۰-۱۱۰	حداکثر ۷۰	حداکثر ۵۰	۳۰
سرعت مجاز (کیلومتر بر ساعت)	۸۰-۱۰۰	۶۰-۹۰	حداکثر ۵۰	حداکثر ۴۰	حداکثر ۳۰
امکان پارک حاشیه‌ای و توقف	مطلقاً ممنوع	مطلقاً ممنوع	مجاز در برخی نقاط کندرو	محدود	آزاد
نوع تقاطع‌ها	غیر هم‌سطح	غیر هم‌سطح الف	هم‌سطح ب	هم‌سطح	هم‌سطح
حداقل فاصله تقاطعات (متر)	غیر مجاز	حداقل ۳۰۰۰	حداکثر ۵۰۰ متر	حداکثر ۴۰۰	حداکثر ۳۰۰
تردد دوچرخه	مطلقاً ممنوع	مطلقاً ممنوع	در سرعت‌های بالای ۴۰ غیرمجاز است	مجاز	مجاز
تردد موتورسواران	مطلقاً ممنوع	غیرمجاز	مجاز	مجاز	مجاز
وجود پیاده‌گذر هم‌سطح	غیر مجاز	غیر مجاز	الزامی	الزامی	الزامی
ورود عابرپیاده به حریم شبکه	ممنوع	ممنوع	مجاز برای سوار و پیاده شدن در کندرو	مجاز برای سوار و پیاده شدن	مجاز
تعداد خطوط عبوری در هر جهت	حداقل ۳	حداقل ۲	حداکثر ۳ خط تندرو و یک خط کندرو	حداکثر ۲	حداکثر ۱
کاربری زمین‌های اطراف معبر	فضای سبز و تسهیلات شبکه (مانند پمپ‌ترین و استراحت‌گاه) ت	مراکز جمعیتی بزرگ با اهمیت بسیار زیاد (استادیوم‌ها، فرودگاه‌ها)	مراکز تحقیقاتی	کاربری‌های شهری با حیطه عملکردی انحصاری (مانند مدارس، مراکزها و...) و ساختمان‌های نوع ب	کاربری‌ها با حیطه عملکردی حلقه واحدسازی مسکونی، تجاری کوچک، مدارس و... و ساختمان‌های نوع الف

الف با فاصله حداقل ۲۰۰ متر
 ب برای تقاطعات همسطح این معبر برابر ۵۰۰ است.
 پ نوع تقاطعات علناً غیر همسطح است. طی امکان وجود تقاطعات همسطح نیز وجود دارد.
 ت در شرایط خاص می‌توان کاربری‌های با عملکرد حومه شهری، مجتمع‌های اسبق بزرگ، فرودگاه‌ها را با نظارت بر ایستگاه‌های ترابری محیطی و راه در محاورت این معبر احداث نمود.
 ث جمع‌کننده در صورت تکلیف بودن، وجود حداکثر ۲ خط بلائینج است. محلی در صورت تکلیف بودن، وجود حداکثر ۲ خط بلائینج است.

۲۳-۱-۴ ساختمان‌های مشمول خدمات مهندسی ترافیک

در این بخش به طبقه‌بندی ساختمان‌های مشمول خدمات ترافیک از نقطه نظر انواع کاربری، حوزه عملکرد و میزان سفرسازی اشاره شده است.

۲۳-۱-۴-۱ طبقه‌بندی ساختمان‌ها بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی

حوزه استفاده زمین براساس سلسله مراتب انواع فعالیت‌های شهری کاربری ملک نامیده می‌شود. طبقه‌بندی کاربری‌های شهری در این مبحث بر اساس الگوهای طرح‌های جامع شهری مطابق با جدول ۲۳-۱-۲ انجام می‌پذیرد.

جدول ۲۳-۱-۲ طبقه‌بندی کاربری‌ها بر اساس طرح جامع و طرح تفصیلی

ردیف	نوع
۱	مسکونی
۲	تجاری
۳	اداری
۴	آموزشی
۵	صنعتی
۶	فرهنگی و مذهبی
۷	بهداشتی و درمانی
۸	ورزشی
۹	حمل و نقل
۱۰	خدمات عمومی و شهری
۱۱	رستوران‌ها و تالارها
۱۲	تفریحی و گردشگری
۱۳	مختلط*
۱۴	سایر کاربری‌ها**

*کاربری مختلط، ترکیب دو یا چند مورد از کاربری‌های ردیف‌های ۱ الی ۱۲ جدول است.

**سایر کاربری‌ها مشتمل بر مواردی می‌گردند که در هیچ‌یک از گروه‌های ۱۳ گانه قابل طبقه‌بندی نیستند.

۲-۴-۱-۲۳ دامنه شمول خدمات مهندسی ترافیک

دامنه شمول این مبحث طی شیوه نامه ای جداگانه که از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با توجه به پیچیدگی ها و بر اساس عوامل و حجم کار و برخی معیارهای دیگر از جمله گروه بندی ساختمان، نوع عملکرد، سطح خدمت و نوع معبر مجاور و نرخ سفرسازی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

www.inbr.ir

۲۳-۲ اصول اثرسنجی ترافیکی ساختمان‌ها

۲۳-۲-۱ تعیین سطح خدمات

سطح خدمات اثرسنجی برای یک توسعه خاص باید با توجه به میزان سفرسازی کاربری تعیین شود، زیرا میزان سفرسازی یک توسعه، رابطه مستقیمی با نوع کاربری، ابعاد و اندازه‌های آن دارد. بر این اساس و مطابق بند ۳ بخش ۹ آیین نامه طراحی معابر شهری (مصوب ۱۳۹۹)، سطح خدمات اثرسنجی به چهار دسته، توسعه‌های بسیار کوچک، توسعه کوچک مقیاس، توسعه متوسط مقیاس و توسعه بزرگ مقیاس تقسیم می‌شود.

۲۳-۲-۱-۱ توسعه‌های بسیار کوچک

حجم ترافیک تولید شده در این معابر به اندازه‌ای است که تعداد سفر تولید شده توسط این سطح توسعه بسیار کم بوده بطوریکه حتی بر نزدیک‌ترین تقاطع‌ها نیز اثرگذار نیست. این توسعه‌ها تنها نیازمند بازدید و بازنگری طراحی و تعیین محل مناسب دسترسی است. توسعه‌هایی که تعداد سفر تولید شده توسط آن کمتر از ۱۰۰ سفر در ساعت اوج باشد، به عنوان توسعه‌های بسیار کوچک مقیاس در نظر گرفته می‌شود.

۲۳-۲-۱-۲ توسعه‌های کوچک مقیاس

حجم ترافیک تولید شده در این معابر به اندازه‌ای است که بر کل شبکه معابر اثری نداشته ولی بر تقاطع‌ها و سواره‌روهای نزدیک به محل دسترسی کاربری تأثیر می‌گذارد. توسعه‌هایی که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۵۰۰ سفر در ساعت اوج معابر اطراف یا ساعت اوج خود کاربری ایجاد کند، کوچک مقیاس منظور می‌شوند.

۲۳-۲-۱-۳ توسعه متوسط مقیاس

حجم ترافیک تولید شده در این معابر به اندازه‌ای است که بر معابر اطراف در فاصله‌ای کم اثر می‌گذارد و نیازمند تحلیل در مطالعات اثرسنجی ترافیکی می‌باشد.

توسعه‌ای که انتظار می‌رود بیش از ۵۰۰ و کمتر از ۱۰۰۰ سفر در ساعت اوج معبر ایجاد نماید، متوسط مقیاس تعریف می‌شود.

۴-۱-۲-۲۳ توسعه بزرگ مقیاس

حجم ترافیک تولید شده در این معابر به اندازه‌ای است که عموماً سیستم معابر را در مسافت زیادی تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این سطح از توسعه، سیستم حمل‌ونقل موجود در مطالعات جامع ترافیک شهری نیازمند بازنگری بوده و بررسی اثر توسعه‌های بزرگ مقیاس بر معابر اطراف، نیازمند تحلیل جامع و کامل با بهره‌گیری از نرم افزارهای مربوطه است.

هر توسعه‌ای که انتظار می‌رود ۱۰۰۰ یا بیش از ۱۰۰۰ سفر در ساعت اوج معابر اطراف یا ساعت اوج خود کاربری تولید کند، بزرگ مقیاس است. ساعت اوج معابر و کاربری باید شامل روزهای کاری و روزهای آخر هفته باشد. سفر نیز شامل: ورود و خروج به/ از کاربری و سفرهای گذری است،

تبصره: در صورتی که توسعه کاربری در چندین فاز انجام شود، تعیین سطح خدمات برای هر فاز باید به شکل جداگانه و مطابق تعاریف هر سطح انجام گیرد.

۲-۲-۲۳ تعیین افق طرح

افق طرح خدمات باید توسط تهیه‌کننده طرح و گردانندگان سیستم حمل‌ونقل و ترافیک شهر تعیین شود. به طور کلی افق طرح خدمات به موارد زیر مرتبط است:

الف- تاریخ بهره‌برداری طرح یا توسعه مورد نظر و سال تکمیل فازهای اصلی در توسعه‌های طولانی مدت.

ب- افق‌های خدمات و برنامه‌های بالادستی به ترتیب وجود، شامل: طرح جامع حمل‌ونقل، طرح جامع شهری، طرح تفصیلی، طرح هادی یا طرح‌های ساماندهی و هر تغییر مهم در شبکه حمل‌ونقل.

بر اساس تعاریف بند ۲-۲-۱، افق‌های طرح خدمات اثرسنجی باید مطابق جدول ۲-۲-۱ در نظر

جدول ۲۳-۲-۱ افق‌های پیشنهادی برای خدمات اثرسنجی ترافیکی

ابعاد توسعه	افق پیشنهادی طرح*
کوچک (تولید کننده کمتر از ۵۰۰ سفر در ساعت اوج)	سال پیش‌بینی شده بهره برداری با فرض ساخت و بهره‌برداری کامل
متوسط در یک فاز (تولید کننده ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ سفر در ساعت اوج)	سال پیش‌بینی شده با فرض ساخت و بهره‌برداری کامل افق طرح خدمات و برنامه‌های بالادستی**
بزرگ در یک فاز (تولید کننده بیش از ۱۰۰۰ سفر در ساعت اوج)	سال پیش‌بینی شده بهره برداری با فرض ساخت و بهره‌برداری کامل افق طرح خدمات و برنامه‌های بالادستی
متوسط یا بزرگ در چند فاز	سال پیش‌بینی شده بهره برداری هر یک از فازها، با فرض ساخت و بهره‌برداری کامل هر فاز سال پیش‌بینی شده برای بهره برداری کامل توسعه افق طرح خدمات و برنامه‌های بالادستی سالی که بهبود و توسعه اصلی حمل‌ونقل محدود به اتمام رسیده است

* یکی از بازه‌های زمانی مندرج در جدول به تشخیص طراح ترافیک

** در مواردی که برنامه حمل‌ونقلی بالادست موجود است، باید هم سال بهره‌برداری و هم افق برنامه بالادستی مورد بررسی قرارگیرد.

۲۳-۲-۳ تعیین محدوده بلافصل ساختمان

تعیین محدوده بلافصل ساختمان در توسعه‌های جدید به قضاوت کارشناسی دقیق و شناخت سیستم حمل‌ونقل محدود مورد مطالعه نیاز دارد و از طرفی دیگر سطح تأثیر هر مطالعه اثرسنجی با توجه به ابعاد و ماهیت توسعه در نظر گرفته شده و عملکرد سیستم حمل‌ونقل منطقه متفاوت است.

۲۳-۲-۳-۵ برای کاربری‌ها و توسعه‌های مختلف، محدوده بلافصل ساختمان در خدمات اثرسنجی مطابق

۲۳-۲-۳-۶ جدول ۲۳-۲-۲ تعیین می‌شود.

جدول ۲۳-۲-۲ نمونه‌ای از محدوده بلافصل پیشنهادی ساختمان برای خدمات اثرسنجی ترافیکی

پیشنهاد محدوده بلافصل پیشنهادی	نمونه توسعه
در محدوده‌ی ۳۰۰ متر پیمایش	تمامی کاربری‌های با کمتر از ۲۰۰ سفر در ساعت اوج
تمام تقاطع‌های چراغ‌دار و دسترسی‌های بالاتر از رده‌ی عملکردی محلی در ۸۰۰ متری کاربری، تمامی تقاطع‌های غیرچراغ‌دار اصلی و دسترسی‌های بالاتر از رده‌ی عملکردی محلی در ۴۰۰ متری کاربری	توسعه‌های با ۲۰۰ تا ۵۰۰ سفر در ساعت اوج
تمام تقاطع‌های چراغ‌دار و رمپ‌های بزرگراهی در ۳/۲ کیلومتری کاربری، تمامی معابر و تقاطع‌های غیر چراغ دار اصلی و دسترسی‌های بالاتر از رده‌ی عملکردی محلی در ۱/۶ کیلومتری کاربری	تمام توسعه‌های با بیش از ۵۰۰ سفر در ساعت اوج

۲۳-۲-۴ بررسی تسهیلات ترافیکی موجود

به منظور انجام خدمات اثرسنجی ترافیکی، باید اطلاعات عرضه شبکه حمل و نقل در محدوده بلافصل ساختمان، برای وضع موجود و آتی برداشت شود. مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز برای شناخت عرضه عبارت است از:

الف- شبکه معابر: نقشه شبکه معابر و رده‌بندی عملکردی معابر، مقطع عرضی معابر، نحوه جهت‌بندی معابر، مشخصات هندسی پیاده روها و مسیرهای دوچرخه، شناخت کاربری‌های زمین در اطراف توسعه مورد نظر.

ب- تقاطع‌ها شامل: نقشه تقاطع، نحوه کنترل تقاطع، مشخصات هندسی تقاطع

پ- چراغ راهنمایی شامل: نوع کنترل، و طرح فازبندی

ت- حمل‌ونقل همگانی و شبه همگانی شامل: مسیرها و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و ایستگاه‌های تاکسی خطی.

ث- پارکینگ‌ها شامل: تعداد پارکینگ موجود در کاربری و مشخصات پارکینگ (زاویه پارکینگ، ابعاد راهرو (ابعاد دیوار به دیوار)، تعداد جایگاه‌های پارکینگ در هر ردیف، ابعاد هر جایگاه پارک) برای پارک غیرحاشیه‌ای، تعیین نوع پارک (موازی یا مورب) برای پارک حاشیه‌ای. درباره ضوابط

مربوط به پارکینگ و گردش سواره در بندهای ۲۳-۴-۱ و ۲۳-۵-۱ به تفصیل شرح داده شده است.

ج- ایمنی: تعیین محدوده یا نقطه حادثه‌خیز و تعیین فاصله آن از کاربری، وجود تجهیزات ایمنی (تابلوه‌های هشداردهنده و تعیین کننده مسیر)، تعیین علت، نوع و تعداد تصادفات در شبکه راه‌ها و تقاطع‌های اطراف کاربری،

چ- علائم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی (علائم عمودی و افقی).

ح- مطالعات فرادست شامل: خدمات در مقیاس شهری و منطقه‌ای نظیر طرح جامع و طرح تفصیلی شهر.

۲۳-۲-۵ تعیین سفرسازی بنا (تولید و جذب سفر)

به منظور مطالعه تأثیر ناشی از احداث هر کاربری جدید که همواره اثری افزایشی در حجم ترافیک محدوده مورد نظر خواهد داشت، شناخت تقاضا و بررسی احجام ترافیکی در شرایط فعلی و آتی الزامی است. در مطالعه تقاضای ایجاد شده پس از توسعه کاربری، فرآیند تحلیل تقاضای سفر باید به شکل چهار مرحله‌ای شامل برآورد تولید و جذب سفر، توزیع سفر، انتخاب وسیله نقلیه و تخصیص ترافیک انجام گیرد. برای شناخت تقاضای موجود، باید حجم تردد انواع وسایل نقلیه در معابر و تقاطع‌های محدوده تحت تأثیر به تفکیک نوع وسیله نقلیه، و حرکات مستقیم و گردش برداشت شود. برداشت حجم بایستی در زمان‌هایی صورت بگیرد که امکان تعیین ساعت اوج تردد در معبر یا شبکه وجود داشته باشد.

تبصره: شناخت تقاضا برای کاربری‌های با بیش از ۱۰۰۰ سفر در ساعت اوج به شکل چهار مرحله‌ای کلاسیک و برای کاربری‌های کمتر از ۱۰۰۰ سفر در ساعت اوج به شکل تقریبی موجود در این مبحث صورت می‌پذیرد.

۲۳-۲-۵-۱ برداشت حجم ترافیک

برداشت حجم تردد انواع وسایل نقلیه، باید در معابر و تقاطع‌های محدوده بلافاصله انجام پذیرد. بدین منظور باید، تقاضای موجود شناسایی شده و با تقاضای آینده (که از طریق برآورد تولید و جذب سفر کاربری و رشد ترافیک عبوری محاسبه می‌شود) جمع شود و در نهایت به شبکه عرضه تخصیص داده شود. اندازه‌گیری حجم ترافیک، شمارش تعداد وسایل نقلیه‌ای است که از مقطعی معین در مدت زمانی مشخص عبور می‌کند و می‌تواند به تفکیک نوع وسیله نقلیه، خط عبور، حرکت گردشی و غیره

دسته‌بندی شود، بنابراین در تنظیم آن باید به نکات زیر توجه شود:

- تعیین محل و زمان مناسب برای اندازه‌گیری،
- سازمان‌دهی عملیات میدانی،
- طرح و انتخاب روش مناسب برای ثبت اطلاعات،
- انتخاب روش‌های مناسب تجزیه و تحلیل و آماده‌سازی اطلاعات برای استفاده و استخراج نتایج، و
- ارائه داده‌ها در شکلی معین و مناسب برای تجزیه و تحلیل.

✓ بازه‌های زمانی برداشت حجم

در برداشت اطلاعات برای هر کاربری، بازه‌های زمانی مختلف باید مطابق راهنمای نرخ سفرسازی شهر مورد مطالعه تعیین گردد. در صورت عدم دسترسی به راهنمای مذکور، باید به راهنمای شهری که دارای بیشترین شباهت از لحاظ پارامترهای جمعیت و مساحت است مراجعه کرد. بازه‌های زمانی برداشت حجم پیشنهادی در جدول ۲۳-۲-۳ نشان داده شده است. با برداشت حجم در این بخش، تقاضای موجود شناسایی شده که بایستی با تقاضای آینده (که از طریق برآورد تولید و جذب سفر محاسبه می‌شود) تجمیع شده و در نهایت به شبکه عرضه تخصیص داده شود. بازه‌های زمانی موجود در جدول مطابق زیر تعریف می‌شوند:

الف- روز کاری: روزی بین شنبه تا چهارشنبه

ب- روز تعطیل: تعطیلات رسمی میان یا آخر هفته

پ- صبح: از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۱

ت- ظهر: از ساعت ۱۱ تا ۱۵

ث- عصر: از ساعت ۱۵ تا ۱۹

ج- شب: از ساعت ۱۹ تا ۲۴

جدول ۲۳-۲- بازه‌های زمانی برداشت به تفکیک دسته کاربری

شب	عصر	ظهر	صبح	روز تعطیل	روز کاری	مثال	نوع کاربری
✓	✓		✓		✓	مجتمع مسکونی	مسکونی
✓	✓	✓		✓	✓	مجتمع تجاری	تجاری
	✓		✓	✓	✓	میدان میوه و تره‌بار	
	✓		✓	✓		فروشگاه زنجیره‌ای	
	✓	✓	✓		✓	مراکز اداری	اداری
	✓	✓	✓		✓	شهرداری	
		✓	✓		✓	بانک	
		✓	✓		✓	دفتر اسناد رسمی	
	✓	✓	✓		✓	دبیرستان و آموزشگاه	آموزشی
	✓	✓	✓		✓	دانشگاه	
	✓		✓	✓		فرهنگسرا	فرهنگی و مذهبی
	✓			✓		مسجد	
	✓		✓	✓	✓	بیمارستان	بهداشتی و درمانی
✓	✓		✓		✓	درمانگاه	
✓	✓		✓		✓	ساختمان پزشکان	
✓	✓		✓		✓	هتل و هتل آپارتمان	خدمات عمومی و شهری
	✓		✓		✓	تعمیرگاه	
✓		✓		✓		رستوران	رستوران‌ها و تالارها
✓	✓			✓		پارک و بوستان	تفریحی و گردشگری
✓	✓			✓		مجموعه سینمایی	
	✓		✓	✓		بازار گل و گیاه	سایر کاربری‌ها

تبصره: تعیین زمان برداشت حجم با توجه به مناطق جغرافیایی مختلف کشور، فصل سال، مشخصات شهر مورد مطالعه و همچنین توزیع زمانی تقاضا در محل مورد مطالعه می‌تواند توسط مهندس طراح ذیصلاح، در بازه‌های مندرج در جدول ۲۳-۲-۳ پراکنده و توزیع شود. لازم به ذکر است بازه زمانی

برای برداشت حجم نباید از ۸ ساعت در روز کمتر شود.

۲-۲-۲۳ برآورد تولید و جذب سفر

برآورد تولید و جذب سفرها با توجه به ماهیت کاربری‌های ایجاد شده در مجموعه انجام می‌شود. هر نوع کاربری گروه خاصی از افراد شامل کارکنان و یا مراجعین را به خود جذب می‌کند. روش‌های مورد استفاده در برآورد تولید و جذب سفر کاربری‌ها در خدمات اترسنجی ترافیکی شامل سه روش مدل روندگرا، مقدار میانگین و شناسه کاربری می‌باشد. اولویت استفاده از این روش‌ها به ترتیب مدل روندگرا، مقدار میانگین و شناسنامه‌ها می‌باشد. لذا برای هر گروه کاربری ابتدا بایستی شرایط استفاده از مدل بررسی شده و در صورت عدم تأیید، شرایط استفاده از مقدار میانگین کنترل می‌شود. چنانچه شرایط استفاده از مقدار میانگین نیز فراهم نشود، باید از شناسه کاربری‌ها استفاده کرد. استفاده از روش‌های مذکور باید بر اساس راهنمای تهیه شده هر شهر صورت گیرد. در صورت عدم دسترسی، استفاده از راهنمای شهرهای دارای بیشترین شباهت جمعیتی و مساحتی توصیه می‌شود. در پیوست ۲-۲۳ نمونه‌ای از تولید و جذب کاربری‌های مختلف ارائه شده است.

✓ مدل روندگرا

در صورتی می‌توان از معادله روندگرای خطی استفاده کرد که الزامات زیر تأمین شود:

- الف- کاربری توسعه موردنظر دارای نوع مشابه در بانک اطلاعاتی باشد.
- ب- مقدار متغیر مستقل کاربری موردنظر در بازه متغیرهای مستقل نمونه‌های برداشت شده قرار داشته باشد.
- پ- بیش از ۳ نمونه در بانک اطلاعاتی برداشت شده باشد.
- ت- مدل در بازه اطمینان ۹۰ درصد معنادار باشد.

✓ مقدار میانگین

به منظور استفاده از مقادیر میانگین بایستی شرایط زیر فراهم شود:

- الف- کاربری توسعه موردنظر دارای نوع مشابه در بانک اطلاعاتی باشد.

ب- مقدار متغیر مستقل کاربری موردنظر در بازه متغیرهای مستقل نمونه‌های برداشت شده قرار داشته باشد.

پ- بیش از ۳ نمونه در بانک اطلاعاتی برداشت شده باشد.

ت- انحراف معیار نرخ سفار سازی نمونه‌ها، حداکثر برابر ۱۱۰ درصد میانگین این نرخ باشد.

ث- نقاط مشاهده شده در نزدیکی خط میانگین نرخ سفار سازی، در محدوده متغیر مستقل کاربری موردنظر قرار گیرد.

تعداد سفرهای تولید شده کاربری، از حاصل ضرب میانگین نرخ سفار سازی (تعداد سفرهای ایجاد شده بر واحد متغیر مستقل)، در مقدار متغیر مستقل کاربری موردنظر، محاسبه می‌شود.

✓ شناسه کاربری

چنانچه شرایط استفاده از مدل و یا میانگین برای یک نوع کاربری خاص فراهم نباشد، با تطبیق کاربری مورد مطالعه (از نظر عملکرد، موقعیت جغرافیایی، ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مراجعان و غیره) با نمونه‌های برداشت شده، اطلاعات شناسه کاربری برای تعیین نرخ سفر استفاده می‌شود. در صورت عدم دسترسی به اطلاعات شناسه کاربری، طراح ترافیک می‌تواند نسبت به برداشت اطلاعات سفار سازی نمونه‌های مشابه در محدوده با تایید مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

۲۳-۲-۵-۳ برآورد توزیع سفر

جهت تعیین توزیع سفرها در مبادی ورودی و خروجی شبکه باید یکی از روش‌های الگوی توزیع فعلی یا روش‌های ابتکاری به کار گرفته شود.

✓ الگوی توزیع فعلی

در این روش با استفاده از برداشت نمونه‌هایی از وضعیت موجود و یا استفاده از مدل شبکه شهر مورد مطالعه، توزیع سفرهای تولید و جذب شده در وضعیت فعلی در بخش‌های مختلف شهر به تفکیک اهداف سفر محاسبه می‌شود. با تعمیم این الگو، می‌توان توزیع سفرهای کاربری‌های جدید را نیز تعیین نمود. همچنین، در صورتی که الگوی سفرهای افق طرح از نتایج مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهر

قابل استخراج باشد، می‌توان این الگو را برای کاربری‌های جدید نیز به کار برد.

✓ روش‌های ابتکاری و اجرایی

در این روش توزیع سفرهای ایجاد شده در کاربری‌های مورد مطالعه با استفاده از روش‌های ابتکاری و بهره‌گیری از قضاوت کارشناسی مانند، تعمیم توزیع وضع موجود از طریق روش‌هایی همچون، پرسشنامه، ثبت پلاک و ... انجام می‌گیرد. بر این اساس با توجه به عملکرد کاربری‌های مورد مطالعه، محدوده بلافاصل ساختمان شناسایی شده و نواحی اطراف کاربری مورد نظر تقسیم‌بندی می‌شود. در ادامه بر اساس پارامترهایی نظیر موقعیت جغرافیایی کاربری، جمعیت نواحی اطراف آن می‌توان توزیع سفرهای منتهی به توسعه جدید را برآورد نمود. با توجه به آنکه تقسیم‌بندی نواحی شهری به صورت کیفی می‌باشد، این روش برآورد تخمینی توزیع سفر را به دست می‌دهد.

۲۳-۲-۵-۴ برآورد سهم شیوه‌های مختلف سفر

برآورد سهم شیوه‌های مختلف سفر باید بر اساس مدل‌ها و یا راهنمای تهیه شده هر شهر صورت گیرد. در صورت عدم دسترسی به موارد مذکور، باید از ضوابط راهنمای شهرهایی استفاده کرد که بیشترین شباهت را از دید جمعیت و مساحت به شهر مورد نظر دارند.

۲۳-۲-۵-۵ تخصیص ترافیک ناشی از احداث بنا

پس از تعیین میزان سفرهای ورودی و خروجی به/از کاربری مورد مطالعه در ساعات اوج، تعیین نحوه توزیع سفر، تعیین سهم وسایل نقلیه و تعیین طرح دسترسی، باید تقاضای سفر برآورد شده به شبکه معابر اطراف کاربری تخصیص داده شود. بسته به ابعاد کاربری، مرحله تخصیص می‌تواند برای توسعه کوچک به صورت تحلیلی و قضاوتی انجام پذیرد؛ اما برای توسعه‌های بزرگ یا متوسط تحلیل‌های نرم‌افزاری و شبیه‌سازی به منظور ارزیابی وضعیت تردد وسایل نقلیه در محدوده بلافاصل ساختمان لازم است. در فرآیند شبیه‌سازی می‌توان اجزا و پارامترهای مختلف ترافیک را به صورت همزمان و برهمکنش آنها را در بازه‌های زمانی مختلف مطالعه کرد. با توجه به شرایط هر مطالعه می‌توان از

نرم‌افزارهای متنوع شبیه‌سازی ترافیکی با عملکرد خردنگر، میان‌نگر و کلان‌نگر استفاده کرد.

۲۳-۲-۶ برآورد تقاضای پارکینگ

تأمین شدن پارکینگ مناسب در واقع امکان دسترسی با استفاده از وسیله شخصی به کاربری را فراهم می‌کند. عدم تأمین پارکینگ مناسب باعث از دست رفتن برخی از فرصت‌های دسترسی است. از سویی دیگر تأمین بیش از اندازه پارکینگ، بدون توجه به میزان تقاضا نیز باعث هدر رفتن سرمایه می‌گردد. روش مورد استفاده در برآورد تقاضای پارکینگ مشابه برآورد تولید و جذب سفر و بر اساس ضوابط راهنمای شهرها می‌باشد. علاوه بر این، جهت برآورد تقاضای پارکینگ بر اساس نوع کاربری می‌توان به بندهای ۲۳-۱-۴ و ۲۳-۱-۴-۸ رجوع کرد.

۲۳-۲-۷ تحلیل و طراحی دسترسی‌های داخل عارضه مورد نظر

تعیین طرح دسترسی ایمن و راحت استفاده‌کنندگان به/ از کاربری با توجه به نوع و ابعاد کاربری و همچنین شبکه معابر اطراف آن، متفاوت است. به منظور تعیین طرح دسترسی شامل معابر و پیاده‌راه‌ها، باید از ضوابط و مقررات بندهای ۲۳-۱-۳، ۲۳-۴-۲ و ۲۳-۵-۵ بر حسب نوع کاربری استفاده نمود. هدف این بخش تعیین وضعیت دسترسی‌ها به منظور تخصیص تقاضای پیش‌بینی شده بر روی طرح پیشنهادی است.

۲۳-۲-۸ بررسی و تحلیل سطح خدمت تسهیلات ترافیکی موجود

ظرفیت هر یک از معابر، تقاطع‌های بحرانی اطراف کاربری، ظرفیت دسترسی‌های سواره و غیره باید بر اساس تعریف و ضوابط مندرج در جدول ۲۳-۱-۱ تحلیل شود. ارزیابی عملکرد ترافیک در قالب شاخص‌هایی به صورت سطوح خدمت (LOS) و یا نسبت حجم به ظرفیت (V/C) گزارش می‌شود. با توجه به محدوده بلافصل ساختمان، شاخص سطح خدمت در صورت احداث کاربری نباید از تراز سطح خدمت قبل از احداث کاربری کمتر شود. در موارد خاص (هسته مرکزی شهر) کاهش یک درجه سطح خدمت با تایید مراجع ذیصلاح مشروط به رعایت سطح خدمت حداقل D ، بلامانع است. لازم به ذکر است که سطح خدمت در شش سطح A, B, C, D, E و F تعریف می‌شود.

۲۳-۲-۸-۱ تحلیل ظرفیت معابر بلافصل ساختمان

معابر بلافصل ساختمان شامل خیابان‌های شریانی و جمع و پخش‌کننده (مطابق جدول ۲۳-۱-۱) می‌باشد. سطح خدمت معابر بلافصل ساختمان بر اساس نرخ حجم به ظرفیت و سرعت سفر، مطابق جدول ۲۳-۲-۴ تعیین می‌شود.

جدول ۲۳-۲-۴ تعیین سطح سرویس معابر بلافصل ساختمان

سرعت سفر بر اساس درصدی از سرعت جریان آزاد پایه (%)	سطح سرویس بر اساس نرخ حجم به ظرفیت ≤ 1
> 85	A
$> 67 - 85$	B
$> 50 - 67$	C
$> 40 - 50$	D
$> 30 - 40$	E
≤ 30	F

۲۳-۲-۸-۲ تحلیل ظرفیت عابر پیاده در معابر بلافصل ساختمان

با توجه به محدوده بلافصل ساختمان، ظرفیت معابر پیاده و پیاده‌روها در فضای شهری باید تحلیل شود. جدول ۲۳-۲-۵ سطح سرویس عابران پیاده در کمان بر اساس فضای لازم برای عابر پیاده و نمره سطح سرویس عابر پیاده را نشان می‌دهد.

جدول ۲۳-۲-۵ تعیین سطح سرویس عابران پیاده

نمره سطح سرویس عابر پیاده	سطح سرویس بر اساس فضای لازم برای عابر پیاده					$\leq A$
	> 60	$> 40 - 60$	$> 24 - 40$	$> 15 - 24$	$> 8 - 15$	
≤ 2	A	B	C	D	E	F
$\geq 2 - 2/75$	B	B	C	D	E	F
$\geq 2/75$	C	C	C	D	E	F
$- 3/5$						
$\geq 2/5 - 4/25$	D	D	D	D	E	F
$\geq 4/25 - 5$	E	E	E	E	E	F
> 5	F	F	F	F	F	F

۳-۸-۲-۲۳ تحلیل ظرفیت تقاطع‌های چراغ‌دار

تقاطع‌ها در تحلیل ظرفیت به صورت مجزا بررسی می‌شوند به این معنا که از تاثیر تقاطع‌های بالادست صرف‌نظر می‌شود. تقاطع‌های چراغ‌دار دارای زمان‌بندی چراغ ثابت یا هوشمند هستند. تعیین سطح سرویس تقاطع‌ها بر اساس نرخ حجم به ظرفیت و تأخیر، مطابق جدول ۲۳-۲-۶ می‌باشد.

جدول ۲۳-۲-۶ تعیین سطح سرویس تقاطع‌ها بر اساس نرخ حجم به ظرفیت

تأخیر (ثانیه)	سطح سرویس بر اساس نرخ حجم به ظرفیت	
	≤ 1	
≤ 10	A	
$> 10 - 20$	B	
$> 20 - 35$	C	
$> 35 - 55$	D	
$> 55 - 80$	E	
> 80	F	

۴-۸-۲-۲۳ تحلیل ظرفیت عابر پیاده در تقاطع‌های چراغ‌دار

با توجه به محدوده بلافاصل ساختمان، ظرفیت تقاطع برای عابرین پیاده باید تحلیل شود. جدول ۲۳-۲-۷ بیانگر سطح سرویس عابران پیاده در تقاطع بر اساس نمره سطح سرویس عابر پیاده است.

جدول ۲۳-۲-۷ تعیین سطح سرویس عابر پیاده در تقاطع

سطح سرویس	نمره سطح سرویس عابر پیاده
A	≤ 2
B	$> 2 - 2/75$
C	$> 2/75 - 3/5$
D	$> 3/5 - 4/25$
E	$> 4/25 - 5$
F	> 5

۵-۸-۲-۲۳ تحلیل ظرفیت میداین

میدان‌ها عموماً تقاطعاتی با شکل دایره‌ای هستند که با تابلو حق تقدم در مسیرهای ورودی، محوطه گردشی و جزیره میانی مشخص می‌شوند. تعیین سطح سرویس میدان نیز بر اساس نرخ حجم به

ظرفیت و تأخیر کنترلی، (مقدار تأخیر خطوط عبور هر شاخه از میدان و تعیین میانگین وزنی تأخیر میدان بر اساس حجم تردد خطوط) مطابق جدول ۸-۲-۲۳ است.

جدول ۸-۲-۲۳ تعیین سطح سرویس میدان‌ها

تأخیر کنترلی (ثانیه) بر وسیله	سطح سرویس بر اساس نرخ حجم به ظرفیت ≤ 1
۰ - ۱۰	A
> ۱۰ - ۱۵	B
> ۱۵ - ۲۵	C
> ۲۵ - ۳۵	D
> ۳۵ - ۵۰	E
> ۵۰	F

۶-۸-۲-۲۳ تحلیل ظرفیت وسایل نقلیه همگانی در معابر بلافصل ساختمان

با توجه به محدوده بلافصل ساختمان، ظرفیت وسایل نقلیه همگانی در خیابان‌های بلافصل ساختمان، تقاطع‌ها و غیره باید ارزیابی شود. سطح خدمت حمل و نقل همگانی در معابر بلافصل ساختمان بر اساس نمره سطح خدمت حمل و نقل همگانی، (امتیاز ناراضایتی مسافران حمل و نقل همگانی) مطابق جدول ۹-۲-۲۳ است.

جدول ۹-۲-۲۳ تعیین سطح خدمت حمل و نقل همگانی در معابر بلافصل ساختمان

سطح سرویس	نمره سطح خدمت حمل و نقل همگانی
A	≤ 2
B	$> 2 - 2/75$
C	$> 2/75 - 3/5$
D	$> 3/5 - 4/25$
E	$> 4/25 - 5$
F	> 5

۹-۲-۲۳ تحلیل وضعیت طرح دسترسی ساختمان

اگر طرح دسترسی و عملکرد شبکه معابر و تقاطع‌های اطراف کاربری مناسب تشخیص داده شود،

جزئیات طراحی تقاطع و دسترسی‌ها (مانند ایجاد و یا افزایش طول باند گردش به چپ، یا باند گردش به راست و تغییر در فازبندی و زمان‌بندی چراغ و غیره) و در صورت لزوم تعریض‌ها باید به صورت ویژه مشخص شوند.

چنانچه نتایج ارزیابی طرح دسترسی و شبکه معابر اطراف توسعه به لحاظ سطح خدمت، ایمنی یا جریان ترافیک به همراه داشته باشد، لازم است طرح دسترسی کاربری مجدداً بررسی شده و در صورت لزوم اصلاح و یا طرح جدید ارائه گردد و نسبت به تخصیص دوباره تقاضا با توجه به طرح جدید باید اقدام شود.

در برخی موارد تقاضای کاربری‌های جدید و تقاضای پس‌زمینه بسیار بیش‌تر از عرضه شبکه معابر اطراف کاربری در افق طرح خواهد بود که منجر به ایجاد مشکلات ترافیکی، تراکم و افزایش تأخیر در معابر و تقاطع‌های اطراف می‌شود. در چنین شرایطی یکی از گزینه‌های پیش‌رو تغییر برنامه فیزیکی به منظور کاهش تقاضا است. با تغییر برنامه فیزیکی، فرآیند برآورد تقاضای سفر، تقاضای پارکینگ، طراحی و تحلیل شبکه داخلی، طراحی مسیرهای دسترسی و تخصیص ترافیک باید مجدداً تکرار شود. در صورتیکه تایید طرح نیاز به اصلاحاتی در شبکه معابر یا دسترسی داشته باشد مهندس ذیصلاح می‌تواند طرح پیشنهادی اصلاحی را با هزینه مالک انجام دهد. این طرح باید به تایید مراجع ذیصلاح شهری برسد.

۲۳-۳ ضوابط ایمنی ترافیکی ساختمان‌ها

۲۳-۳-۱ کلیات

۲۳-۳-۱-۱ مفاد این بخش مربوط به ایمن‌سازی شبکه معابر بلافصل محدوده کارگاه‌های ساختمانی می‌باشد. محدوده داخل کارگاه‌های ساختمانی باید با رعایت مفاد مبحث «ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان)» ایمن‌سازی و محصور شوند و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل کارگاه جلوگیری به عمل آید.

۲۳-۳-۱-۲ مهندسین ترافیک ذیصلاح باید نسبت به شناسایی مشکلات ترافیکی و مخاطرات ایمنی که در حین دوره ساخت ساختمان برای شبکه معابر بلافصل و در ورودی و خروجی ساختمان بوجود می‌آید، اقدام نمایند و بررسی و طراحی تسهیلات مناسب را در جهت ساماندهی ترافیکی و ایمن‌سازی محدوده کارگاه بعمل آورند.

۲۳-۳-۱-۳ مجری موظف است پیش از انجام هر گونه عملیات عمرانی در داخل کارگاه، نسبت به ایمن‌سازی محدوده بلافصل کارگاه ساختمانی بر اساس طرح‌های ارائه شده از سوی مهندسین ترافیک ذیصلاح (مطابق جزئیات این بخش و پیوست ۲۳-۵) و پس از تأیید مراجع ذیصلاح شهری، اقدام نماید.

۲۳-۳-۱-۴ کارفرما موظف است نسبت به تهیه و تدارک تجهیزات لازم در محدوده کارگاه و ایمن‌سازی محدوده کارگاه مطابق با طرح مورد اشاره در بند ۲۳-۳-۱-۳ اقدامات لازم را مبذول نماید.

۲۳-۳-۱-۵ به منظور ارائه طرح‌های مدیریت ترافیک در محدوده بلافصل کارگاه، باید در محدوده کارگاه‌ها وضعیت تردد (وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه و عابرپیاده)، تجهیزات کنترل ترافیک موجود، مشخصات فیزیکی (عرض معبر، جوی آب، پیاده‌رو، مسیر دوچرخه، باغچه، تعداد خطوط، وضعیت میانه مسیر، شعاع قوس و ...)، محدودیت دید، دسترسی ساختمان‌های پیرامونی و محل ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شود. فرم برداشت مشخصات فیزیکی در قالب چک لیست جدول ۲۳-۳-۱ ارائه شده است.

جدول ۲۳-۱-۳ جدول برداشت مشخصات فیزیکی محدوده کارگاه

ردیف	مشخصات فیزیکی	مقیاس
۱	درجه عملکردی معبر	----
۲	وجود جداکننده فیزیکی	----
۳	یکطرفه یا دوطرفه بودن سواره‌رو	----
۴	عرض سواره‌رو	متر (m)
۵	عرض میانه	متر (m)
۶	عرض جوی آب	متر (m)
۷	عرض باغچه و فضای سبز	متر (m)
۸	عرض مسیر دوچرخه	متر (m)
۹	شعاع قوس (در صورت قرارگیری کارگاه در محدوده پیچ)	متر (m)
۱۰	مسافت دید	متر (m)
۱۱	جهت شیب عرضی سواره‌رو	----
۱۲	شیب طولی سواره‌رو	درصد (%)
۱۳	همسطح‌سازی پیاده‌رو	----
۱۴	عرض پیاده‌رو	متر (m)
۱۵	وضعیت توقف حاشیه‌ای	----
۱۶	وجود تسهیلات برای معلولین	----
۱۷	وجود تسهیلات عابر پیاده (گذرگاه عرضی، زیرگذر و پل عابر)	----
۱۸	دسترسی به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی	----
۱۹	دسترسی برای تردد وسایل نقلیه اضطراری	----
۲۰	وجود تقاطع در محدوده کارگاه	----
۲۱	تجهیزات کنترل ترافیک (علائم افقی، علائم عمودی، تجهیزات ایمنی)	----
۲۲	فاصله ورودی یا خروجی کارگاه از تقاطع یا سایر معابر	----

۲۳-۱-۳-۶ هرگونه عملیات عمرانی در محدوده معابر شریانی و پیاده‌روهای پیرامونی آنها نباید در ساعت اوج ترافیک انجام گیرد مگر آن که با اخذ مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح باشد. تعیین ساعت اوج ترافیک در شبکه معابر بلافاصل محدوده کارگاه به عهده مهندس ذیصلاح و با اخذ نظر از مسئولین ذیصلاح است.

۲۳-۱-۳-۷ تمهیدات لازم در چیدمان کارگاه‌های ساختمانی

به طور کلی، به غیر از حالاتی که معبر کاملاً بر روی ترافیک عبوری مسدود گردد، چیدمان کارگاه باید به گونه‌ای باشد که تا حد امکان، کمترین خطوط ترافیکی را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، باید تمهیدات زیر در چیدمان کارگاه‌های ساختمانی مدنظر قرار گیرد:

۲۳-۱-۳-۸ در ساعت اوج ترافیک، بیشترین تعداد خطوط عبوری باید در جهت جریان غالب تامین شود.

۲۳-۱-۳-۹ حفظ جریان ترافیک دوطرفه در معابر الزامی است مگر آن که خیابان یکطرفه یا جدا شده باشد. عرض اضافی برای تسهیل تردد جریان ترافیک می‌تواند با ممنوعیت توقف حاشیه‌ای در شبکه معابر بلافاصل محدود کارگاه تامین شود.

۲۳-۱-۳-۱۰ هیچ وسیله نقلیه غیر کارگاهی نباید در معابر بلافاصل محدود کارگاه ساختمانی، یا سایر نواحی‌ای که تحت کنترل مدیریت موقت ترافیک است، توقف نماید. توقف وسایل نقلیه کارگاهی نیز نباید به گونه‌ای باشد که فاصله دید سایر رانندگان را مختل نماید و دسترسی ساختمان‌ها و معابر پیرامونی را محدود کند.

۲۳-۱-۳-۱۱ ترافیک باید تا حد امکان بر روی سطح روسازی شده تردد نماید. همچنین مجری باید از پرچمدار در راه‌های انحرافی بدون روسازی استفاده نماید.

۲۳-۱-۳-۱۲ در صورت ریزش مصالح از وسیله نقلیه سنگین در سطح پیاده‌رو یا سواره‌روی شبکه معابر بلافاصل کارگاه، باید سریعاً پاکسازی شود.

۲۳-۱-۳-۱۳ در شبکه معابر بلافاصل کارگاه باید مسیری ایمن و محافظت شده برای تردد دوچرخه و عابرین پیاده در نظر گرفته شود.

۲۳-۱-۳-۱۴ مجری باید از توقف هر نوع وسیله نقلیه شخصی در شبکه معابر بلافاصل محدود کارگاه ممانعت به عمل آورد و در این محدوده تنها وسایل نقلیه‌ای باید نگهداری شود که برای اجرای عملیات ساختمانی نیاز است. بدین منظور لازم است در محدوده ۱۵ متری از هر طرف کارگاه ساختمانی، تابلوهای توقف ممنوع نصب شوند.

۲۳-۱-۳-۱۵ تعیین زمان جابه‌جایی مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات کارگاهی می‌بایست با توجه به مسیر تردد تعیین شده توسط مهندس ترافیک ذیصلاح و با هماهنگی مجری انجام شود و جابجایی باید در ساعات غیراوج ترافیک و با کسب مجوز از جانب مراجع ذیصلاح انجام پذیرد.

چنانچه عملیات کارگاهی از نوع بتن‌ریزی با استفاده از تجهیزات میکسر و پمپ و یا استقرار اسکلت

فلزی به وسیله جرثقیل ثابت و یا سایر عملیات کارگاهی باشد و انجام عملیات بخشی از معبر را اشغال نماید، در تعیین زمان مجاز عملیات ساختمانی باید موارد ذیل رعایت شود:

۳-۲۳-۱-۱۶ اگر عملیات ساختمانی در معبر شریانی و یا بالاتر انجام گیرد انجام عملیات تنها در روزهای تعطیل و نیمه شب تا ۶ صبح سایر روزها مجاز است.

۳-۲۳-۱-۱۷ اگر عملیات ساختمانی در معابر شریانی یا پایین‌تر انجام گیرد، چنانچه معبر یکطرفه باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات، فضا برای عبور خودرو باقی بماند و یا امکان تخصیص معبر جایگزین در محدوده وجود داشته باشد، زمان مجاز انجام عملیات به شرح ذیل می‌باشد:

- روزهای تعطیل

- نیمه شب تا ۷ صبح و ساعات ۱۲ تا ۱۶ پنجشنبه

- نیمه شب تا ۶ صبح و ساعات ۲۱ تا ۲۴ سایر روزها

۳-۲۳-۱-۱۸ اگر عملیات ساختمانی در معابر شریانی و یا پایین‌تر انجام گیرد، چنانچه معبر یکطرفه باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات، فضای برای عبور خودرو باقی نماند و امکان تخصیص معبر جایگزین وجود نداشته باشد، انجام عملیات تنها در روزهای تعطیل و بامداد تا ۶ صبح سایر روزها مجاز است. در صورتی که امکان تعبیه مسیر جایگزین وجود داشته باشد، تعیین زمان انجام عملیات همانند بند ۳-۲۳-۱-۱۷ انجام می‌گیرد.

۳-۲۳-۱-۱۹ اگر عملیات ساختمانی در معابر شریانی و یا پایین‌تر انجام گیرد، چنانچه معبر دوطرفه باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات، عملکرد معبر دوطرفه باقی بماند و یا امکان تخصیص معبر جایگزین در محدوده وجود داشته باشد، زمان مجاز انجام عملیات همانند بند ۳-۲۳-۱-۱۷ تعیین می‌شود.


۳-۲۳-۱-۲۰ اگر عملیات ساختمانی در معابر شریانی و یا پایین‌تر انجام گیرد، چنانچه معبر دوطرفه باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات، امکان تامین عملکرد دوطرفه معبر وجود نداشته باشد و امکان تخصیص معبر جایگزین نیز فراهم نباشد، انجام عملیات تنها در روزهای تعطیل و بامداد تا ۶ صبح سایر روزها مجاز است. در صورتی که امکان تعبیه مسیر جایگزین وجود داشته باشد، زمان انجام عملیات همانند بند ۳-۲۳-۱-۱۷ تعیین می‌شود.

۳-۲۳-۱-۲۱ چنانچه عملیات ساختمانی از نوع خاکبرداری، گودبرداری یا سایر عملیات


نیازمند به تردد مکرر وسایل نقلیه سنگین باشد، انجام عملیات. تنها در ساعاتی از شبانه‌روز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، امکان پذیر خواهد بود.

۲۳-۱-۳-۲۲ چنانچه عملیات ساختمانی از نوع بتن‌ریزی دستی، اجرای اسکلت فلزی به وسیله جرثقیل متحرک باشد، به شرط عدم ایجاد انسداد ترافیکی معبر، محدودیت زمانی برای انجام عملیات وجود ندارد.

در شکل ۲۳-۱-۳ جزئیات نحوه زمانبندی عملیات کارگاهی نشان داده شده است.

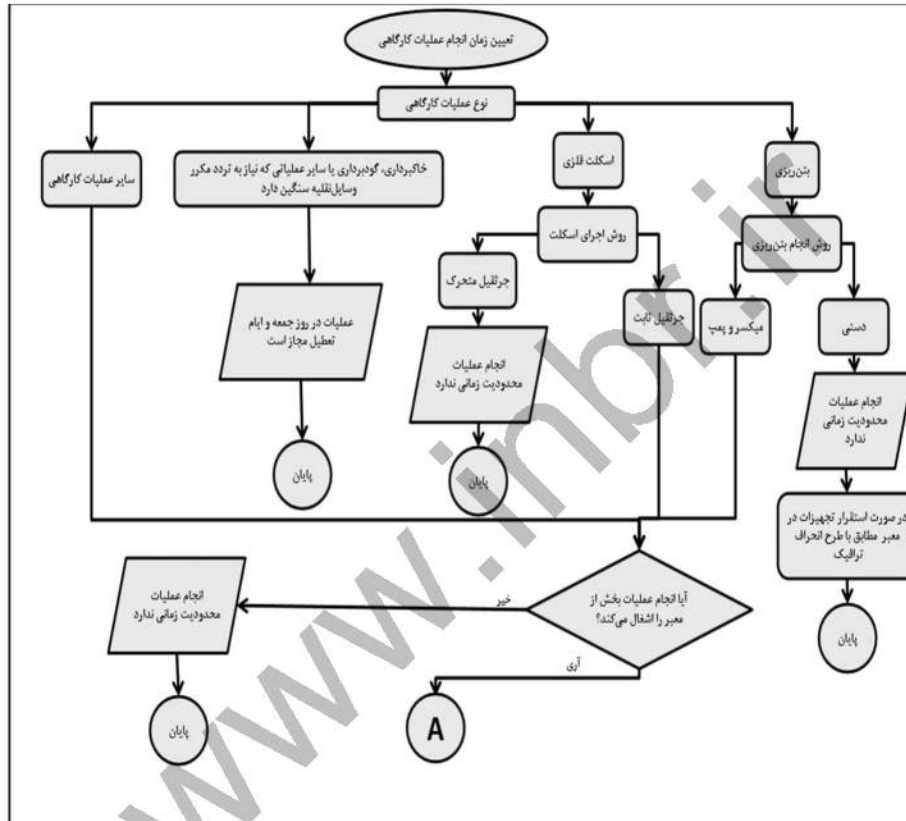

شکل ۲۳-۱-۳-۱- نحوه زمانبندی انجام عملیات ساختمانی

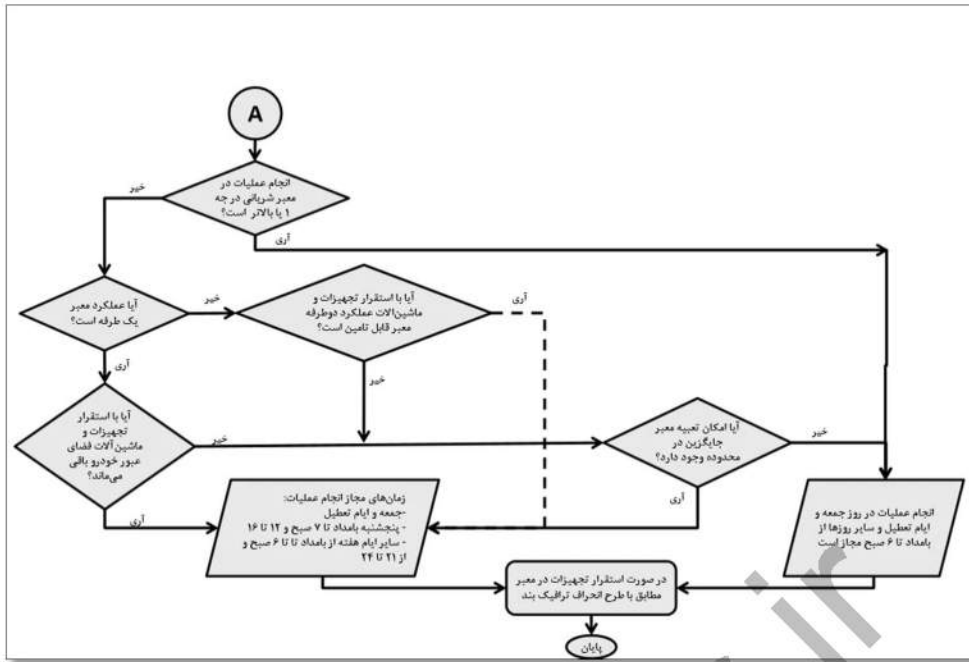

ادامه شکل ۳-۲۳-۱- نحوه زمانبندی انجام عملیات ساختمانی

۳-۲۳-۱-۲۳ مسدود نمودن پیاده‌رو و معابر و فضاهای عمومی برای تخلیه مصالح، وسایل و تجهیزات و انجام عملیات عمرانی ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح شهری و برای مدت معین باشد. لازم به ذکر است حتی در صورت اخذ مجوز، وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید به گونه‌ای جانمایی شوند که در دوره ساخت، حداقل مزاحمت برای تردد وسایل نقلیه یا عابرین پیاده به همراه داشته باشند و دسترسی وسایل نقلیه سنگین، اضطراری و امدادی را به کارگاه مسدود نمایند و همچنین ایمنی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده نیز در محدوده بلافاصله تامین گردد.

۳-۲۳-۱-۲۴ در صورتی که پس از جداسازی کارگاه ساختمانی و پیاده‌رو، حداقل مطلق عرض پیاده‌رو تامین نشود، یا اینکه کارگاه ساختمانی تمام عرض پیاده‌رو را اشغال نماید، ضروری است تا حد ممکن مسیر جایگزینی برای دسترسی ایمن عابرین پیاده لحاظ شود. به این ترتیب پس از جداسازی پیاده‌رو و کارگاه، عرض باقی‌مانده برای پیاده‌رو باید ۱/۳۰ متر برای معابر محلی، ۱/۵ متر برای جمع و پخش کننده و ۳ متر برای معابر شریانی باشد. مقادیر کمتر از حداقل مطلق به دلیل ملاحظات مربوط به معلولین دارای ویلچر قابل قبول نیست.

۲۳-۳-۱-۲۵ در صورتی که محدوده کارگاه ساختمانی در مسیر دوچرخه پیشروی کرده باشد، ضروری است که تمهیدات عبور و مرور ایمن عابرین پیاده و دوچرخه سواران توسط مهندس ذیصلاح پیش بینی شود.

۲۳-۳-۱-۲۶ در صورتی که اجرای ساختمان مستلزم باریک شدن و کاهش عرض خطوط عبوری در یک جهت شود، تهیه طرح مدیریت ترافیک و تصویب آن در مراجع ذیصلاح الزامی است. به هنگام تهیه طرح ضروری است حداقل عرض عبور سواره رو در هر یک از جهات $3/5$ متر برای مسیر مستقیم در نظر گرفته شود تا امکان عبور خودروی آتش‌نشانی فراهم شود. در شرایط خاص و با وجود محدودیت‌ها در تامین این عرض، حسب پیشنهاد مهندس ذیصلاح، حداقل عرض می‌تواند تا ۳ متر کاهش داده شود. در چنین شرایطی عرض مورد نیاز برای معابری که در قوس واقع شده‌اند در یک جهت عبوری می‌تواند حداقل $4/5$ متر در نظر گرفته شود. در صورتی که تامین حداقل‌های بیان شده بر مبنای ملاحظات دسترسی وسایل نقلیه امدادی امکان‌پذیر نباشد، اقدامات و طرح‌های دیگری از قبیل تامین مسیرهای جایگزین برای وسایل نقلیه امدادی و یا یک‌طرفه‌سازی معبر، حسب پیشنهاد مهندس ذیصلاح در دستور کار بررسی مراجع یاد شده قرار خواهد گرفت

۲۳-۳-۱-۲۷ جانمایی تجهیزات کنترل ترافیک و تجهیزات کارگاهی باید به نحوی صورت گیرد که علاوه بر تامین ایمنی تردد، امکان جریان روان ترافیک را نیز فراهم نماید. از اینرو، تمهیدات زیر در جانمایی این تجهیزات باید مدنظر واقع شود:

الف: به استثناء تابلوهای محدودیت توقف، هیچ‌نوع علائم دیگری نباید پیش از زمان شروع عملیات ساختمانی نصب شود، سایر علائم موردنیاز باید همزمان با شروع عملیات کارگاهی نصب شوند. اگر به هر دلیلی نیاز به نصب این علائم پیش از شروع عملیات کارگاهی باشد، باید تا زمان شروع عملیات ساختمانی پوشانده شوند.

ب: هر یک از تجهیزات کنترل ترافیک که به دلیل تغییر در چیدمان کارگاه، در مدت انجام عملیات ساختمانی بلا استفاده می‌شود، باید به تناسب تغییر ایجاد شده، جابجا یا برچیده شود.

پ: تمامی تجهیزات ترافیکی باید به نحوی نصب شوند که برای رانندگان وسایل نقلیه عبوری قابل مشاهده باشد.

ت: وسایل نقلیه سنگین که به هر دلیلی در مسیر تردد وسایل نقلیه توقف می‌کنند باید مجهز به چراغ چشمک‌زن یا چراغ گردان زرد/نارنجی باشند، مگر آن از یک یا بیش از یک پرچمدار برای کنترل ترافیک استفاده شود. ضمناً توصیه می‌شود برای کاهش سرعت ترافیک در این محدوده از تجهیزات کنترل ترافیک استفاده شود.

ث: می‌توان از وسیله‌نقلیه به عنوان حائل میان کارگران و جریان عبوری ترافیک استفاده نمود تا موجب ایجاد حفاظت بیشتر برای کارگرانی شود که ممکن است به علت تمرکز توجه راننده به تجهیزات کنترل ترافیک، نادیده گرفته شوند. استفاده از این نوع وسایل نقلیه باید به همراه استفاده از تجهیزات مناسب کنترل ترافیک و تجهیزات هشداردهنده باشد.

ج: علائم باید به نحوی جانمایی شوند که مانع دسترسی و تردد عابرپیاده نباشند مگر آن که علائم مرتبط با انسداد مسیر پیاده‌رو باشد.

۲۳-۳-۱-۲۸ مشخصات تجهیزات ترافیکی باید مطابق با با مفاد نشریه ۹۹ و ۲۶۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و براساس معیارهای ذکر شده در استاندارد ملی شماره ۱۴۸۱۵ (ملزومات مهندسی ترافیک)، و آیین نامه ۱۲ جلدی طراحی معابر شهری (۱۳۹۹) باشند.

۲۳-۳-۱-۲۹ اگر برای انجام عملیات ساختمانی، وسایل نقلیه کارگاهی مجبور به توقف در سطح معبر حتی برای مدت زمانی کوتاه باشند، ضروری است تا از تجهیزات کنترل ترافیکی استفاده شود. البته در این موارد مشخصات تجهیزات ترافیکی مورد استفاده لازم نیست تا مطابق با تجهیزات کنترل ترافیکی محدوده بلافاصل باشد. در این موارد استفاده از تجهیزات کنترل ترافیک زیر ضروری است:

الف: این نوع از وسایل نقلیه باید مجهز به چراغ چشمک‌زن، گردان یا فلش چشمک‌زن زرد یا نارنجی رنگ باشد.

ب: تجهیزات مناسب هشداردهنده باید در ارتفاعی نصب شوند که توسط وسایل نقلیه در جریان، مشاهده شوند.

پ: تجهیزات کنترل ترافیکی که برای انحراف جریان ترافیک یا انحراف مسیر استفاده می‌شوند، باید تا زمان اتمام عملیات وسیله‌نقلیه و شروع به حرکت آن در محل قرار داشته باشند.

ت: در صورت نیاز برای قطع جریان ترافیک یا مسدود نمودن مسیر تردد وسایل نقلیه در

یک خیابان شریانی، به منظور کنترل جریان ترافیک در محدوده، استفاده از پرچمدار الزامی است.

۳-۲۳-۱-۳۰ در بخشی از معبر که به واسطه احداث کارگاه، اصلاحات هندسی انجام می شود، لازم است تا سیاست‌های کنترل سرعت اجرایی شود. در این نوع معابر، سرعت مجاز بایستی توسط مهندس ترافیک تعیین و با هماهنگی مراجع ذیصلاح اجرایی شود.

۳-۲۳-۱-۳۱ طرح مدیریت ترافیک کارگاهی باید به گونه‌ای انجام شود که رانندگان پیش از رسیدن به محدوده عملیات، سرعت خود را کاهش دهند. توصیه می شود تا حد امکان از ایجاد نواحی متعدد کاهش سرعت در طول معبر، خودداری شود.

۳-۲۳-۱-۳۲ در مناطقی که به منظور مدیریت ترافیک در محدوده بلافاصله لازم است تا برخی از طرح‌های مدیریت پارکینگ برچیده شود و یا تغییر یابد، این موضوع باید دو هفته پیش از شروع عملیات ساختمانی توسط مهندس ذیصلاح ارائه و پس از تایید مراجع ذیصلاح، جهت اجرا به مجری ساختمان ابلاغ شود.

۳-۲۳-۱-۳۳ مجری ساختمان موظف است نسبت به نگهداری تجهیزات کنترل ترافیک به منظور عملکرد موثر در مدت عملیات ساختمانی، اقدامات لازم را انجام دهد. تجهیزات مذکور باید در موقعیت مناسب و تمیز قرار داشته و در هر ساعتی از شبانه‌روز، خوانا باشند. تجهیزات صدمه‌دیده، مخدوش یا کثیف باید توسط مجری تمیز، تعمیر و جایگزین شوند. همچنین لازم است تا در مدت عملیات ساختمانی، مراقبت‌های مداوم به منظور حفظ قابلیت دید تابلوها، چراغ‌ها یا تجهیزات کنترل ترافیک، توسط مجری صورت پذیرد.

۳-۲۳-۱-۳۴ با توجه به آن که اطلاع‌رسانی، بخشی مهم از عملیات کنترل ترافیک در حین ساخت است، مجری باید در عملیات ساختمانی اعم از کوتاه یا بلندمدت، نحوه تردد وسایل نقلیه یا عابرین پیاده (مطابق طرح‌های ارائه شده در پیوست ۲۳-۵) را با هماهنگی مراجع ذیصلاح، به درستی اطلاع‌رسانی نماید.

۳-۲۳-۱-۳۵ انسداد یک معبر توسط مالک یا مجری به علت انجام عملیات ساختمانی و تامین مسیر انحرافی برای آن نیازمند مجوز از نهادها و مراجع ذیصلاح است و پیش از شروع هرگونه عملیات ساختمانی، باید طرح‌ها و جدول زمان‌بندی انجام کارها در هر

مرحله از عملیات حین ساخت، مسیر انحرافی و نحوه نگهداری از آن، تعداد و نوع تجهیزات کنترل ترافیکی آن توسط مهندس ذیصلاح ارائه شود و کارفرما جهت اخذ تایید مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

۳-۲۳-۲ الزامات مدیریت ترافیک حین ساخت

۳-۲۳-۱-۲-۳ مسیر دسترسی به کارگاه

- ✓ با توجه به استاندارد طبقه‌بندی راه‌های شهری (آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری مصوب ۱۳۹۹ شورای عالی معماری و شهرسازی)، معابر با رده عملکردی آزادراه و تندر، مجاز به دسترسی مستقیم به کارگاه‌های حین ساخت بناهای شهری نیستند.
- ✓ دسترسی از معابر با رده عملکردی آزادراه و تندر تنها بر مبنای آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران (نشریه ۴۱۵) و از طریق احداث خطوط افزایش و کاهش سرعت و با رعایت ملاحظات ایمنی همه کاربران معبر امکان‌پذیر می‌باشد. در طراحی این نوع دسترسی‌ها ضروری است ورودی و خروجی به کاربری مجزا و با فاصله استاندارد توسط مهندس ذیصلاح طراحی شده و ضوابط مرتبط از جمله فواصل دید، شیب طولی، شیب عرضی، طول مناسب و ایمن خطوط افزایش و کاهش سرعت به صورت استاندارد لحاظ گردد.
- ✓ دسترسی از معابر با رده عملکردی پایین شامل معابر شریانی، جمع‌کننده و محلی‌ها به کارگاه‌های ساختمانی با مجوز مراجع ذیصلاح و تامین الزامات مربوطه مجاز می‌باشد. دسترسی به معابر شریانی تنها از طریق کندروها امکان‌پذیر می‌باشد.
- ✓ مهندس ترافیک موظف است بر مبنای رده عملکردی معبر مورد نظر و شرایط ویژه کارگاه ساختمانی، مکان دسترسی به کارگاه را تعیین نماید.
- ✓ با توجه به تفاوت زیاد بین ابعاد وسایل نقلیه، لازم است تا چند وسیله نقلیه نماینده، که ابعاد آن‌ها نشان‌دهنده تأثیرگذارترین گروه استفاده‌کننده از معبر در هر مورد است، انتخاب شود. این وسایل نقلیه را خودروهای طرح می‌نامند. علت استفاده از چند خودروی طرح این است که در بعضی موارد مثل فاصله دید، خودروهای کوچکتر و در موارد دیگر مانند شعاع قوس افقی، خودروهای بزرگتر، مؤثرترین وسیله نقلیه می‌باشند. برای تعیین بعضی از اجزای هندسی معبر، لازم است به طور دقیق به مشخصات فیزیکی وسایل نقلیه، توجه شود. پنج نوع خودروی

طرح عبارتند از: سبک (سواری)، اتوبوس نوع اول، اتوبوس نوع دوم، کامیون نوع اول و کامیون نوع دوم.



✓ شعاع‌های گردش حداقل برای وسایل نقلیه طرح گروه کامیون نوع اول و دوم در جدول ۲۳-۲-۳ ارائه شده است که برای سرعت‌های تا ۱۵ کیلومتر در ساعت (سرعت طرح حداقل مسیر گردش) قابل استفاده است.

جدول ۲۳-۲-۳- مشخصات فیزیکی وسایل نقلیه طرح


خودرو طرح					مشخصات
کامیون نوع دوم	کامیون نوع اول	اتوبوس نوع دوم	اتوبوس نوع اول	سبک	
۱۸/۹	۱۵/۲	۹/۳	۷/۶	۳/۴	فاصله محور ابتدا و انتها
۱/۲	۰/۹	۱/۸	۲/۱	۰/۹	پیش آمدگی جلو
۰/۸	۰/۶	۲/۶	۲/۴	۱/۵	پیش آمدگی عقب
۲۰/۹	۱۶/۸	۱۳/۷	۱۲/۲	۵/۸	طول وسیله نقلیه
۲/۶	۲/۶	۲/۶	۲/۶	۲/۱	عرض وسیله نقلیه
۴/۱	۴/۱	۴/۱	۴/۱	متغیر	ارتفاع وسیله نقلیه
۲/۴	۵/۲۰	۷/۸	۷/۵	۴/۴۰	حداقل شعاع دایره داخلی گردش
۱۳/۷	۱۳/۷	۱۳/۷	۱۲/۸	۷/۳	حداقل شعاع دایره خارجی گردش
۱۴/۱	۱۳/۹	۱۴/۶	۱۳/۹	۷/۸	شعاع گردش لبه خارجی

✓ در بیشتر معابر که محل عبور کامیون است، به ویژه در محل‌هایی که گردش‌ها با استفاده از جریان‌بندی به کمک جزیره‌ها و جدول انجام می‌شود، باید یکی از کامیون‌های طرح، مبنای طرح قرار داده شود. حتی در معابری که کامیون به ندرت از آن‌ها عبور می‌کند، عرض روسازی باید به اندازه‌ای در نظر گرفته شود که خودروی مذکور بتواند از آن عبور کند. اگرچه طرح معبر بر مبنای وسیله‌نقلیه‌ای انجام می‌شود که استفاده‌کننده اصلی معبر است، اما معبر باید همیشه برای بزرگترین خودرویی که ممکن است از معبر عبور کند، کنترل شود تا خودروی مذکور، هرچند با تجاوز به شانه یا خطوط عبور مجاور، ولی ایمن و بدون خطر، قادر به عبور باشد. در شکل‌های ۲۳-۳-۲ و ۲۳-۳-۳ حداقل ابعاد موردنیاز برای گردش کامیون نوع اول و دوم نمایش داده شده است. همان‌طور که در شکل ۲۳-۳-۲ مشخص است برای گردش ۱۸۰ درجه‌ای کامیون نوع اول با مشخصات ذکر شده، نیاز به دوربرگردانی با حداقل شعاع گردش داخلی ۵/۱۸ متر و حداقل شعاع گردش خارجی ۱۳/۷۲ متر می‌باشد. ضمن اینکه کامیون نوع دوم برای

چنین گردش‌نیاز به دوربرگردانی با حداقل شعاع گردش خارجی مشابه ولی با حداقل شعاع گردش داخلی ۲/۴ متر دارد.

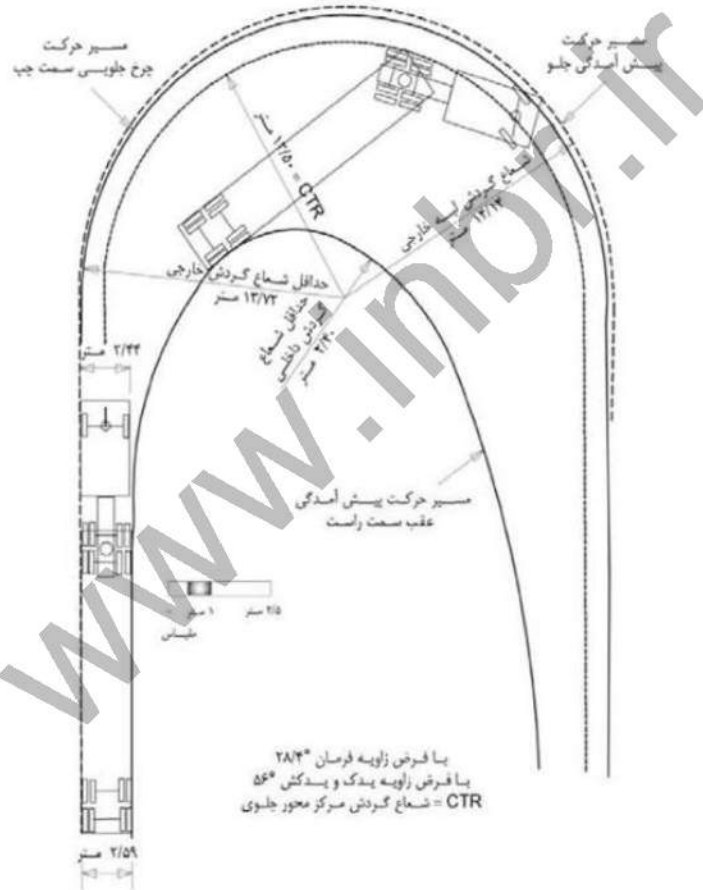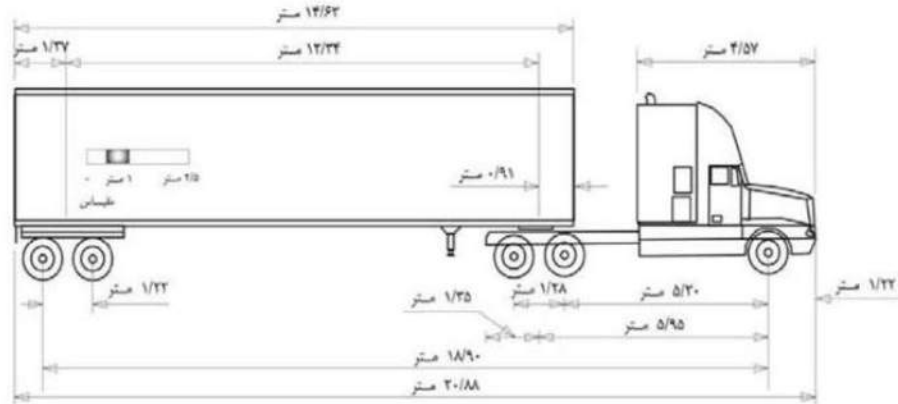

شکل ۲۳-۳-۲- مشخصات فیزیکی کامیون نوع اول

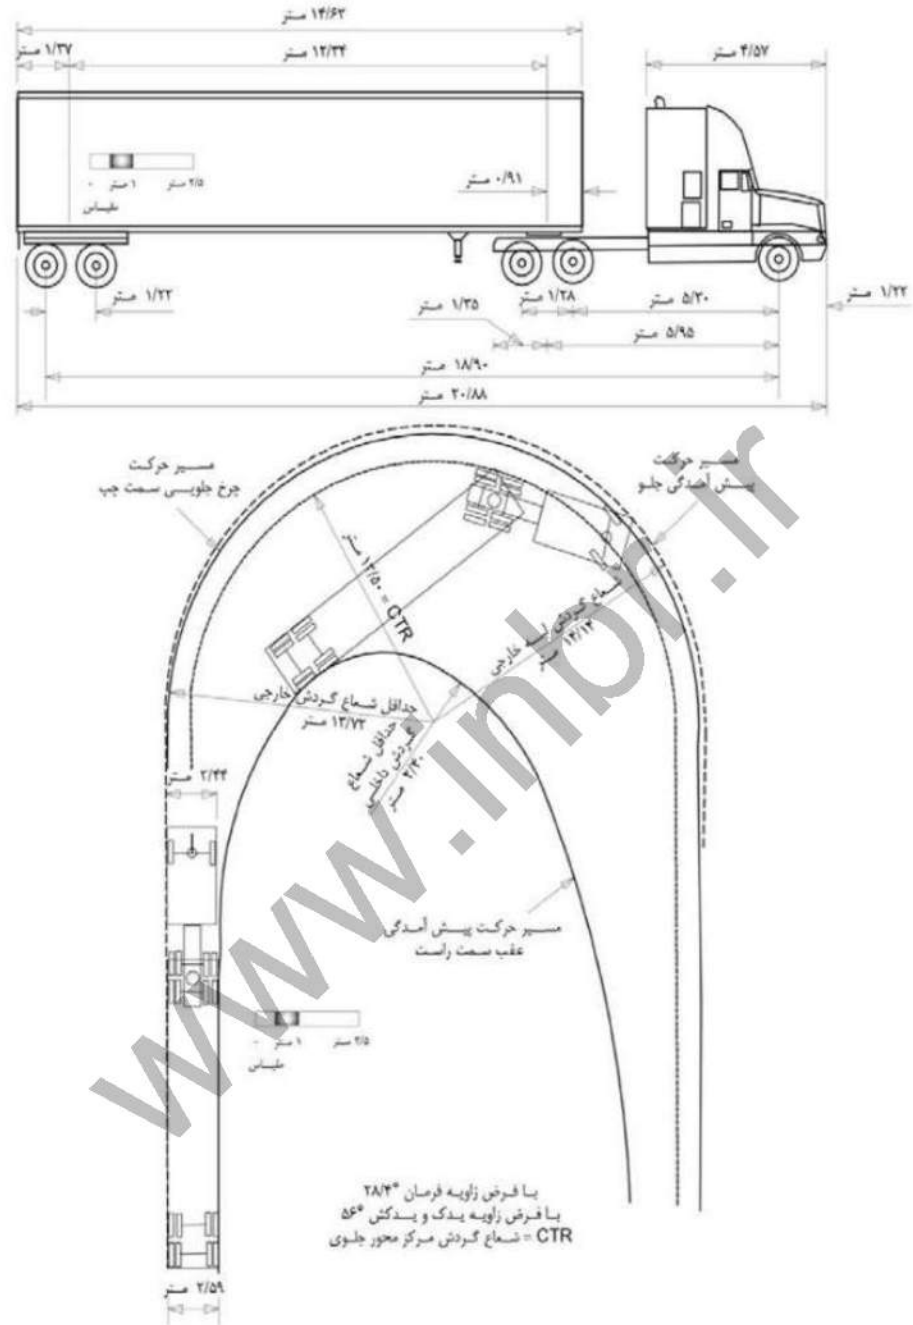

شکل ۳-۳-۲۳ - مشخصات فیزیکی کامیون نوع دوم

✓ در صورتی که کارگاه ساختمانی امکان اتصال به ۲ معبر با رده عملکردی و شرایط ترافیکی متفاوت را داشته باشد (مثلا در میداين و تقاطعات)، توصیه می‌شود حتی الامکان مسیر دسترسی به کارگاه از معبر با رده عملکردی پایین‌تر تامین گردد مگر اینکه با تایید مهندس ذیصلاح، شرایط موجود از قبیل سطح سرویس، ملاحظات ایمنی و سایر شرایط تاثیرگذار، دسترسی از معبر با رده عملکردی بالاتر را ایجاب نماید.

✓ در انتقال وسایل نقلیه سنگین و ماشین‌آلات ساختمانی به کارگاه‌ها، سرعت مجاز معبر مورد استفاده، مد نظر قرار گرفته و ماشین‌آلات و وسایل نقلیه سنگین از قوانین مربوطه پیروی نموده و تمهیدات لازم جهت تامین ایمنی صورت گیرد. در صورت تایید مهندس ذیصلاح، اقدامات ایمنی مانند اسکورت کردن با استفاده از وسایل نقلیه، استفاده از تابلوها و علائم اختاری و چراغ‌های چشمک‌زن و گردان باید توسط مجری تامین گردد.

✓ محل ورود به داخل کارگاه توسط مهندس ذیصلاح و بر مبنای موقعیت و مشخصات کارگاه و براساس الزامات ذیل، تعیین می‌شود و جهت تایید به مراجع ذیصلاح ارائه می‌گردد. در انتخاب محل مسیر دسترسی رعایت ضوابط زیر الزامی است.


الف - مهندس ترافیک در تعیین محل مسیر دسترسی، باید ضوابط سازمان‌های ذیربط در زمینه تداخل با تابلوها، علائم راهنمایی، درخت‌ها، تجهیزات و خطوط تاسیسات شهری را رعایت کند.

ب- تا حد ممکن سعی شود مسیر دسترسی در پیچ‌ها و شیب‌های تند قرار نگیرد.

پ- انتخاب محل مسیر دسترسی باید به گونه‌ای باشد که برای رانندگانی که در معابر حرکت می‌کنند، حداکثر فاصله دید فراهم گردد.

فاصله دید رانندگانی که از کارگاه خارج می‌شوند باید نسبت به سواره‌رو و پیاده‌رو کافی باشد. به این منظور باید مثلث‌های دید سواره و پیاده تعیین شده در شکل زیر تامین گردد. به این ترتیب که در ارتفاع ۰/۶ تا ۱ متری سطح سواره‌رو بدون مانعی برای دید باشد. تیرهای چراغ برق و چراغ راهنما، تنه درخت، پایه تابلوها و مانند آن مانع دید محسوب نمی‌باشند. شکل زیر نشان‌دهنده فاصله دید مورد نیاز برای رانندگانی که از کارگاه خارج می‌شوند. در شکل ۳-۳-۴ مقدار Y باید مطابق جدول

۳-۳-۲۳ تعیین شود.

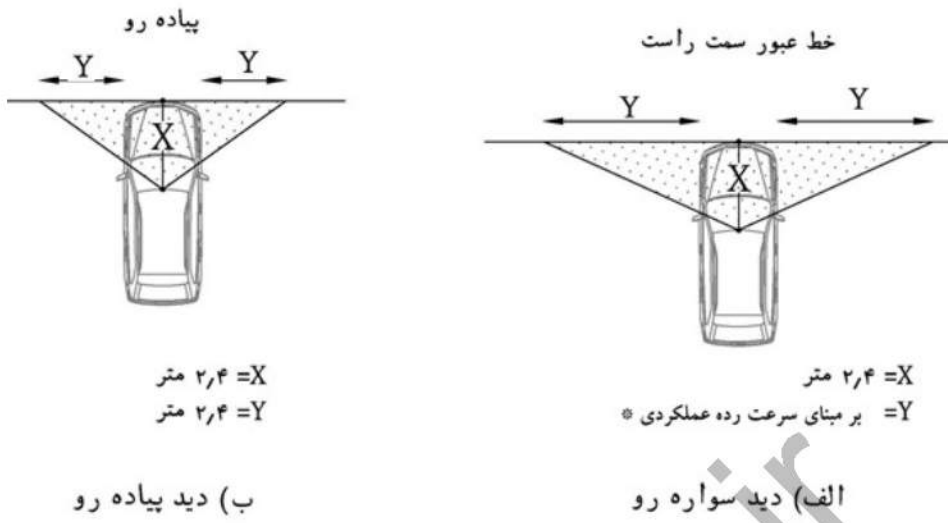

شکل ۳-۳-۲۳ فاصله دید مورد نیاز رانندگان جهت خروج از کارگاه

جدول ۳-۳-۲۳- مقادیر Y در تعیین مثلث دید مسیره‌های دسترسی به کاربری‌ها

مقدار Y (متر)	کاربری‌های مجاور معابر
۹ تا ۱۸	خیابان‌های محلی
۲۸	معابر با رده عملکردی بالاتر از محلی با سرعت طرح ۴۰ کیلومتر بر ساعت
۴۰	معابر با رده عملکردی بالاتر از محلی با سرعت طرح ۵۰ کیلومتر بر ساعت
۵۲	معابر با رده عملکردی بالاتر از محلی با سرعت طرح ۶۰ کیلومتر بر ساعت

الف - در معابر شریانی در نظر گرفتن بیش از یک مسیر دسترسی برای یک قطعه زمین مجاز نیست مگر آن‌که عرض بر زمین از ۵۰ متر بیشتر بوده و برای عملکرد کاربری مورد نظر بیش از یک مسیر دسترسی ضروری باشد. همچنین به زمین‌های دوبر می‌توان اجازه احداث دو مسیر دسترسی (یا ورودی و خروجی در ۲ نقطه متفاوت) داد، به شرط آنکه با توجه به وسعت کارگاه و محدودیت‌های جانمایی مصالح و تجهیزات، وجود یک دسترسی برای عملکرد کاربری مورد نظر، کفایت ننماید در موارد ذکر شده، تامین بیش از یک مسیر

دسترسی و جانمایی محل آن‌ها بر مبنای طرح کنترل ترافیک بوده و نیازمند تایید مهندس دیصلاح و مراجع دیصلاح می‌باشد.

ب- در دسترسی به معابر شریانی جز در موارد اجتناب‌ناپذیری که توسط مهندس دیصلاح تایید و مجوز آن از نهادهای ذیربط صادر شده، باید گردش به چپ ممنوع گردد و مسیر دسترسی به گونه‌ای طرح گردد که چنین گردش عملاً امکان‌پذیر نباشد.

پ- در نظر گرفتن مسیر دسترسی از درون میدان ممنوع است مگر در میدان‌های واقع در معابر محلی و با حجم ترافیک کم و با تایید مهندس دیصلاح و مجوز مراجع دیصلاح.

ت- در صورت جانمایی مسیر دسترسی از خیابان‌های محلی، با توجه به این‌که گذر عابر پیاده از عرض خیابان مجاز است باید تمهیدات ایمنی و کنترل ترافیکی و علائم و خط‌کشی مناسب به منظور افزایش ایمنی و کاهش خطر تصادفات به دقت انجام گیرد. در زمان ورود و خروج وسایل نقلیه از کارگاه استفاده از پرچمدارها توصیه می‌گردد.

✓ عرض مسیر دسترسی براساس مشخصات فیزیکی خودروی طرح و نمودار گردش‌نمای خودروی طرح و با تایید مهندس ترافیک از ۲/۵ تا ۶ متر نظر گرفته می‌شود. ضروری است عرض‌های در نظر گرفته شده، امکان حرکت ایمن و آسان را برای وسیله نقلیه طرح کارگاه فراهم سازد. در تعیین عرض مسیر دسترسی کارگاه‌هایی که دارای انبار مواد قابل اشتعال هستند و به طور کل کارگاه‌هایی که خطر بروز آتش‌سوزی در آن‌ها وجود داشته باشد، ضروری است الزامات دسترسی و حرکت خودرو آتش‌نشانی به درون کارگاه ساختمانی لحاظ گردد.

✓ در صورت نیاز به تعیین مسیر انحرافی توسط مهندس ترافیک برای حرکت خودروی امدادی، باید روسازی معبر در نظر گرفته شده دارای مقاومت حداقل ۲۶ تن باشد تا امکان عبور خودروی آتش‌نشانی فراهم شود.

✓ زاویه مسیر دسترسی برای ورود و خروج، باید نزدیک به ۹۰ درجه باشد. در شرایطی که تامین این زاویه ممکن نباشد، با تایید نظر مهندس ترافیک می‌توان این زاویه را برای گروه ساختمانی یک تا حداکثر ۷۰ درجه نیز کاهش داد. در صورتی که مسیر دسترسی ورودی و خروجی جدا باشد، زاویه مسیر دسترسی را می‌توان ۴۵ درجه در نظر گرفت. اما مقادیر کمتر از این مقدار ممنوع می‌باشد.

✓ شعاع گوشه‌های دهانه مسیر دسترسی برای کارگاه‌ها بین ۴/۵ متر و ۸/۵ متر در نظر گرفته شود. در تعیین مقدار مورد نظر، از نمودار گردش نمای ارائه شده در شکل‌های ۲۳-۳-۲ و ۲۳-۳-۳ استفاده می‌شود. به طور کلی در تعیین شعاع گوشه‌ها، عرض و زاویه مسیر دسترسی، در نظرگیری وسیله نقلیه طرح کارگاه، و نمودار گردش‌نمای آن ضروری می‌باشد (شکل‌های ۲۳-۳-۲ و ۲۳-۳-۳ و جدول ۲۳-۳-۲).

✓ حداکثر مطلوب شیب طولی برای مسیر دسترسی ۹ درصد و مطابق بند ۱۲-۷-۵-۱ مبحث دوازدهم ۱۱/۵ درصد تعیین می‌گردد. برای مناطق سردسیر یا یخبندان و زمستان‌های طولانی، باید ۲ درصد از مقادیر حداکثر مطلق ذکر شده کسر گردد.

✓ اجرای نیم‌رخ طولی مسیر دسترسی نباید مقطع عرضی خیابان، پیاده‌رو و دوچرخه‌رو را تغییر دهد. اما در برخی از موارد تغییر در مقطع عرضی و طولی پیاده‌رو و مسیر دوچرخه اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این موارد ضروری است مهندس ذیصلاح در طرح کنترل ترافیک ارائه شده برای کارگاه تمهیدات لازم را جهت حرکت ایمن و آسان دوچرخه‌سواران و پیاده‌ها (شامل معلولین دارای ویلچر) لحاظ نمایند.

✓ به این منظور مسیری که برای عبور پیاده‌ها و دوچرخه‌سواران در نظر گرفته می‌شود باید با تغییر تدریجی و ملایم در شیب‌های طولی و عرضی و رعایت الزامات مربوط به عبور معلولین دارای ویلچر، امکان تردد ایمن و راحت برای این دسته از کاربران را فراهم نمایند. پیشنهاد می‌گردد در این موارد از شیبراه مخصوص عابرین پیاده بر مبنای استانداردهای موجود در این زمینه استفاده گردد.

✓ ضروری است مهندس ذیصلاح، طرح مدیریت ترافیک حین ساخت ساختمان را به منظور مدیریت، ایمنی و تسهیل جریان ترافیک معابر حوزه نفوذ، به کارفرما ارائه کند. طرح مذکور باید در بر دارنده همه اجزای مرتبط با کاربران معبر شامل وسایل نقلیه عبوری، وسایل نقلیه کارگاهی، دوچرخه‌سواران، عابرین پیاده و عوامل کارگاهی با در نظر گرفتن الزامات مربوط به معلولین باشد. کارفرما می‌بایست نسبت به اخذ مجوز طرح مدیریت ترافیک حین ساخت از مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

✓ علاوه بر الزامات تاکید شده در این مقررات، تمهیداتی که مهندس ذیصلاح در هر پروژه، با توجه به ماهیت خاص آن پروژه و شرایط محیطی آن پروژه در نظر می‌گیرد، پس از تایید مراجع ذیصلاح ضروری و لازم الاجرا خواهد بود. ارزیابی از شرایط، مستلزم بررسی حجم ترافیک، سرعت، آشنایی وسایل نقلیه با معابر بلافاصل و فاصله دید می‌باشد.

۲-۲-۳-۲۳ دسترسی عابرین پیاده

✓ در صورتی که عملیات عمرانی کارگاه، مسیر عبور عابران پیاده را به لحاظ ایمنی یا دسترسی تحت تاثیر قرار دهد، ضروری است ملاحظات ویژه‌ای برای گذر عابران پیاده در نظر گرفته و اجرا شود. تمهیدات در نظر گرفته شده باید به گونه‌ای باشند که بهترین شرایط را برای حفظ دسترسی، ایمنی و راحتی عابران پیاده فراهم نمایند.

✓ ضروری است مسیر در نظر گرفته شده برای عابرین پیاده از محدوده بلافاصل و همچنین از سواره‌رو به نحو مناسبی جداسازی شده باشد. در صورتی که کارگاه ساختمانی، مسیر عابرین پیاده را تحت تاثیر قرار دهد اما به محدوده فیزیکی آن تجاوز ننماید (خطرهای ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی) می‌توان از وسایل و سازه‌های حفاظتی برای ایمن‌سازی مسیر حرکتی عابرین و دوچرخه‌سواران استفاده نمود. به منظور آگاهی از نحوه جداسازی محدوده بلافاصل و پیاده‌روها و همچنین علائم و تابلوهای ایمنی مورد نیاز، به ترتیب به مباحث دوازدهم و بیستم مقررات ملی ساختمان مراجعه شود.

✓ تامین روشنایی مسیر بر مبنای الزامات توصیه شده در نشریه ۱۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحت عنوان "مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه‌های شهری"، ضروری است. علاوه بر آن الزاماتی نیز در زمینه تجهیزات روشنایی در این بخش اضافه شده است که رعایت آن الزامی است.

✓ در صورتی که کارگاه ساختمانی بخشی از مسیر عابر پیاده را اشغال نماید، ضروری است پس از جدا سازی توصیه شده مطابق پیوست ۲۳-۵ الزامات مربوط به حداقل عرض ارائه شده برای مسیر مورد نظر رعایت گردد و در صورت عدم تامین حداقل عرض، ضروری است با تایید مهندس ذیصلاح به تعریض مسیر یا تامین مسیر موقت اقدام گردد.

✓ باید مطابق بندهای ۱۲-۵-۴-۲ و ۱۲-۷-۵-۲ مبحث دوازدهم باشد. در مواردی که تامین مسیر موقت با عرض مذکور موجب محدودیت در سواره‌رو گردد و یا ملاحظات

ایمینی ایجاب کند، حداقل مطلق عرض مسیر موقت را با تایید مهندس ذیصلاح $1/20$ متر برای معابر محلی، $1/5$ متر برای جمع و پخش کننده و 3 متر برای معابر شریانی باید در نظر گرفت. عرض های کمتر از این مقدار با توجه به ملاحظات حرکت معلولین دارای ویلچیر مجاز نمی باشد.

✓ روسازی مسیر موقت باید از مصالح مقاوم و غیر لغزنده ساخته شود. حداکثر شیب عرضی مسیر موقت به منظور تخلیه و زهکشی آب های سطحی 2 درصد لحاظ گردد.

✓ حداکثر شیب طولی مسیر موقت با در نظرگیری ملاحظات مربوط به معلولین دارای ویلچیر 5 درصد می باشد. در صورتی که طول مسیر شیب دار کمتر از 200 متر باشد، شیب حداکثر 7 درصد مجاز می باشد. در صورت صلاحدید مهندس ترافیک، دستگیره جهت کمک به حرکت معلولین در مسیر شیب دار تعبیه گردد.

✓ در تغییر تراز بیش از $2/5$ سانتی متر (در محل هایی نظیر انتقال به سواره رو در محل گذرگاه عرضی و همچنین در ابتدا و انتهای مسیرهای موقت عابر پیاده)، برای رعایت حال معلولین دارای ویلچیر، الزامی است شیبراه ویژه معلولین تعبیه گردد.

✓ حداقل عرض آزاد شیبراه نباید از $1/25$ متر (حداقل عرض لازم برای حرکت راحت صندلی چرخدار) کمتر باشد. حداکثر شیب در شیبراه، در جهت حرکت طولی $12/5$ درصد با طول $0/6$ متر و در کناره های آن حداکثر 8 درصد با طول حداکثر تا 2 متر می باشد. پیوست شماره $23-3$ نشان دهنده استاندارد طراحی برای شیبراه ویژه معلولین می باشد.

✓ در صورتی که امکان تامین مسیر موقت پیاده در مجاورت مسیر اصلی امکان پذیر نباشد، ضروری است با نصب تابلوهای اطلاع رسانی، پیش از محدوده انسداد و در نزدیکترین گذرگاه عرضی، عابرین پیاده را به سوی دیگر خیابان جهت استفاده از پیاده روی سمت دیگر هدایت نمود. با نظر مهندس ذیصلاح، به منظور تامین ایمینی تردد عرضی عابرین پیاده می توان از پرچمدار استفاده نمود.

✓ در صورتی که بنا به نظر مهندس ذیصلاح، نیاز به استفاده از پل در مسیر موقت باشد، ضروری است طراحی و اجرای پل توسط مهندس ذیصلاح انجام گیرد. سازه پل مذکور می بایست

به صورت ایمن، مقاوم، فاقد لرزش، دارای کفی مناسب و مقاوم در برابر سر خوردن، بدون ترک خوردگی و سوراخ طراحی و اجرا گردد. حداقل عرض پل باید ۱/۵ متر باشد.

✓ ضروری است گذرگاه‌های عرضی موجود که عمدتاً مورد استفاده دانش‌آموزان قرار می‌گیرد، تا حد ممکن در همه زمان‌ها حفظ گردد. در صورتی که وجود کارگاه موجب انسداد گذرگاه‌های عرضی مذکور شود، باید گذرگاه عرضی موقت با توجه به ملاحظات ایمنی و فاصله طراحی گردد.

۳-۲-۳-۲۳ دسترسی دوچرخه‌سواران

✓ در صورتی که کارگاه ساختمانی خط دوچرخه موجود در پیاده‌رو یا معبر را اشغال نماید، ضروری است مسیر موقتی برای مسیر مسدود شده در نظر گرفته شود. مسیر موقت باید کاملاً ایمن و دسترسی پذیر باشد و به طور کامل از محدوده کارگاه به صورت فیزیکی جدا شده و عاری از هر گونه مانعی باشد. مسیر موقت نیز نباید مسیری غیر ایمن یا در معرض نخاله‌های ساختمانی باشد و با جریان ترافیک انحرافی تداخل داشته باشد در صورت انسداد مسیر ویژه دوچرخه و انحراف آن به مسیر موقت، ضروری است به منظور انتقال ایمن، از تجهیزات کنترل ترافیک مناسب به گونه‌ای استفاده گردد که تجهیزات مذکور مانع حرکت دوچرخه در مسیر موقت نشود.

✓ حداقل عرض مسیر موقت برای دوچرخه باید ۱/۲ متر و حداقل مطلوب ۱/۵ متر باشد. در صورت وجود نرده، چراغ، جدول و ... در حاشیه مسیر، با نظر مهندس ذیصلاح این حداقل عرض تا ۱/۵ متر افزایش می‌یابد.

✓ به منظور دفع آب‌های سطحی و زهکشی، مسیر موقت دوچرخه باید دارای شیب عرضی حداکثر ۲ درصد باشد. مسیر موقت نباید دارای شیب طولی زیاد باشد، حداکثر شیب طولی برای مسیرهای موقت دوچرخه ۵ درصد توصیه می‌شود.

۳-۲-۳-۲۴ انحراف ترافیک

✓ تجاوز محدوده کارگاه به حریم سواره رو مجاز نیست، در صورت اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ضروری است مهندس ذیصلاح، طرح‌های کنترل ترافیک را بر مبنای شرایط پروژه، رده عملکردی معبر، فاصله دید، حجم ترافیک عبوری، کاربری‌های موجود و شبکه معابر محدوده

بلافاصل کارگاه تهیه نموده و در اختیار کارفرما قرار دهد تا پس از تایید و اطلاع مراجع ذیصلاح نسبت به اجرای طرح اقدام گردد.

✓ مسیر موقت و یا مسیر انحرافی پیشنهادی حتی الامکان از نظر مشخصات فنی از قبیل شیب‌های طولی و عرضی، عرض معبر، فاصله دید و میزان نور و ... دارای مشخصات معبر اولیه باشد.

۲۳-۳-۲-۵ دسترسی وسایل نقلیه امدادی

✓ حفظ دسترسی برای وسایل نقلیه امدادی و شیرهای آتش‌نشانی در امتداد خیابان‌های مسدود شده الزامی است. از میان وسایل نقلیه امدادی، خودرو آتش‌نشانی به عنوان خودرو طرح در نظر گرفته می‌شود و الزامات دسترسی وسایل نقلیه امدادی بر مبنای آن صورت می‌پذیرد.

✓ پیش از شروع عملیات ساختمانی، مجری موظف است مراجع امداد رسانی محدوده مورد نظر (اورژانس و آتش‌نشانی) را در مورد طرح کنترل ترافیک و شروع انجام عملیات ساختمانی مطلع سازد.

✓ در صورتی که طرح مدیریت ترافیک حین ساخت مستلزم باریک شدن خطوط عبوری در یک جهت گردد، ضروری است حداقل عرض عبور سواره رو در یک جهت $3/5$ متر برای مسیر مستقیم باشد تا امکان عبور خودرو آتش‌نشانی فراهم گردد. در شرایط خاص و با وجود محدودیت‌ها در تامین این عرض، در صورت تایید مهندس ترافیک، حداقل مطلق عرض می‌تواند 3 متر باشد. حداقل عرض مورد نیاز در یک جهت عبوری برای معابری که در قوس واقع شده‌اند $4/5$ متر می‌باشد.

✓ مهندس ذیصلاح مکلف است نسبت به تامین حداقل عرض عبوری مورد نیاز بر مبنای ملاحظات دسترسی وسایل نقلیه امدادی، اقدامات لازم را انجام و طرح‌های مناسب را ارائه نماید.

۲۳-۳-۲-۶ جانمایی مصالح و تجهیزات

✓ در صورتی که محدوده عملیات کارگاهی، به فضای فیزیکی معبر اعم از پیاده‌رو یا سواره‌رو تعدی نماید، رعایت الزامات این بخش ضروری است. در این رابطه اجزای محوطه کاری (مطابق

شکل (۱-۲۳) در بخش تعاریف) به چهار ناحیه شامل هشدار اولیه، گذار، حاشیه اطمینان و ناحیه کار تقسیم می‌شوند.

➤ ناحیه هشدار اولیه

بخشی از مسیر است که با نصب علائم عمودی (علائم پیش‌آگاهی، چراغ چشمک‌زن و یا مجموعه‌ای از علائم و چراغ‌ها)، کاربران معبر را (اعم از وسایل نقلیه و عابرین پیاده) از وجود محدوده عملیاتی پیش‌رو آگاه می‌سازد. فاصله بین محل نصب اولین تابلوی پیش‌آگاهی تا ابتدای ناحیه گذار، ناحیه هشدار اولیه نامیده می‌شود (مطابق شکل ۱-۲۳-۱ در بخش تعاریف). برای تعیین طول ناحیه هشدار اولیه و فاصله تابلوها از یکدیگر در این ناحیه باید از جدول ۴-۳-۲۳ استفاده شود:

جدول ۲۳-۳-۴- تعیین فواصل و تعداد تابلوها در ناحیه هشدار اولیه

نوع معبر	سرعت مجاز وسایل نقلیه (km/h)	فاصله اولین علامت تا محوطه کارگاهی (m)	حداقل تعداد علائم لازم قبل از محوطه کارگاهی
محلی	۱۵ تا ۳۰	۳۰ تا ۵۰	۲
جمع‌کننده	۳۰ تا ۴۰	۵۰ تا ۹۰	۲ تا ۳
شریانی	۳۰ تا ۵۰	۹۰ تا ۳۰۰	۳ تا ۴
تندراه و آزادراه	۶۰ تا ۱۰۰	۳۰۰ تا ۵۰۰	۴

تابلوی شماره ۱، تابلویی انتظامی است که رانندگان را به رعایت قوانین سمت عبور در محدوده کارگاهی موظف می‌کند. تابلوی ۲ از نوع اخطاری می‌باشد که رانندگان را از وجود خطری در پیش‌رو آگاه می‌کند. تابلوی ۳ نیز که اولین تابلویی است که به رویت رانندگان می‌رسد، باید تابلوی اخطاری «کارگران مشغول کارند» باشد. در کنار تابلوی شماره ۳، نصب تابلوی انتظامی «حداکثر سرعت مجاز» با تایید مهندس ذیصلاح ارائه می‌شود. مشخصات مربوط به تابلوها و علائم ایمنی ترافیک در استاندارد ملی شماره ۱۴۸۱۵، ارائه شده است.

➤ ناحیه گذار

ناحیه‌ای است که در آن، تغییر مسیر وسایل نقلیه به‌طور ایمن آغاز می‌شود (مطابق شکل ۱-۲۳-۱).

در این ناحیه، لچکی ایمنی با استفاده از تجهیزات جداسازی جریان ترافیک ایجاد می‌شود. این تجهیزات شامل مخروط‌ها، بشکه‌ها و استوانه‌های ایمنی می‌باشند. طول ناحیه گذار با توجه به حداکثر سرعت مجاز حرکت و عرض مسدود شده معبر، متغیر است و مقدار آن به همراه تعداد مخروط‌های ایمنی مورد نیاز باید از جدول ۲۳-۳-۵ استخراج شود.

در معابر شریانی و تندراه‌ها و آزادراه‌ها، استفاده از مخروط‌های ایمنی در ناحیه گذار کافی نیست و می‌بایست از بشکه‌های ایمنی به منظور جداسازی جریان ترافیک استفاده شود. همچنین متناسب با شرایط، ناحیه گذار می‌تواند با نظر مهندس ترافیک مجهز به چراغ چشمک‌زن و تابلوی هدایت ترافیک شود.

جدول ۲۳-۳-۵- راهنمای تعیین طول ناحیه گذار و تعداد مخروط‌های ایمنی مورد نیاز

عرض خطر (عرض مسدود شده)											نوع معبر	محل
۷/۳	۶/۷	۶/۱	۵/۵	۴/۹	۴/۳	۳/۷	۳/۴	۳	۲/۷	۲/۴		
متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر		
۶۰	۵۶	۵۱	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۸	۲۵	۲۳	۲۰	طول قسمت اتصال (متر) تعداد مخروط‌های ایمنی	
۱۱	۱۰	۹	۸	۸	۷	۶	۶	۵	۵	۵		
۹۲	۸۴	۷۶	۶۸	۶۰	۵۲	۴۶	۴۲	۳۹	۳۴	۳۰	طول قسمت اتصال (متر) تعداد مخروط‌های ایمنی	
۱۷	۱۵	۱۴	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۸	۷	۶		
۲۲۸	۲۱۰	۱۹۰	۱۷۲	۱۵۲	۱۳۴	۱۱۴	۱۰۵	۹۵	۸۶	۷۶	طول قسمت اتصال (متر) تعداد مخروط‌های ایمنی	
۲۶	۲۴	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰		
۲۷۴	۲۵۱	۲۲۹	۲۰۶	۱۸۲	۱۶۰	۱۳۷	۱۲۵	۱۱۴	۱۰۳	۹۱	طول قسمت اتصال (متر) تعداد مخروط‌های ایمنی	
۳۱	۲۹	۲۶	۲۴	۲۱	۱۹	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۱		

➤ ناحیه حاشیه اطمینان (S)

مسافتی قبل و بعد از محدوده کارگاه است که توصیه می‌شود به منظور ایمنی و سهولت کار در نظر گرفته شود (مطابق شکل ۲۳-۱-۱). هیچ‌گونه فعالیت عمرانی در این محدوده نباید انجام گیرد. این ناحیه می‌تواند در راستای معبر (طولی) و یا عمود بر آن (عرضی) باشد که طول آن مطابق جدول شماره ۲۳-۳-۶ و عرض آن برحسب نوع پروژه توسط مهندس ذیصلاح تعیین می‌شود.

جدول ۲۳-۳-۶- راهنمای تعیین طول حاشیه اطمینان

نوع معبر	محلی	جمع‌کننده	شریانی	آزادراه و تندراره
طول ناحیه حاشیه اطمینان (m)	۱۵	۵۰	۸۵	۱۸۵

در جدول ۲۳-۳-۷ اقدامات ترافیکی لازم در حین ساخت به طور خلاصه ارائه شده است. همچنین نمونه‌هایی از طرح‌های همسان ایمن‌سازی محوطه کارگاهی در حالت‌های مختلف، در پیوست شماره ۲۳-۴ نمایش داده شده است.

جدول ۲۳-۳-۷- خلاصه معیارها و اقدامات ترافیکی لازم در حین ساخت

موضوع	معیارها	طرح اجرا	هماهنگی با:	ملاحظات
طرح مدیریت ترافیک حین ساخت	سرعت مجاز شبکه معابر بلافاصل	مهندس ترافیک/تصالح	-	در خصوص تعیین سرعت مجاز شبکه معابر بلافاصل کارگاه مطابق با بندهای ۳۰-۱-۳-۲۳، ۳۱-۱-۳-۲۳ و ۴-۲-۳-۲۳ عمل شود.
	عرض سواره‌رو			حداقل عرض عبور سواره‌رو در هریک از جهات باید ۴/۵ متر برای مسیر مستقیم در نظر گرفته شود ^{***} .
	شعاع گردش			حداقل عرض مورد نیاز در یک جهت عبوری برای معابری که در قوس واقع شده‌اند ۴/۵ متر می‌باشد.
	تعداد خطوط			در خصوص تعیین شعاع گردش مطابق با بند ۶-۱-۳-۲۳ عمل شود.
	عرض پیاده‌رو			حداقل عرض مسیر موقت عابر پیاده باید طبق یا نویس ^{***} جدول باشد
	عرض مسیر ویژه دوچرخه			حداقل عرض مسیر موقت برای دوچرخه باید ۲ متر در نظر گرفته شود ^{***} .
	مسافت دید			در خصوص ملاحظات مربوط به فواصل دید مطابق با بند ۲-۳-۲۳ ۹-۱ عمل شود.

موضوع	معیارها	طراح اجرا	هماهنگی با*	ملاحظات
	شیب طولی سواره‌رو			حداکثر مطلق شیب طولی سواره‌رو برای مسیر دسترسی باید ۱۲ درصد تعیین شود ^{۱۱۱۱۱۱} .
اطلاع رسانی	-	مالک /	شهرداری	مالک امجری باید ۵ روز کاری پیش از شروع فعالیت، از طریق نصب بنر در معابر محدوده بلافاصله کارگاه، طرح مدیریت ترافیک در حین ساخت را اطلاع‌رسانی کند.
تدارک تجهیزات و اجرای طرح		مالک امجری	شهرداری	در خصوص تدارک تجهیزات و اجرای طرح، باید کلیه ضوابط ارائه شده در این فصل رعایت شوند. در خصوص اجرای طرح مالک / مجری موظف به انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری می‌باشد و شهرداری در صورت لزوم، اقدام به هماهنگی با پلیس می‌نماید.
برچسب طرح	-	مالک امجری	شهرداری	هر یک از تجهیزات کنترل ترافیک که به دلیل تغییر در چیدمان کارگاه، در مدت انجام عملیات ساختمانی و پس از آن بلا استفاده می‌شود، باید به تناسب تغییر ایجاد شده و با نظر مهندس ذیصلاح، توسط مالک امجری برچسبیده شود.
*وظیفه هماهنگی با افراد و سازمان‌ها با مالک امجری ساختمان می‌باشد.				
**در شرایط خاص و با وجود محدودیت‌ها در تامین این عرض، در صورت تایید مهندس ذیصلاح حداقل عرض مطلق می‌تواند ۳ متر در نظر گرفته شود. در صورت عدم امکان تامین عرض لازم، مهندس ذیصلاح موظف است نسبت به تعیین مسیر جایگزین مناسب اقدام کند.				
*** حداقل مطلق عرض مسیر موقت با تایید مهندس ذیصلاح ۱/۲۰ متر برای معابر محلی، ۱/۵ متر برای جمع و بخش‌کننده و ۳ متر برای معابر شریانی در نظر گرفته می‌شود. در صورت عدم امکان تامین عرض لازم، می‌توان با تایید مهندس ذیصلاح از عرض سواره‌رو استفاده کرد، در غیر این صورت می‌بایست عابرین پیاده را با استفاده از گذرگاه عرضی ایمن، به پیاده‌روی ضلع مقابل کارگاه ساختمانی هدایت کرد.				
****در صورت وجود ترده، چراغ، جدول و ... در حاشیه معبر، با تایید مهندس ذیصلاح، این حداقل عرض تا ۱/۵ متر افزایش می‌یابد. در صورت عدم امکان تامین عرض لازم، می‌توان بنا به تایید مهندس ذیصلاح از عرض سواره‌رو در محدوده بلافاصله، به طور مشترک جهت تردد دوچرخه و وسایل نقلیه استفاده نمود.				
***** برای مناطق سردسیر یا یخبندان و زمستان‌های طولانی، باید حداکثر مطلق شیب طولی ۱۰ درصد در نظر گرفته شود.				

۲۳-۴ ضوابط ترافیکی داخل ساختمان‌ها

این بخش مقررات مربوط به ضوابط ترافیکی داخل ساختمان‌ها است که شامل موضوعات کلی زیر است:

- گردش سواره در ساختمان و پارکینگ‌ها
- گردش پیاده در ساختمان
- تجهیزات هدایت ترافیکی و ایمنی مسیر داخل ساختمان

۲۳-۴-۱ گردش سواره در ساختمان و پارکینگ‌ها

در این بخش مقررات مربوط گردش سواره در ساختمان شامل دسترسی بلافاصل، راهروها، رمپ‌ها و ابعاد و مشخصات پارکینگ ارایه می‌گردد.

۲۳-۴-۱-۱ نوع مسیر دسترسی بلافاصل به پارکینگ

باتوجه نوع و درجه عملکردی مدت زمان پارک، مسیر دسترسی بلافاصل و تعداد فضای پارکینگ، نوع دسترسی به پارکینگ در معابر بلافاصل ساختمان با استفاده از جدول ۲۳-۴-۱ تعیین می‌شود. ۵ نوع مسیر دسترسی از معابر بلافاصل به پارکینگ ساختمان بر پایه عرض‌های ورود و خروجی پیشنهاد می‌شود که در جدول ۲۳-۴-۱ و ۲۳-۴-۲ معرفی شده است.

جدول ۲۳-۴-۱ انواع مسیرهای دسترسی بلافاصل

نوع دسترسی	عرض مدخل ورودی (متر)	عرض مدخل خروجی (متر)	عرض مسیرهای جدا شده (متر)
نوع ۱	یکطرفه ۳/۵- دوطرفه ۶	یکطرفه ۳/۵- دوطرفه ۶	غیرقابل اجرا
نوع ۲	یکطرفه ۳/۵- دوطرفه ۶	یکطرفه ۳/۵- دوطرفه ۶	غیرقابل اجرا
نوع ۳	۵	۵	۲
نوع ۴	۷	۷	۲
نوع ۵	این نوع دسترسی بصورت تقاطع است نه بصورت مسیر دسترسی بلافاصل		

جدول ۲۳-۴-۲ انتخاب نوع مسیر دسترسی بلافصل به پارکینگ

نوع مسیر دسترسی بلافصل					رده عملکردی معبر	نوع پارکینگ
تعداد فضاهای پارکینگ						
۶۰۰ <	۶۰۰-۳۰۱	۳۰۰-۱۰۱	۱۰۰-۲۵	< ۲۵		
۵	۴	۳	۲	۱	محلی به بالا	مانور کم*
۴	۳	۲	۱	۱	محلی	
۵	۴	۳	۲	۲	محلی به بالا	مانور متوسط**
۴	۴	۳	۲	۱	محلی	
۵	۴	۴	۳	۲	محلی به بالا	مانور زیاد***
۴	۴	۳	۲	۱	محلی	

* پارکینگ بلندمدت، در تمام روز و پارکینگ مخصوص کاربران روزانه و دائمی
 ** پارکینگ میان مدت، مدت توقف بین ۲ ساعت تا تمام روز. مثل پارکینگ کاربری‌های مسکونی، تسهیلات ورزشی و پارکینگ هتل‌ها
 *** شامل پارکینگ‌های کوتاه مدت، پارکینگ مخصوص توریست‌ها، پارکینگ مراکز خرید به مدت کمتر از ۲ ساعت

باتوجه نوع و درجه عملکردی مدت زمان پارک، مسیر دسترسی بلافصل و تعداد فضای پارکینگ، نوع دسترسی به پارکینگ در معابر بلافصل ساختمان با استفاده از جدول ۲۳-۴-۳ تعیین می‌شود.

جدول ۲۳-۴-۳ انتخاب نوع مسیر دسترسی بلافصل به پارکینگ

نوع مسیر دسترسی بلافصل					رده عملکردی معبر	نوع پارکینگ
تعداد فضاهای پارکینگ						
۶۰۰ <	۶۰۰-۳۰۱	۳۰۰-۱۰۱	۱۰۰-۲۵	< ۲۵		
۵	۴	۳	۲	۱	محلی به بالا	مانور کم*
۴	۳	۲	۱	۱	محلی	
۵	۴	۳	۲	۲	محلی به بالا	مانور متوسط**
۴	۴	۳	۲	۱	محلی	
۵	۴	۴	۳	۲	محلی به بالا	مانور زیاد***
۴	۴	۳	۲	۱	محلی	

* پارکینگ بلندمدت، در تمام روز و پارکینگ مخصوص کاربران روزانه و دائمی


** پارکینگ میان‌مدت ، مدت توقف بین ۲ ساعت تا تمام روز. مثل پارکینگ کاربری‌های مسکونی، تسهیلات ورزشی و پارکینگ هتل ها
*** شامل پارکینگ‌های کوتاه‌مدت، پارکینگ مخصوص توریست‌ها ، پارکینگ مراکز خرید به مدت کمتر از ۲ ساعت

۲-۱-۴-۲۳ مسافت دید مسیر دسترسی به پارکینگ

باتوجه به سرعت و نوع راه، مسافت دید لازم در مسیرهای دسترسی بلافاصل بصورت جدول ۲۳-۴-۴ است. فاصله در امتداد مسیر کندرو با عنوان Y در شکل ۲۳-۴-۱ نشان داده شده است.

جدول ۲۳-۴-۴ مسافت دید لازم در مسیرهای دسترسی بلافاصل

فاصله در امتداد مسیر کندرو (متر)		سرعت مسیر کندرو (km/h)
دسترسی به کاربری‌های محلی	مسیرهای دسترسی بلافاصل غیر از محلی	
۳۰	۳۵	۴۰
۴۰	۴۵	۵۰
۵۵	۶۵	۶۰
۷۰	۸۵	۷۰
۹۵	۱۰۵	۸۰

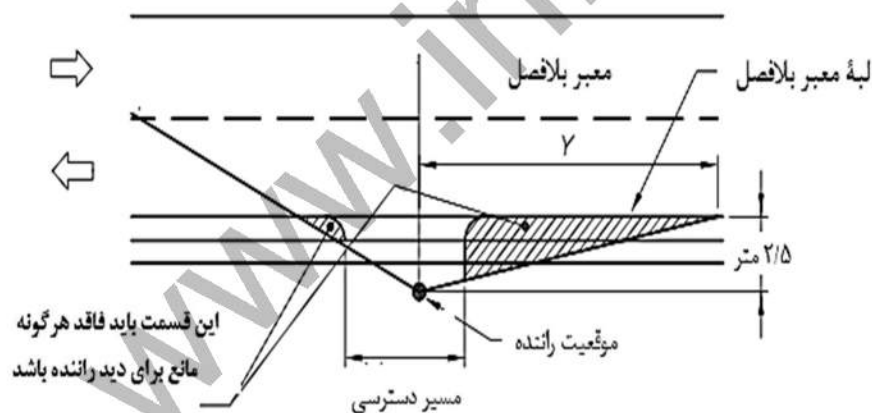

شکل ۲۳-۴-۱- مسافت دید مسیر دسترسی به پارکینگ

۳-۱-۴-۲۳ طول صف پارکینگ

حداکثر طول صف قابل قبول بیرون پارکینگ باتوجه به ظرفیت پارکینگ مطابق جدول ۲۳-۴-۵ است.

جدول ۲۳- ۴-۵ حداکثر طول صف پارکینگ

جریان داخلی ترافیک ساعت اوج		ظرفیت پارکینگ
ظرفیت بیشتر از ۷۵٪	ظرفیت تا ۷۵٪	
مقدار بزرگتر بین تعداد ۲ خودرو یا ۴٪ ظرفیت	مقدار بزرگتر بین تعداد ۲ خودرو یا ۳٪ ظرفیت	کمتر از ۱۰۰ خودرو
۱۰۰ خودرو اول : ۴٪ ظرفیت ۱۰۰ خودرو دوم : ۲٪ ظرفیت خودرو اضافی : ۱/۵٪ ظرفیت	۱۰۰ خودرو اول : ۳٪ ظرفیت ۱۰۰ خودرو دوم : ۲٪ ظرفیت خودرو اضافی : ۱٪ ظرفیت	بیشتر از ۱۰۰ خودرو

در مجموعه‌های تحت عنوان توسعه بزرگ مقیاس، می‌بایست مهندس ذیصلاح، یک road service (مسیر اختصاصی مناسب در محوطه) در داخل مجموعه طراحی نماید بطوریکه طول صف الزاما در داخل مجموعه تشکیل گردیده و این صف وارد محدوده بلافاصل ساختمان نگردد. بعبارت دیگر محدوده تشکیل صف پارکینگ وارد محدوده بلافاصل نگردد.

۲۳-۴-۱-۴ راه ورودی و رمپ پارکینگ

علاوه بر موارد ذکر شده در مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان، موارد زیر نیز بایستی رعایت گردد:

- الف- از هر خیابان یک راه ورودی برای پارکینگ، مجاز است. در صورتی که بر ملک ۲۰ متر و بیشتر باشد، (صرفاً در پارکینگهای عمومی و موارد تجمیع قطعات با کمینه بر ۱۴ متر) با اولویت به تأمین پارکینگ ملک، استفاده از دو درب ورودی برای پارکینگ مجاز است.
- ب- راه ورودی رمپ پارکینگ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع است و راه ورودی، جزء فضای پارکینگ ساختمان نیست.
- پ- در قطعاتی که سطح پارکینگ بیش از ۱۰۰۰ متر مربع وسعت دارد یا دارای بیش از ۲۵ واحد پارکینگ است، تأمین دو رمپ ورودی و خروجی، به عرض مفید حداقل ۳٫۵ متر و یا یک رمپ به عرض مفید حداقل ۵ متر الزامی است.
- ت- برخورداری از خروجی اضطراری و دسترسی مستقیم به طبقات و فضاهای مشاعی ساختمان، به وسیله پله از زیرزمین (پارکینگ) الزامی است.
- ث- دسترسی مستقیم پارکینگ از طریق پله به طبقات و فضاهای مشاعی، الزامی است و

در صورتی که ملک دارای آسانسور باشد، دسترسی به پارکینگ از طریق پله و آسانسور نیز الزامی است.

ج- برای کلیه املاک با هر اندازه بر، تعبیه ورودی نفرو مستقل الزامیست.

چ- شعاع گردشی محوطه ورودی مسیرهای دسترسی قبل از رمپ یا پارکینگ کاربری‌ها باید مطابق جدول ۴-۲۳-۶ باشد.

جدول ۴-۲۳-۶ شعاع گردشی ورودی مسیرهای دسترسی به تفکیک نوع کاربری

نوع کاربری	شعاع گردشی ورودی مسیرهای دسترسی (متر)*
توسعه‌های بسیار کوچک	۱
توسعه‌های کوچک مقیاس و متوسط مقیاس	۴/۵-۱

* مقدار R در شکل ۴-۲۳-۳ نشان داده شده است.



شکل ۴-۲۳-۲ شعاع گردشی ورودی مسیرهای دسترسی

۴-۲۳-۱-۵ شیب رمپ و شعاع گردش پارکینگ

الف - بیشینه شیب رمپ دسترسی برای پارکینگ باید ۱۵ درصد باشد. بدیهی است این شیب در محل قوس های ۹۰ درجه حداکثر ۱۲ درصد و در محل قوس های ۱۸۰ درجه حداکثر ۱۰ درصد می باشد.


ب- شعاع چرخش، حداقل عرض رفت و آمد و بیشینه شیب رمپ برای انواع مختلف پارکینگ‌ها، مطابق با بندهای ۴-۱۰-۲-۲ الی ۴-۱۰-۵-۲-۹ مبحث ۴، مد نظر قرار گیرد.

۴-۲۳-۱-۶ ابعاد پارکینگ غیر مایل

ابعاد و مساحت محل‌های توقف خودرو باید مطابق بند ۴-۱۰-۵-۲-۴ مبحث ۴ مقررات ملی باشد.

۷-۱-۴-۲۳ ابعاد پارکینگ مایل

ابعاد استاندارد پارکینگ مایل برای کاربران توسط مهندس ذیصلاح طراحی می‌گردد. جزییات ابعادی پارکینگ مایل برای هر یک از ضرایب راحتی کاربران بر اساس جدول ۷-۴-۲۳ تعیین می‌گردد. ابعاد و اندازه‌های مندرج در جداول مذکور، در شکل ۳-۴-۲۳ نشان داده شده است.

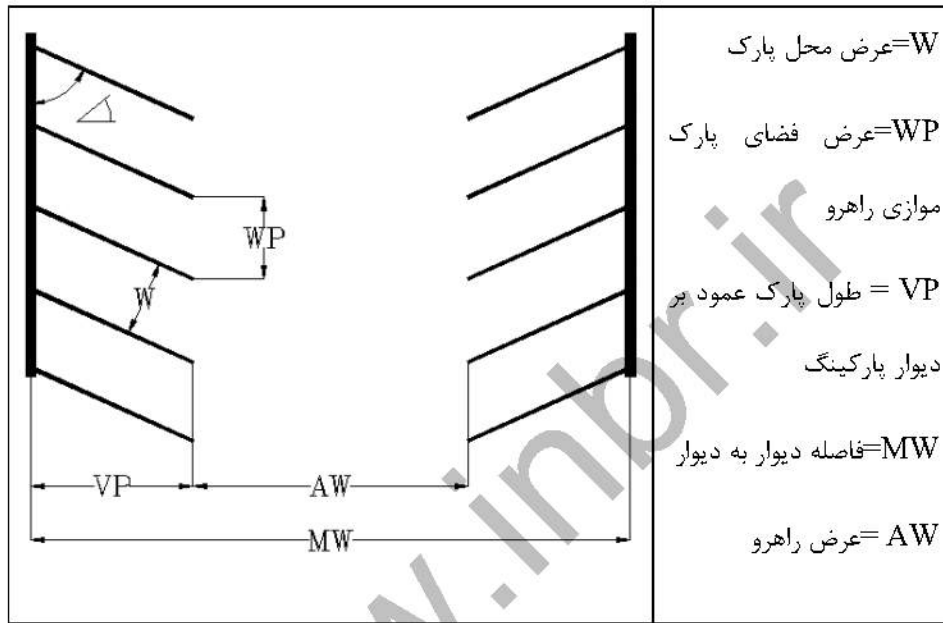

شکل ۳-۴-۲۳ ابعاد و اندازه‌های مورد استفاده در جدول ۷-۴-۲۳

جدول ۲۳-۴-۷ ابعاد پارکینگ مختص مراجعین

عرض راهرو (AW) متر	طول فضای پارک (VP) متر	فاصله دیوار به دیوار (MW) متر	عرض فضای پارک موازی راهرو (WP) متر	عرض محل پارک (W) متر	زاویه پارک
۳	۵,۳	۱۴,۶	۳,۷	۲,۶	۴۵
۴	۵,۵۸	۱۶,۰	۳,۰	۲,۶	۶۰
۵,۷۵	۵,۴۸	۱۷,۱	۲,۷	۲,۶	۷۵
۶	۵	۱۸,۳	۲,۶	۲,۶	۹۰

۲۳-۴-۱-۸ تعداد پارکینگ مورد نیاز

تامین تعداد پارکینگ مورد نیاز در کاربری‌های مختلف جهت تعیین تقاضای پارکینگ کاربری‌ها مطابق با جدول ۲۳-۴-۹ الزامی است. ضمناً در تعیین تعداد پارکینگ‌های مورد نیاز در شهرهایی که طرح تفصیلی دارند، اولویت تعداد مورد نیاز با ارقام موجود در طرح تفصیلی است.

جدول ۲۳-۴-۹ نسبت تقاضای پارکینگ در کاربری‌های مختلف برای ساکنین و مراجعین*

میزان توقف مراجعین (ساعت)	نسبت فضاهای پارکینگ (%)		فضاهای پارکینگ به واحد	معیار	نوع کاربری	ردیف	
	مراجعین	ساکنین					
-	-	۱۰۰	۱	به ازای هر واحد مسکونی	مساحت خالص واحد کمتر از ۱۵۰ مترمربع	۱	
	۵۰	۵۰	۲	به ازای هر واحد مسکونی	مساحت خالص واحد ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع		
	۶۷	۳۳	۳	به ازای هر واحد مسکونی	مساحت خالص واحد بیشتر از ۲۰۰ مترمربع		
بیشتر از ۲	۶۷	۳۳	۸	برای هرصدمترمربع سطح زیربنای طبقات	تجاری	۲	
کمتر از ۱	۲۵	۷۵	۴	برای هرصدمترمربع سطح زیربنای طبقات	اداری	۳	
کمتر از ۱	سرانه پارکینگ به تفکیک شاغلین	۱	۱	هر ۳ کلاس	کودکستان	آموزشی	۴
		۱	۱	هر ۲۰ دانش-آموز			
		۱	۱	هر ۴ نفر شاغل			

ردیف	نوع کاربری	معیار	فضاهای پارکینگ به واحد	نسبت فضاهای پارکینگ (/)		مجموع فضای پارکینگ (متر مربع)
				ساکتین	مراجعه	
	دبستان	هر ۲ کلاس	۱	(ساکتین) و دانش آموزان (مراجعه)		
		هر ۲۰ دانش-آموز	۱			
		هر ۴ نفر شاغل	۱			
کمتر از ۱	مدرسه راهنمایی	هر ۲ کلاس	۱	سرانه پارکینگ به تفکیک شاغلین (ساکتین) و دانش آموزان (مراجعه)		
		هر ۲۵ دانش-آموز	۱			
		هر ۲ نفر شاغل	۱			
	مدارس عالی و دبیرستان	هر ۱ کلاس	۱			
		هر ۲۵ دانش آموز	۱			
		برای هر ۲ نفر شاغل	۱			
بیشتر از ۲	دانشگاه	برای هراستاد	۱			
		برای هر ۱۵ دانشجو	۱			
		برای هر دوپست مترمربع سطح زمین کاربری	۱			
بیشتر از ۲	خوابگاه‌های دانشجویی و پانسیون‌ها	برای هر ۱۰ اتاق خواب	۱	۱	۱	
کمتر از ۱	کارخانه	برای هر صد مترمربع از سطح دفتر	۳			
		برای هر دوپست مترمربع از سطح کارخانه	۱			
کمتر از ۱	کارگاه	هر صد مترمربع زیربنا	۲	۳۳	۶۷	
۲ تا ۱	سینما و تئاتر	برای هر ۱۰ صندلی	۱	۹۰	۱۰	
کمتر از ۱	مسجد	برای هر صد مترمربع زیربنا	۱	۹۰	۱۰	
بیشتر از ۲	کتابخانه	برای هر صد مترمربع زیربنا	۲	۸۷/۵	۱۲/۵	
۲ تا ۱	بیمارستان	برای هر ۲ تختخواب	۱	۷۵	۲۵	

میزان تردد مراجعین (ساعت)	نسبت فضاهای پارکینگ (٪)		فضاهای پارکینگ به واحد	معیار	نوع کاربری		کد
	مراجعه‌ین	ساکنین					
۲ تا ۱	۶۷	۳۳	۳	برای هر صد متر مربع سطح زیرینا طبقات	درمانگاه	بهداشتی و درمانی	
کمتر از ۱	۷۵	۲۵	۲	برای هر صد متر مربع سطح زیرینا	مطب پزشک		
بیشتر از ۲	۹۹	۱	۱	برای هر ۲۰۰ متر مربع مساحت زمین	استادیوم ورزشی	ورزشی و تاسیسات تفریحی	۸
			۱	هر ۱۵ نفر تماشاچی			
۲ تا ۱	۹۰	۱۰	۱	هر ۸۰ متر مربع زیرینا یک واحد	باشگاه‌های ورزشی		
			۱	هر ۱۰ نفر تماشاچی			
بیشتر از ۲	۹۹	۱	۱	برای هر ۵ اتاق	هتل	تفریحی و گردشگری	۹
			۱	برای هر ۴ تخت			
۲ تا ۱	۹۰	۱۰	۱	هر آپارتمان با مساحت خالص ۱۰۰ متر مربع و بیشتر	هتل آپارتمان		
			۱				
بیشتر از ۲	۷۵	۲۵	۲	هر ۵۰۰ متر مربع مساحت زمین ۱ واحد	پارک‌های شهری		
			۱	هر ۵۰ متر مربع زیرینا			
کمتر از ۱	۸۷/۵	۱۲/۵	۵	برای هر صد متر مربع سطح کاربری	رستوران‌ها و تالارها		۱۰
			۱	هر ۵ صندلی			
کمتر از ۱	۸۵	۱۵	۱	هر ۱۵۰ متر مربع مساحت زمین	حمل و نقل (پایانه مسافری)		۱۱
			۱	هر ۴ نفر شاغل			
کمتر از ۱	۷۵	۲۵	۴	برای هر صد متر مربع سطح کاربری	شعبه بانک	خدمات شهری و عمومی	۱۲
کمتر از ۱			۷۵	۲۵	۳		
				**	مختلط		۱۳
				***	سایر		۱۴

نوع کاربری	معیار	فضاهای پارکینگ به واحد	نسبت فضاهای پارکینگ (/)		میزان توقف (ساعت)
			ساکتین	مراجعه	
* این جدول بر اساس استانداردهای متداول توصیه می‌گردد و در صورت وجود طرح تفصیلی مصوب، ضوابط مندرج در طرح مذکور در خصوص پارکینگ ملاک عمل است.					
** تقاضای پارکینگ در کاربری‌های مختلط بر اساس مجموع تقاضای پارکینگ هر یک از کاربری‌ها تعیین می‌گردد.					
*** تقاضای پارکینگ در سایر کاربری‌ها بر اساس ضوابط مربوط به این دسته از کاربری‌ها در هر شهر بصورت جداگانه تعیین می‌گردد.					

علاوه بر رعایت موارد جدول بالا، کلیه ادارات، ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی و بیمارستان‌ها، در زمان احداث و یا تجدید بنا، ملزم به تأمین ۳۰ درصد پارکینگ مزاد بر پارکینگ مورد نیاز، برای مراجعین طبق ضوابط مربوطه، در همان ساختمان و یا در پارکینگ‌های عمومی اطراف تا شعاع ۲۵۰ متر هستند.

۲۳-۴-۱-۹ ضریب همزمانی

ضریب همزمانی در پارکینگ بر اساس میزان توقف وسایل نقلیه در پارکینگ کاربری‌ها مشخص می‌گردد. بر این اساس کاربری‌ها در سه گروه با زمان توقف کمتر از ۱ ساعت، ۱ تا ۲ ساعت و بیشتر از ۲ ساعت طبقه‌بندی می‌گردند. لازم به ذکر است که این ضریب برای کاربری‌های مختلط که دارای دو و یا چند نوع از کاربری‌ها هستند، قابل اعمال است. لذا توصیه می‌شود با روند تحلیلی ذیل میزان همزمانی مورد نیاز پارکینگ را محاسبه نمود:

- ۱- تعیین ساعات مشترک همزمانی کاربری پارکینگ
- ۲- تعیین تقاضای پارکینگ هر یک از کاربری‌ها
- ۳- تحلیل تقاضای پارکینگ‌ها
- ۴- تعیین و محاسبه تقاضای کل
- ۵- برآورد و محاسبه عرضه بر حسب تقاضای کل

میزان کاهش سرانه پارکینگ‌های عمومی با کاربری‌های مختلط بر اساس تعداد فضای پارکینگ مشترک طبق جدول ۲۳-۴-۱۰ قابل تعیین می‌باشد.

جدول ۲۳-۴-۱۰ کاهش سرانه پارکینگ در پارکینگ‌های عمومی با کاربریهای مختلف

میزان کاهش سرانه پارکینگ	تعداد کاربری‌های مشترک پارکینگ
۱۵ درصد	۴ یا بیشتر
۱۰ درصد	۳
۵ درصد	۲

۲۳-۴-۱-۱۰ ارتفاع پارکینگ

الف- مطابق بند ۴-۵-۱۰-۲-۱ مبحث ۴، ارتفاع مجاز توقفگاه‌های کوچک خودرو، به منظور تقلیل خطرات ناشی از حریق، از کف تا سطح زیرین سقف و یا در صورت وجود تاسیسات یا عناصر سازه‌ای در زیر سقف، تا پایین‌ترین نقطه آن‌ها حداقل ۲/۴۰ متر است. ارتفاع مجاز توقفگاه‌های متوسط و بزرگ خودرو، حداقل ۲/۴۰ متر است.

ب- برای مجتمع‌هایی که دارای بیش از ۲۵ واحد پارکینگ است و یا مساحت پارکینگ آن‌ها بیش از ۱۰۰۰ مترمربع است، حداقل ارتفاع مجاز در زیرزمین و همکف از کف تمام شده تا زیر پایین‌ترین تراز تمام شده تاسیسات و علائم ۲/۴۰ متر است.

۲۳-۴-۱-۱۱ طرز قرارگیری محل‌های پارک

الف- در پارکینگ‌های جمعی، نباید از پارکینگ موازی استفاده شود. همچنین زاویه پارکینگ مایل نباید از ۵۵ درجه کمتر باشد.

ب- جریان ترافیک در راهرو فضای پارک‌های مایل باید یک طرفه باشد. جریان ترافیک در راهرو فضای پارک‌های عمود می‌تواند یک طرفه یا دوطرفه باشد.

پ- توصیه می‌شود، در راهروهای یک طرفه جهت گردش داخلی در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت باشد تا رانندگان وسایل نقلیه دید بهتری داشته باشند.

ت- به منظور استفاده بیشتر از زمین، توصیه می‌شود که راهروهای اصلی را در امتداد طول پارکینگ قرار دهند. همچنین اگر ابعاد زمین یا ساختمان اجازه می‌دهد، توصیه می‌شود، یک ردیف فضای پارک در امتداد محیط پارکینگ قرار گیرد.

ث- در پارکینگ‌های بزرگ باید سعی کرد که نقاط تقاطع راهروها با یکدیگر حداقل باشد.

ج- در راهروهای طولانی، توصیه می‌شود برای پایین نگه داشتن سرعت، قرارگیری را به

نحوی انجام دهند که طول امتدادهای مستقیم از ۱۰۰ متر کمتر باشد، در غیر این صورت باید با استفاده از سرعت‌کاه سرعت را کاهش دهند. توصیه می‌شود فاصله سرعت‌کاه‌ها از هم از ۳۰ متر کمتر باشد.

۲۳-۴-۱۲ پارکینگ معلولین

الف- ابعاد پارکینگ معلولین بر اساس ضوابط معلولین باید حداقل ۵۰۰ در ۳۵۰ سانتیمتر باشد. این پارکینگ باید به وسیله علامت مخصوص نشانه گذاری شده و هرگز از طرف دیگران اشغال نگردد.

ب- محل توقف اتومبیل معلولین با عصا باید حداقل ۳/۵ متر عرض داشته باشد.

پ- پارکینگ اتومبیل معلولین، باید در نزدیکی ورودی اصلی و وسایل ارتباطی عمودی (پله، آسانسور، رمپ و ...) قرار گیرد و ابعاد آن به گونه‌ای باشد که شخص معلول بتواند بدون صدمه رساندن به اتومبیل‌های دیگر به آسانی با صندلی چرخدار رفت و آمد کند.

ت- بیشینه درصد شیب جهت دسترسی معلولین به طبقات و یا پارکینگ باید ۵٪ و بیشینه طول آن ۱۰ متر است. در این صورت لازم است در دو طرف سطح شیب‌دار دستگیره میله‌ای برای هدایت معلولین نصب شود تا به هنگام حرکت صندلی چرخدار و در صورت احتیاج از آن استفاده شود.

ث- محل توقف افراد معلول نباید بیش از ۲ درصد شیب داشته باشد.

ج- نباید معلولین جسمی ناچار شوند که در مسیر خود به داخل بنای مورد نظر راهروها را قطع کنند.

چ- نباید معلولین جسمی ناچار شوند که در مسیر خود به طرف داخل بنا، از پشت اتومبیل‌های پارک شده (به صورت هم سطح) بگذرند.

ح- نباید در مسیر حرکت معلولین جسمی، پله قرار داده شود.

خ- اگر پارکینگ به وسیله سطح شیب‌دار مورب به خیابان متصل شود، لازم است بین حد نهایی سطح شیب‌دار و لبه کناری خیابان، محدوده‌ای به فاصله ۵ متر به صورت مسطح در نظر گرفته شود تا معلولی که پشت فرمان اتومبیل نشسته است بتواند تامل نموده و سپس با دید و دقت کافی وسیله‌نقلیه خود را در جریان ترافیک قرار دهد. ضمناً رعایت این بند برای تمام سواری‌ها الزامیست.

د- توصیه می‌شود، تأمین پارکینگ ویژه معلولین در وضع موجود، با توجه به عرض بیشتر این پارکینگ از طریق تبدیل فضای توقف سه خودرو معمولی به دو خودرو صورت گیرد.

ذ- الزامی است کمینه تعداد پارکینگ قابل دسترس برای افراد معلول در پارکینگ‌های عمومی بر اساس جدول ۲۳-۴-۱۱ تعیین گردد.

جدول ۲۳-۴-۱۱ حداقل تعداد فضای پارک قابل دسترس برای معلولین در پارکینگ‌های عمومی


تعداد کل فضاهای پارکینگ موجود	حداقل تعداد فضاهای پارکینگ قابل دسترس برای افراد معلول
۱ تا ۲۵	۱
۲۶ تا ۵۰	۲
۵۱ تا ۷۵	۳
۷۵ تا ۱۰۰	۴
۱۰۱ تا ۱۵۰	۵
۱۵۱ تا ۲۰۰	۶
۲۰۱ تا ۳۰۰	۷
۳۰۱ تا ۴۰۰	۸
۴۰۱ تا ۵۰۰	۹
بیش از ۵۰۰	۲ درصد از کل

ضوابط مربوط به فضای توقف‌گاه وسایل نقلیه در ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان نیز باید علاوه بر موارد بالا، رعایت گردند.

۲۳-۴-۱-۱۳ تسمه نقاله خودروبر^۱

الف- استفاده از تسمه نقاله خودروبر در پارکینگ کاربری‌های نوع د مانند کاربری‌های تجاری، مجتمع‌های بزرگ تجاری- تفریحی و برخی فرودگاه‌ها برای انتقال سریعتر و راحت‌تر خودروها درون پارکینگ و ورود و خروج آنها به / از پارکینگ توصیه می‌شود. ابعاد کلی تسمه نقاله‌ها بصورت شکل ۴-۴-۲۳ است.

^۱ Car conveyor belts

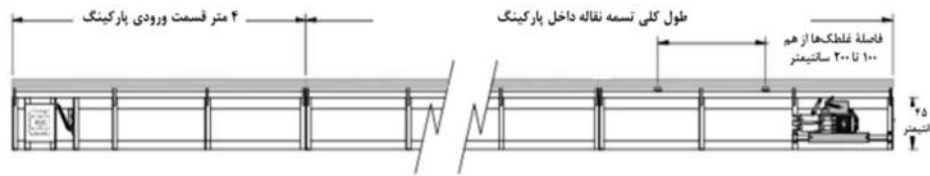

شکل ۲۳-۴-۲ تسمه نقاله خودروبر

ب- عرض این تسمه نقاله‌ها برای استقرار کامل و ایمن خودرو و با رعایت حد فاصل ایمن خودرو از دو طرف برای جلوگیری از برخورد با دیوارها، ستون‌ها و سایر قسمت‌های پارکینگ باید ۲٫۸ تا ۳ متر باشد.

پ- طول کلی تسمه نقاله داخل پارکینگ بستگی به مساحت، پلان و نحوه جانمایی محل پارک خودروها در داخل پارکینگ دارد، به همین دلیل مقداری متغیر است.

۲-۴-۲۳ گردش پیاده در ساختمان

در این بخش مقررات مربوط به گردش پیاده در ساختمانها ارایه می‌گردد. در حالت کلی طراحی باید بگونه‌ای باشد که مسیر پیاده از سواره کاملاً مجزا گردد و هیچگونه تداخلی بین حرکتها نباشد.

۱-۲-۴-۲۳ سطح خدمت راهروها

لازم است برای ساختمان‌های مشمول خدمات مهندسی ترافیک، علاوه بر ابعاد تایید شده بر اساس الزامات عمومی و معماری ساختمان، فضای راهروها بر اساس سرعت و سطح خدمت موردنظر، طراحی گردد. لازم است دستکم سطح خدمت C به عنوان سطح سرویس مطلوب با توجه اقتصادی تامین گردد. با توجه به تعداد افرادی که برای جذب سفر راهروهای ساختمان پیش‌بینی می‌شود و با توجه به سطح خدمت مدنظر، فضای راهروها باید فضای مشخص شده در جدول ۲۳-۴-۱۲ برای هر نفر در دقیقه را تأمین نمایند.

جدول ۲۳-۴-۱۲- سطح خدمت مسیرهای عبوری راهرو

سطح خدمت	جریان به ازای واحد عرض (فرد بر متر در دقیقه)	فضای عابرپیاده (مترمربع برای هر نفر)	نسبت حجم به ظرفیت	سرعت متوسط (متر بر دقیقه)
A	۰-۲۳	بیش از ۳,۳	۰,۰-۰,۳	۷۹
B	۲۳-۳۳	۲,۳-۳,۳	۰,۳-۰,۴	۷۶
C	۳۳-۴۹	۱,۴-۲,۳	۰,۴-۰,۶	۷۳
D	۴۹-۶۶	۰,۹-۱,۴	۰,۶-۰,۸	۶۹
E	۶۶-۸۲	۰,۵-۰,۹	۰,۸-۱,۰	۴۶
F	متغیر	کمتر از ۰,۵	متغیر	کمتر از ۴۶

۲۳-۴-۲-۱ پاگردها و محل تشکیل صف پله

لازم است برای ساختمان‌های مشمول خدمات مهندسی ترافیک، برای طراحی فضای فضای پاگرد اتصالی راه‌پله‌ها و فضاهایی که در آنها صف برای استفاده از راه‌پله ایجاد می‌شود، جدول زیر در ارتباط با سطح خدمت مدنظر قرار گیرد. تامین دستکم سطح خدمت C به عنوان سطح خدمت مطلوب با توجه اقتصادی الزامی است. با توجه به تعداد افرادی که برای جذب سفر بنا پیش‌بینی می‌شود و با توجه به سطح خدمت مدنظر، فضای پاگردها و محل‌های ایجاد صف باید فضای مشخص شده در جدول ۲۳-۴-۱۳ به ازای هر نفر را تامین نمایند.

جدول ۲۳-۴-۱۳- سطح خدمت مناطق ایجاد صف راه پله

سطح خدمت	جریان به ازای واحد عرض (فرد بر متر در دقیقه)	فضای متوسط عابر (مترمربع برای هر نفر)
A	$1,2 \geq$	$1,2 \geq$
B	۱,۱-۱,۲	۰,۹-۱,۲

فضای متوسط عابر مترمربع برای هر نفر	جریان به ازای واحد عرض	
	فرد بر متر در دقیقه	
۰,۷-۰,۹	۰,۹-۱,۱	
۰,۳-۰,۷	۰,۶-۰,۹	
۰,۲-۰,۳	کمتر از ۰,۶	
کمتر از ۰,۲	متغیر	

۲-۲-۴-۲۳ سطح خدمت راه پله‌ها

لازم است برای ساختمان‌های مشمول خدمات مهندسی ترافیک، برای طراحی فضای راه پله‌ها، جدول زیر در ارتباط با سطح خدمت مدنظر قرار گیرد. تأمین دستکم سطح خدمت C به عنوان سطح خدمت مطلوب با توجیه اقتصادی الزامی است. با توجه به تعداد افرادی که برای جذب سفر بنا پیش‌بینی می‌شود و با توجه به سطح خدمت مدنظر، فضای راه پله باید فضای مشخص شده در جدول ۱۴-۴-۲۳ برای هر نفر در دقیقه را تأمین نمایند.

جدول ۲۳-۴-۱۴- سطح خدمت راه پله‌ها

توضیحات	جریان به ازای واحد عرض		سطح خدمت
	فضای متوسط عابر مترمربع برای هر نفر	فرد بر متر در دقیقه	
فضای کافی برای انتخاب آزادانه سرعت و عبور از کنار عابری با سرعت‌های کمتر. جریان جهت مقابل تداخل بسیار کمی ایجاد می‌کند	بیشتر از ۱,۹	کمتر از ۱۶	A
فضای کافی برای انتخاب آزادانه سرعت و	۱,۴-۱,۹	۱۶-۲۳	B

توضیحات	فضای متوسط عابر	جریان به ازای واحد عرض	سطح خدمت
	مترمربع برای هر نفر	فرد بر متر در دقیقه	
مواجهه با مشکل در عبور از کنار عابرین با سرعت‌های کمتر. جریان جهت مقابل تداخل جزئی ایجاد می‌کند			
سرعت در نتیجه عدم امکان عبور از عابرین با سرعت‌های پائین‌تر به شکل جزئی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. جریان جهت مقابل موجب ایجاد تداخل می‌شود.	۰,۹-۱,۴	۲۳-۳۳	C
سرعت در نتیجه عدم امکان عبور از عابرین با سرعت‌های پائین‌تر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. جریان جهت مقابل موجب ایجاد تداخل جدی می‌شود.	۰,۷-۰,۹	۳۳-۴۳	D
سرعت تمامی عابرین کاهش پیدا می‌کند. توقفات متناوب رخ می‌دهد. جریان جهت مقابل موجب ایجاد تداخل بسیار جدی می‌شود.	۰,۴-۰,۷	۴۳-۵۶	E
اختلال کامل در جریان عبوری با توقفات متعدد حاصل می‌شود. حرکت به جلو وابسته به سرعت حرکت آهسته‌ترین عابر می‌باشد.	کمتر از ۰,۴	متغیر	F

۲۳-۴-۲-۳ راهرو و راه‌پله برای ناتوانان جسمی

علاوه بر موارد بندهای بالا، موارد زیر باید در خصوص مناسب‌سازی راهرو و راه‌پله برای ناتوانان جسمی رعایت گردد:

- الف) لبه‌های پله نباید گرد شوند. قبل از رسیدن به پله، در فاصله ۰/۵ تا ۱ متری شروع آن، باید با تغییر دادن بافت کف‌سازی، نزدیک شدن به پله را برای نابینایان مشخص کنند
- ب) استفاده از کف‌سازی‌های برجسته ویژه نابینایان در راهروها و راه‌پله‌های بناهای با کاربری عمومی الزامی است.

۲۳-۴-۲-۴ سرفاصله ترافیکی آسانسور

لازم است برای ساختمان‌های مشمول خدمات مهندسی ترافیک، نکات مربوط به سرفاصله

رسیدن آسانسور به هریک از طبقات (بیشینه زمان انتظار شخص برای سوار شدن به آسانسور) با توجه به جدول زیر مد نظر قرار گیرد. تعداد و توزیع آسانسورها باید به گونه‌ای باشد که با توجه به سطح کیفیت موردنظر، سرفاصله رسیدن آسانسور کمتر یا مساوی عدد بیان شده در جدول ۲۳-۴-۱۵ باشد.

جدول ۲۳-۴-۱۵- سرفاصله رسیدن آسانسور

ساختمان‌های غیرمسکونی و هتل‌ها	
سرفاصله رسیدن (ثانیه)	سطح کیفیت
۲۰-۲۵	عالی
۲۵-۳۲	خوب
۳۲-۴۰	رضایت‌بخش
بیشتر از ۴۰	نامناسب
ساختمان‌های مسکونی	
سرفاصله رسیدن (ثانیه)	سطح کیفیت
۲۰-۴۰	عالی
۴۰-۸۰	خوب
۸۰-۱۰۰	رضایت‌بخش
بیشتر از ۱۰۰	نامناسب

لازم است برای ساختمان‌های ویژه با کاربری بین‌المللی و ملی سطح کیفیت عالی، برای سایر ساختمان‌های غیرمسکونی حداقل سطح کیفیت خوب و برای ساختمان‌های مسکونی حداقل سطح کیفیت رضایت‌بخش تأمین شود.

برای تمامی ساختمان‌های مشمول خدمات مهندسی، ۸۰٪ ظرفیت آسانسور باید پاسخگوی ترافیک مشخص شده در جدول ۲۳-۴-۱۶ برای هر کاربری باشد.

جدول ۲۳-۴-۱۶- ترافیک ساعت اوج در کاربری‌های اداری، مسکونی و هتل

کاربری	بازه ساعت اوج	ظرفیت موردنیاز برای آسانسور
اداری و صنعتی	کمی قبل از شروع ساعت کاری	۱۵٪ تا ۲۰٪ کل جمعیت ساختمان که در بازه زمانی ۵ دقیقه وارد می‌شوند.
تجاری	کمی قبل از شروع ساعت کاری	۱۰٪ تا ۱۵٪ کل جمعیت ساختمان

کاربری	بازه ساعت اوج	ظرفیت موردنیاز برای آسانسور
ورزشی و		که در بازه زمانی ۵ دقیقه وارد می‌شوند.
تفریحی و گردشگری و رستوران‌ها و تالارها	بهنگام استفاده از تسهیلات یا صبح زود و بعدازظهر که مسافرین وارد هتل شده یا آن را ترک می‌کنند یا هتل (رستوران‌ها)	۱۰٪ تا ۱۵٪ (۵٪ در هر جهت) جمعیت مهمانان که نیاز به استفاده از آسانسور در یک بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای دارند
مسکونی	صبح زود	۶٪ کل جمعیت ساختمان
حمل و نقل و خدمات عمومی و شهری	ساعات اوج سفر صبح و عصر	۵٪ تا ۲۰٪ کل نرخ تردد مسافران
بهداشتی و درمانی (غیر از بیماران)	-	۸٪ تا ۱۰٪ کل نرخ تردد مسافران در بازه ۵ دقیقه
آموزشی	صبح زود و بعد از ظهر هنگام پایان ساعت اداری پرسنل و زمان بعد از ساعت نهار	۱۵٪ تا ۲۵٪ کل جمعیت ساختمان که در بازه زمانی ۵ دقیقه وارد می‌شوند.
فرهنگی و مذهبی	صبح زود و بعد از ظهر هنگام پایان ساعت اداری پرسنل و زمان بعد از ساعت نهار	۱۰٪ تا ۱۵٪ درصد کل جمعیت ساختمان که در بازه زمانی ۵ دقیقه وارد می‌شوند.
مختلط	صبح زود و بعد از ظهر هنگام پایان ساعت اداری	۱۵٪ تا ۲۵٪ کل جمعیت ساختمان که در بازه زمانی ۵ دقیقه وارد می‌شوند.

درباره سایر موارد مربوط به آسانسورها، پلکان برقی و پیاده‌روهای متحرک به مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان مراجعه شود.

۲۳-۴-۲-۵ راه‌های فرار و خروجی‌های اضطراری

الف- در ساختمان‌های با ۳ طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل ۸ واحد، با ۴ طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل ۶ واحد، با ۵ طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل ۳ واحد، ۶ طبقه روی پیلوت و بیشتر حتی با یک واحد و کلیه ساختمان‌های حداکثر با ۲۳ متر ارتفاع

یا ۷ طبقه پله اصلی می تواند به عنوان پله اضطراری مورد استفاده قرار گیرد، به شرطی که پلکان از ایستگاه مشترک ورودی واحدها و آسانسور در طبقات کاملاً جداسازی شده باشد. در این خصوص تمامی ضوابط بند ۳-۱-۱۸ مبحث سوم مقررات ملی باید مد نظر قرار گیرد. ب- در ساختمان‌های با ارتفاع بیش از ۲۳ متر یا بیشتر از ۷ طبقه روی پیلوت لازم است دو دستگاه پله به گونه‌ای در نظر گرفته شود که در طبقات به یکدیگر راه داشته باشند. یکی از راه‌پله‌ها باید با فاصله از راه‌پله دیگر و در ضلع مجاور فضای آزاد قرار گیرد و به درب ایزوله دود که به صورت خودکار بسته می‌شود مجهز گردد. در این خصوص تمامی ضوابط بند ۳-۱-۱۸ مبحث سوم مقررات ملی باید مد نظر قرار گیرد.

پ- برخورداری از خروجی اضطراری و دسترسی مستقیم به طبقات و فضاهای مشاعی ساختمان به وسیله پله از زیرزمین (پارکینگ) الزامی است.

ت- در صورت وجود خروجی‌های اضطراری متعدد، باید در جهات مختلف ساختمان و تا جای ممکن دور از یکدیگر قرار گیرند.

ث- رعایت تمامی موارد مندرج در مبحث ۳، ۴ و ۲۰۴ و ۲۱ مقررات ملی ساختمان در خصوص ویژگی‌های مربوط به راه‌های فرار و خروجی‌های اضطراری علاوه بر موارد فوق ضروری است. ج- محوطه فضای باز در مجتمع‌های مسکونی و ساختمان‌های مسکونی با اهمیت بسیار زیاد، زیاد و متوسط باید دارای وسعت و امکانات فضایی کافی برای شرایط اضطراری مانند انجام فوریت‌های پزشکی، فضا برای جمع‌آوری فوت‌شدگان احتمالی و استقرار مجروحان باشد.

چ- درباره سایر موارد مرتبط با تخلیه اضطراری به مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان مراجعه شود.

۲۳-۴-۳ تجهیزات هدایت ترافیکی و ایمنی مسیر داخل ساختمان‌ها و محوطه‌ها


در این بخش ضوابط مربوط به تجهیزات هدایت ترافیکی و ایمنی مسیر داخل ساختمان‌ها و محوطه‌ها تفصیل شده است. درباره مواردی که در این بخش به آنها پرداخته نشده است، به مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان مراجعه گردد.

۴-۲۳-۱-۳ در کاربریهای با فعالیت حمل و نقل و مجتمع‌ها و شهرک‌ها، پارکینگ‌ها باید مسیر ورود و خروج و معابر اطراف با استفاده از علائم به طور واضح مشخص باشد.

۴-۲۳-۲-۳ وجود علائم حسی در کف و قبل از ورود به پله برای هشدار به نابینایان در مراکز درمانی- بهداشتی و مراکز مربوط به نابینایان الزامی است.

۴-۲۳-۳-۳ لازم است در تمامی بناها سیستم زنگ هشدار شرایط اضطراری راه‌اندازی گردد. نصب تابلو هشداردهنده در محدوده ورودی اصلی ساختمان با عنوان «به محض شنیدن آژیر عمومی اعلام حریق در اسرع وقت با حفظ خونسردی محل واحد خود را ترک نموده و از مسیر دستگاه پله از ساختمان خارج گردید» الزامی است. ابعاد این تابلو ۴۰×۳۰ سانتیمتر است.

۴-۲۳-۴-۳ لازم است نقشه‌های راهنما برای نشان دادن مسیرها و خروجی‌های تخلیه تهیه شود و در معرض دید افراد قرار گیرد. نمونه‌ای از این نقشه‌ها در شکل ۴-۲۳-۵ نشان داده شده است.

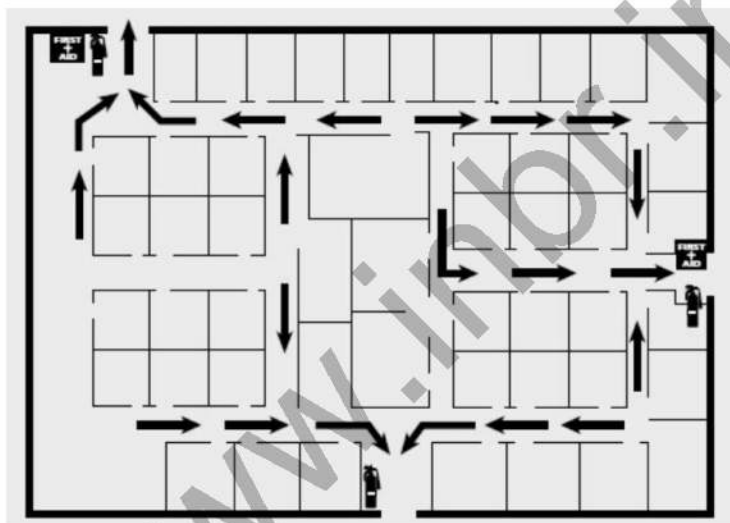

شکل ۴-۲۳-۳ نمونه‌ای از نقشه‌های راهنمای مسیر و خروج اضطراری قابل نصب داخل ساختمان برای هدایت ترافیک عابرپیاده

۴-۲۳-۵-۳ توصیه می‌شود تابلوهای جهت‌نما در داخل ساختمان به خط دید طبیعی بیننده نزدیک باشند تا کارایی بیشتری داشته باشند و انحراف بیش از ۱۰ درجه از خط طبیعی دید توصیه نمی‌شود. شکل این تابلوها باید تا حد امکان ساده بوده و مجموعه این تابلوها سیستم یکنواختی از اطلاع‌رسانی را ایجاد نماید. بین علائم و پس زمینه تابلو از

نظر رنگی تضاد وجود داشته باشد.

۶-۳-۴-۲۳ توصیه می شود محل تابلوهای جهت‌نما در مرکز طول راهروها و همچنین انتهای راهروها باشد. استفاده بیش از حد از این تابلوها ممکن است باعث سردرگمی گشته و نتیجه معکوس داشته باشد.


۷-۳-۴-۲۳ لازم است تأمین روشنایی در زمان تخلیه اضطراری با استفاده از تابلوهایی که بدون نیاز به منبع انرژی نور محیط را جذب می‌کنند و در زمان تاریکی این نور را تا چندین ساعت از خود ساطع می‌کنند، انجام پذیرد.

۸-۳-۴-۲۳ هنگامی که طبقات دیگر ساختمان بوسیله پله به پارکینگ قابلیت دسترسی داشته باشد، باید تابلویی جهت مشخص کردن درب جداکننده یا فضای واسط محصور بین فضای پلکان و توقفگاه خودروها نصب شود.

۹-۳-۴-۲۳ در پارکینگ‌های مجتمع‌هایی که حداقل دارای دو راه خروج برای افراد پیاده باشند، ترسیم خط‌کشی مناسبی جهت مشخص کردن مسیر این راه‌ها الزامی است.

۱۰-۳-۴-۲۳ در پارکینگ‌های بیش از ۴۰ فضای پارک که دارای حداقل دو راه خروج برای افراد پیاده می‌باشند، ترسیم خط‌کشی مناسبی جهت مشخص کردن مسیر این راه‌ها الزامی است.

۱۱-۳-۴-۲۳ استفاده از ستون پارک‌بند در محیط پارکینگ به منظور ایجاد مانع و سد برای جلوگیری از پارک و تعیین حریم ورودی پارکینگ توصیه می‌گردد. ابعاد آن بصورت شکل ۶-۴-۲۳ است.

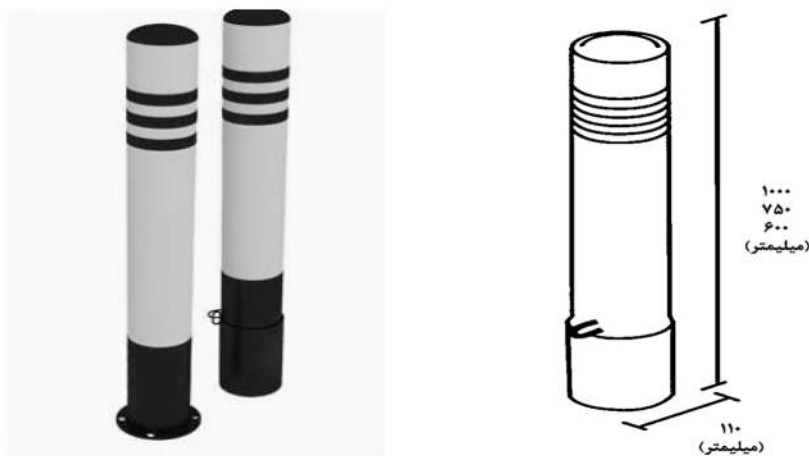

شکل ۲۳-۴-۴ ستون پارک‌بند در محیط پارکینگ

۲۳-۴-۳-۱۲ در صورت دو طرفه بودن رمپ پارکینگ‌های بین طبقات ضمن تأمین حداقل عرض خط‌کشی با رنگ سفید در بخش خطوط کناره و خطوط وسط الزامی است. ۲۳-۴-۳-۱۳ نصب تابلوهای جهت‌نما در یک مجموعه پارکینگ عمومی و پارکینگ‌های متعلق به انواع کاربری‌ها بخصوص پارکینگ‌های دارای بیش از یک طبقه دارای اهمیت بالایی بوده و نصب مناسب آن در تسریع حرکت وسایل نقلیه و افراد الزامی است

۲۳-۴-۳-۱۴ پیام تابلوهای جهت‌نمای راهنمای وسایل نقلیه در پارکینگ حداکثر دارای ۲ کلمه در یک خط و طرح حروف باید ساده و خوانا باشد.

۲۳-۴-۳-۱۵ لازم است ارتفاع تابلو ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیمتر و عرض آن ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیمتر باشد. ارتفاع الف باتوجه به بیشینه سرعت حرکت در پارکینگ (۲۰ کیلومتر در ساعت)، ۶۰ میلیمتر و مناسب‌ترین اندازه برای پهنای حروف، یک پنجم ارتفاع الف (۱۲ میلیمتر) است. اندازه حروف باید مطابق با اندازه الف باشد.

۲۳-۴-۳-۱۶ در پارکینگ‌های ساختمان‌ها، جهت حرکت و عبور و مرور و وسایل نقلیه باید با فلش‌ها و خط‌کشی مناسب مشخص باشد.

۲۳-۴-۳-۱۷ در پارکینگ‌ها باید با استفاده از علائم هشداردهنده در اطراف ستون‌ها از امکان برخورد خودروها با ستون‌ها جلوگیری به عمل آید. توصیه می‌شود علائم هشداردهنده ترکیبی از رنگ‌های زرد و مشکی باشد.

۲۳-۴-۳-۱۸ بکارگیری ضربه گیر سرستون در پارکینگ برای جلوگیری از ایجاد آسیب به ستون و بدنه خودرو به هنگام پارک کردن ساختمانهای نوع «د» الزامی است و برای سایر کاربری‌ها نیز توصیه می‌گردد. طول هر قطعه گارد سرستون پارکینگ ۱/۵ متر، عرض هر بال آن ۹ سانتیمتر (در مجموع ۱۸ سانتیمتر)، و ضخامت آن ۱۴ میلیمتر می‌باشد. نمونه این ضربه گیرها در شکل ۲۳-۴-۷ نشان داده شده است.



شکل ۲۳-۴-۵ ضربه گیر سرستون

۲۳-۴-۳-۱۹ جهت عبور و مرور برانکار در بیمارستان نصب محافظ ضربه گیر دیوار در بیمارستان‌ها به ویژه قسمت دیوار اورژانس، دیوارهای راهرو اتاق عمل و در آسانسور الزامی است. این محافظ‌ها به علت دو جداره بودن، ضربه پذیر بوده و هنگام حمل برانکار بیمار در شرایط اورژانس و فوری، از آسیب رسیدن به دیوارهای بیمارستان و همزمان به خود بیمار در صورت برخورد با دیوار جلوگیری می‌نماید. پروفیل‌های دو جداره به طول ۳ و ۴ متر با عرض ۲۱ سانتیمتر در دو حالت پشت اسکلت دار (شاسی فلزی نصب می‌شود و لاستیک ضربه گیر روی آن قرار می‌گیرد) و بدون شاسی فلزی (مستقیم با پیچ و رول پلاک یا چسب مخصوص می‌چسبند) وجود دارند. محافظ‌های دیواری نصب شده در بیمارستان‌ها نباید حالت ارتجاعی داشته باشند چون موجب ایجاد مشکلاتی برای

بیماران قطع نخاعی خواهد شد.

۲۳-۴-۳-۲۰ تو صیه می شود در پارکینگ‌های عمومی و پارکینگ‌های انواع کاربری‌ها بخصوص کارخانجات، انبارها، مدرسه و مهدکودک‌ها، زمین‌های ورزشی، آتش‌نشانی، پایانه‌ها، فرودگاهها و ساختمان‌های نظامی، در جهت ایمن نمودن دیوارهای کناری (جلوگیری از آسیب در هنگام باز کردن درب خودرو) و دیوارهای پشت خودرو (تشخیص فاصله با دیوارها در هنگام پارک) از محافظ دیواری استفاده شود. در صورت بکارگیری محافظ دیواری آشکارسازی آن با رنگ‌های قرمز و سفید و یا مشکی و سفید الزامی است. پیشنهاد می‌گردد ابعاد محافظ‌های دیواری آن 30×10 و 30×15 باشد. نمونه‌های محافظ دیوار در شکل ۲۳-۴-۸ نشان داده شده است.



شکل ۲۳-۴-۶ محافظ دیوار

۲۳-۴-۳-۲۱ نصب متوقف‌کننده خودرو در انتهای پارکینگ‌ها به منظور مستقل ساختن محل دقیق پارک خودروها از لحاظ طولی و عرضی، کاهش زمان مکانیابی جهت پارک توسط راننده، ایجاد حریم در پارکینگ‌ها و کاهش ترافیک و ازدحام در راهروهای آن توصیه می‌گردد. ابعاد این تجهیزات به صورت جدول ۲۳-۴-۱۷ است. با توجه به ابعاد محل توقف در پارکینگ، استفاده از هر یک از انواع ۱ یا ۲ اختیاری است.

جدول ۲۳-۴-۱۷ مشخصات متوقف‌کننده خودرو داخل پارکینگ

متوقف‌کننده خودرو	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	وزن	جنس
تیپ ۱	۶۰	۱۵	۱۰	۱/۶	پلی‌اتیلن

متوقف کننده خودرو	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	وزن	جنس
تیپ ۲	۴۵	۱۲	۶	۱/۷	پلی اتیلن

توجه به نکات زیر در نصب متوقف کننده خودرو در پارکینگها الزامی است:

- الف) متوقف کننده نباید مانع حرکت ناتوانان جسمی شود.
- ب) نباید باعث بسته شدن راه دسترسی عابرین پیاده به خودروها شوند.
- پ) نباید در مسیر حرکت خودروها داخل پارکینگ قرار بگیرند.
- ت) جهت بهتر دیده شدن، رنگ متوقف کننده باید با رنگ کف پارکینگ تضاد داشته باشد.



شکل ۲۳-۴-۷ متوقف کننده خودرو در پارکینگ

۲۳-۴-۳-۲۲ در استفاده از صفحه ضد لغزندگی باید به جدول ۲۳-۴-۱۸ توجه شود:

جدول ۲۳-۴-۱۸ موارد استفاده صفحه ضد لغزندگی

ردیف	کاربرد	الزام	توضیحات
۱	بر روی رمپ پارکینگ‌ها در ساختمانهای نوع د	الزامی است	ابعاد هر صفحه ۱ متر، عرض آن ۱۰ سانتیمتر جنس آن آلیاژ فلزی ترکیبی ضد زنگ باشد
۴	در کاربری‌های بهداشتی و درمانی، حمل و نقل و همه اماکن عمومی	الزامی است	به عنوان کفپوش هشداردهنده و راهنمای نابینایان
۲	در تمام پارکینگ‌های انواع کاربری‌ها	توصیه می‌شود	-
۳	بر روی پله‌های درون ساختمان‌ها	توصیه می‌شود	-

۲۳-۴-۳ آرام‌سازی در پارکینگ

حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها برابر ۱۵ کیلومتر بر ساعت می‌باشد. جهت کنترل سرعت در سراسری و رمپ‌های پارکینگ استفاده از سرعت‌گیرهای کم عرض توصیه می‌شود. ابعاد این سرعت‌گیرها باید مطابق جدول ۲۳-۴-۱۹ باشد

جدول ۲۳-۴-۱۹ ابعاد سرعت‌گیرها

ابعاد	اندازه (سانتیمتر)
حداکثر طول	۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر
حداکثر ارتفاع	۷ تا ۱۵ سانتیمتر
حداکثر عرض	به عرض محل بستگی دارد.

با توجه به سرعت مجاز ۱۵ کیلومتر بر ساعت در پارکینگ‌ها فاصله بین سرعت‌گیرها باید ۲۵ متر باشد.

۲۳-۴-۳-۲۴ روشنایی در پارکینگ

میزان روشنایی در پارکینگ‌های مسطح و چندطبقه باید مطابق جداول ۲۳-۴-۲۰ و ۲۳-۴-۲۱ باشد.

جدول ۲۳-۴-۲۰ میزان روشنایی در پارکینگ‌های مسطح


نوع شرایط	حداقل روشنایی افقی (لوکس)	حداقل روشنایی عمودی (لوکس)	نسبت یکنواختی حداکثر روشنایی به حداقل روشنایی
شرایط معمول	۲	۱	۲۰:۱
شرایط ویژه امنیتی	۵	۲,۵	۱۵:۱

جدول ۲۳-۴-۲۱ میزان روشنایی در پارکینگ‌های چندطبقه

مکان	حداقل روشنایی افقی (لوکس)	حداقل روشنایی عمودی (لوکس)	نسبت یکنواختی حداکثر روشنایی به حداقل روشنایی
حالت پایه	۱۰	۵	۱۰:۱
رمپ	روز	۱۰	۱۰:۱
	شب	۲۰	
مدخل ورودی	روز	۵۰۰	۱۰:۱
	شب	۱۰	
راه پله ها	۷۵		-

۲۳-۴-۳-۲۵ ترمز رمپ برای معلولین

استفاده از ترمز رمپ جهت جلوگیری از سرخوردن در رمپ‌های صندلی چرخدار و رمپ‌های پله در داخل کاربری‌های مربوط به معلولین و ناتوانان جسمی و کاربری‌های بهداشتی - درمانی الزامی است. مشخصات فنی این رمپها عبارتند از: طول: ۳۰ سانتیمتر، عرض: ۷ سانتیمتر، ارتفاع کف: ۳ میلیمتر و ارتفاع تاج: ۳ میلیمتر.

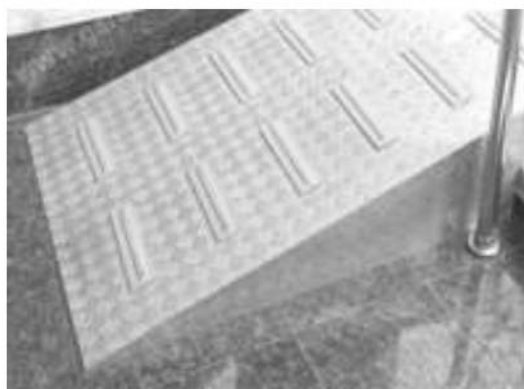

شکل ۲۳-۴-۸ ترمز رمپ

۲۳-۴-۳-۲۶ برای استفاده هرچه بیشتر از فضای موجود پارک خودروها در داخل پارکینگهای ساختمانهای نوع ب، ج و د و همچنین پارکینگهای عمومی، خط‌کشی‌های فضاها الزامی است. برای سایر کاربری‌ها خط‌کشی فضای پارکینگ توصیه می‌گردد.

۲۳-۴-۳-۲۷ رعایت مواد مندرج در مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان در خصوص کلیه شرایط تابلوها و علائم هشداردهنده لازم در داخل ساختمان‌ها از جمله علائم و چراغ‌های خروج اضطراری، راه‌های فرار، راه‌های دسترسی به وسایل اطفای حریق الزامی است.


۲۳-۴-۳-۲۸ هدایت ترافیکی بالگرد بر روی بام ساختمان

جهت ایمنی و تسهیل در عملیات نجات و امداد در هنگام اطفای حریق، همچنین نجات جان ساکنان در هنگام سوانح و بلایای طبیعی، احداث محل فرود بالگرد در بام ساختمانهای بلند مرتبه با ارتفاع ۴۵ متر و ۱۴ طبقه به بالا الزامی است. ابعاد محل فرود بالگرد (هلی پد) با محیط دایره‌ای یا مستطیلی باید مطابق شکل ۲۳-۴-۱۱ و ۲۳-۴-۱۲ باشد. همچنین موارد زیر باید در مورد هلی‌پد دایره‌ای رعایت گردد:

الف) رنگ زمینه سطح هلی پد خاکستری تیره یا رنگ بتن و یا رنگ مورد تایید سازمان که همگی باید تیره بوده و باعث انعکاس نور به چشم خلبان نشود.

ب) دستکم ۱/۵ متر حفاظ ایمنی اطراف هلی پد الزامی است.

پ) بیشینه تناژ قابل تحمل و بیشینه شعاع پروانه آن در گوشه راست پایین حرف H مانند شکل ۲۳-۴-۱۲ نوشته شود.

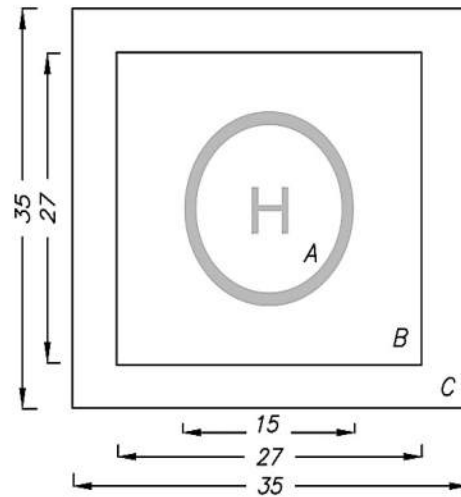

شکل ۲۳-۴-۹ ابعاد محل فرود بال گرد مستطیلی



شکل ۲۳-۴-۱۰ ابعاد محل فرود بال گرد دایره ای بدون منطقه ممنوعه

پیوست شماره ۲۳-۱

جدول پ ۲۳-۱-۱- فرم آمارگیری پیشنهادی برای ثبت تعداد افراد ورودی و خروجی طی ساعات مختلف فعالیت کاربری در صبح


تاریخ آمارگیری							
نام کاربری:				کد کاربری:			
کد شناسایی کاربری:				آدرس کاربری:			
دوره زمانی صبح							
زمان	تعداد ورودی	تعداد خروجی	مجموع	زمان	تعداد ورودی	تعداد خروجی	مجموع
۰:۰۰ - ۰:۱۵				۰:۰۰ - ۰:۱۵			
۰:۱۵ - ۰:۳۰				۰:۱۵ - ۰:۳۰			
۰:۳۰ - ۰:۴۵				۰:۳۰ - ۰:۴۵			
۰:۴۵ - ۱:۰۰				۰:۴۵ - ۱:۰۰			
۱:۰۰ - ۱:۱۵				۱:۰۰ - ۱:۱۵			
۱:۱۵ - ۱:۳۰				۱:۱۵ - ۱:۳۰			
۱:۳۰ - ۱:۴۵				۱:۳۰ - ۱:۴۵			
۱:۴۵ - ۲:۰۰				۱:۴۵ - ۲:۰۰			
۲:۰۰ - ۲:۱۵				۲:۰۰ - ۲:۱۵			
۲:۱۵ - ۲:۳۰				۲:۱۵ - ۲:۳۰			
۲:۳۰ - ۲:۴۵				۲:۳۰ - ۲:۴۵			
۲:۴۵ - ۳:۰۰				۲:۴۵ - ۳:۰۰			
۳:۰۰ - ۳:۱۵				۳:۰۰ - ۳:۱۵			
۳:۱۵ - ۳:۳۰				۳:۱۵ - ۳:۳۰			
۳:۳۰ - ۳:۴۵				۳:۳۰ - ۳:۴۵			
۳:۴۵ - ۴:۰۰				۳:۴۵ - ۴:۰۰			
۴:۰۰ - ۴:۱۵				۴:۰۰ - ۴:۱۵			
۴:۱۵ - ۴:۳۰				۴:۱۵ - ۴:۳۰			
۴:۳۰ - ۴:۴۵				۴:۳۰ - ۴:۴۵			
۴:۴۵ - ۵:۰۰				۴:۴۵ - ۵:۰۰			
۵:۰۰ - ۵:۱۵				۵:۰۰ - ۵:۱۵			
۵:۱۵ - ۵:۳۰				۵:۱۵ - ۵:۳۰			
۵:۳۰ - ۵:۴۵				۵:۳۰ - ۵:۴۵			
۵:۴۵ - ۶:۰۰				۵:۴۵ - ۶:۰۰			

جدول پ ۲۳-۱-۲- فرم آمارگیری پیشنهادی برای انواع کاربری‌ها

نرخ آمارگیری												
کد کاربری						نام کاربری						
آدرس کاربری						کد شناسایی کاربری						
هدف سفر	مساحت	کل زمان توقف (دقیقه)	مساحت پارکینگ (متر)	نوع دریاخت زمین پارکینگ	محل پارک	نوع دریاخت همراه	کد وسیله	زمان توقف در پارک (دقیقه)	زمان آمارگیری		سمت	جنسیت
									ساعت	دقیقه		
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
				<input type="checkbox"/> رایگان <input type="checkbox"/> غیررایگان	<input type="checkbox"/> حاشیه <input type="checkbox"/> اختصاصی <input type="checkbox"/> عمومی						<input type="checkbox"/> پرسنل <input type="checkbox"/> مراجعه کننده	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد

تاریخ آماری												
کد کاربری						نام کاربری						
آدرس کاربری						کد شناسایی کاربری						
هدف سفر	مبدا	کل زمان	مسافت	زمان	نوع دریافت مزید پارکینگ	محل پارک	تعداد همراه	کد وسیه	زمان	زمان آماری	سمت	جنسیت
		نوع	پیمانه	پارک کل					نوع			
		(دقیقه)	(هتر)		رایگان غیر رایگان	حائیه اختصاصی عمومی			(دقیقه)		پرسنل مراجعه کننده	زن مرد
					رایگان غیر رایگان	حائیه اختصاصی عمومی					پرسنل مراجعه کننده	زن مرد
					رایگان غیر رایگان	حائیه اختصاصی عمومی					پرسنل مراجعه کننده	زن مرد
					رایگان غیر رایگان	حائیه اختصاصی عمومی					پرسنل مراجعه کننده	زن مرد
					رایگان غیر رایگان	حائیه اختصاصی عمومی					پرسنل مراجعه کننده	زن مرد
					رایگان غیر رایگان	حائیه اختصاصی عمومی					پرسنل مراجعه کننده	زن مرد
					رایگان غیر رایگان	حائیه اختصاصی عمومی					پرسنل مراجعه کننده	زن مرد
					رایگان غیر رایگان	حائیه اختصاصی عمومی					پرسنل مراجعه کننده	زن مرد
					رایگان غیر رایگان	حائیه اختصاصی عمومی					پرسنل مراجعه کننده	زن مرد
					رایگان غیر رایگان	حائیه اختصاصی عمومی					پرسنل مراجعه کننده	زن مرد


پیوست شماره ۲۳-۳

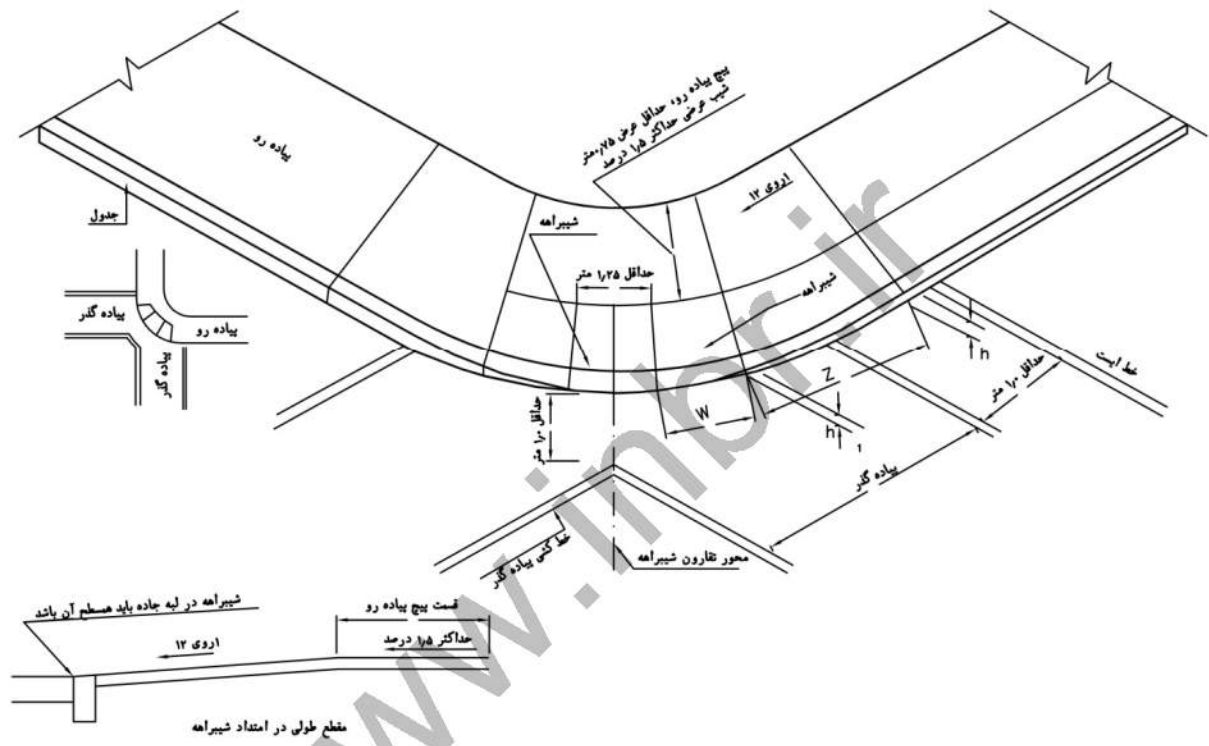


شکل پ ۲۳-۳-۱ استاندارد طراحی برای شیب‌راه ویژه معلولین (برای جزئیات بیشتر به

جلد سوم آیین نامه طراحی راه‌های شهری، مصوب ۱۳۹۹، مراجعه گردد)

پیوست شماره ۲۳-۴

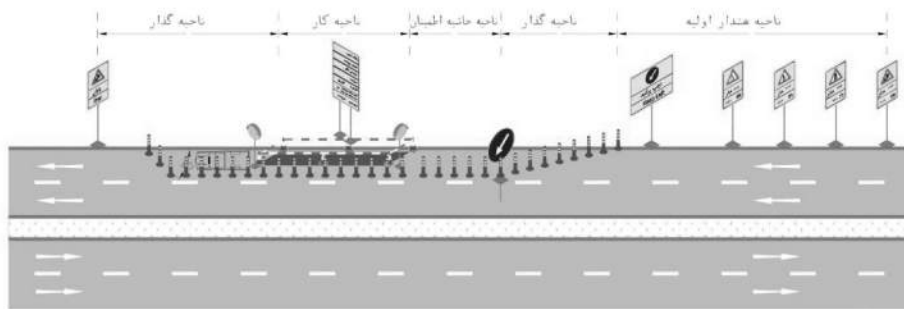


شکل پ ۲۳-۴-۱ محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی در معبر با دو خط عبور در هر جهت

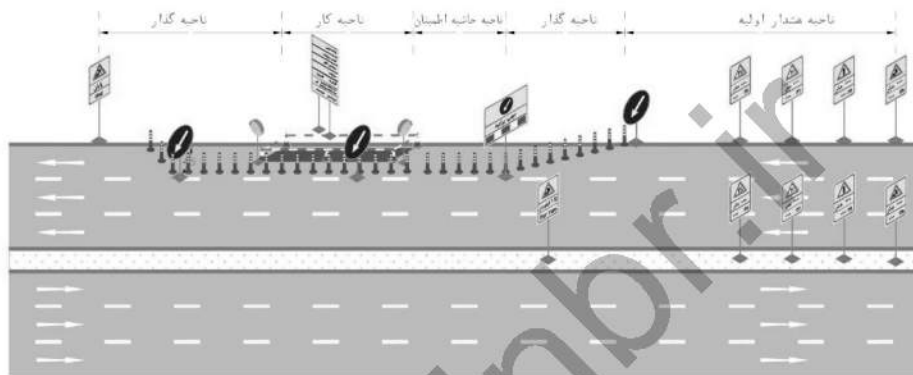


شکل پ ۲۳-۴-۲ محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی در معبر با سه خط عبور در هر جهت

برای جزییات بیشتر به مرجع اصلی (نشریه ۷-۲۶۷) مراجعه گردد.

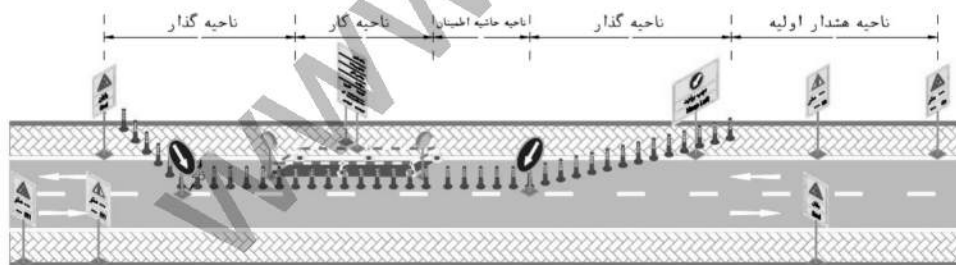


شکل پ ۲۳-۴-۳ محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی در معبر با پیاده رو و یک خط


عبور در هر جهت

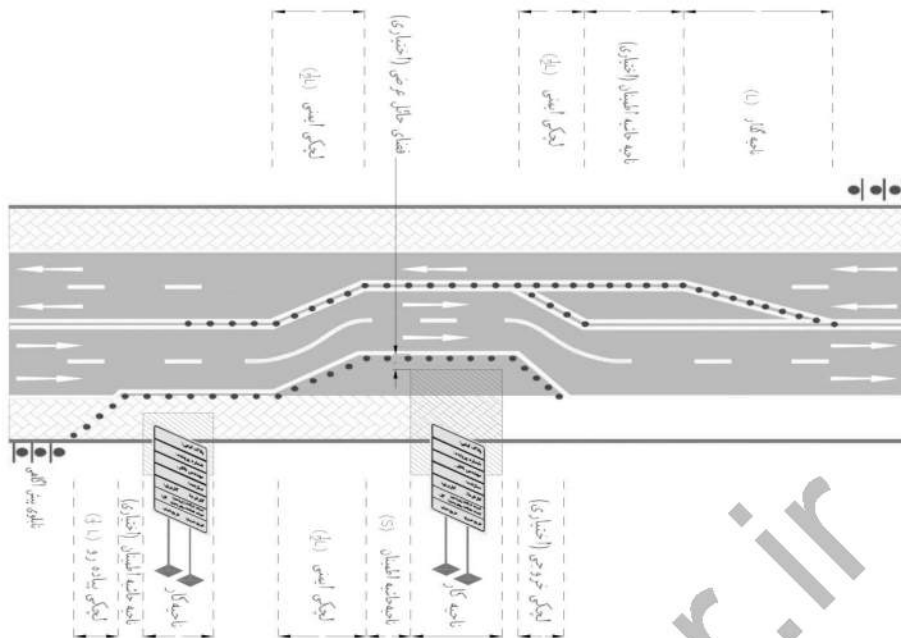

شکل پ ۲۳-۴-۴ محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی همراه با انحراف مسیر حرکت وسایل نقلیه با استفاده از خطوط عبوری جهت مقابل

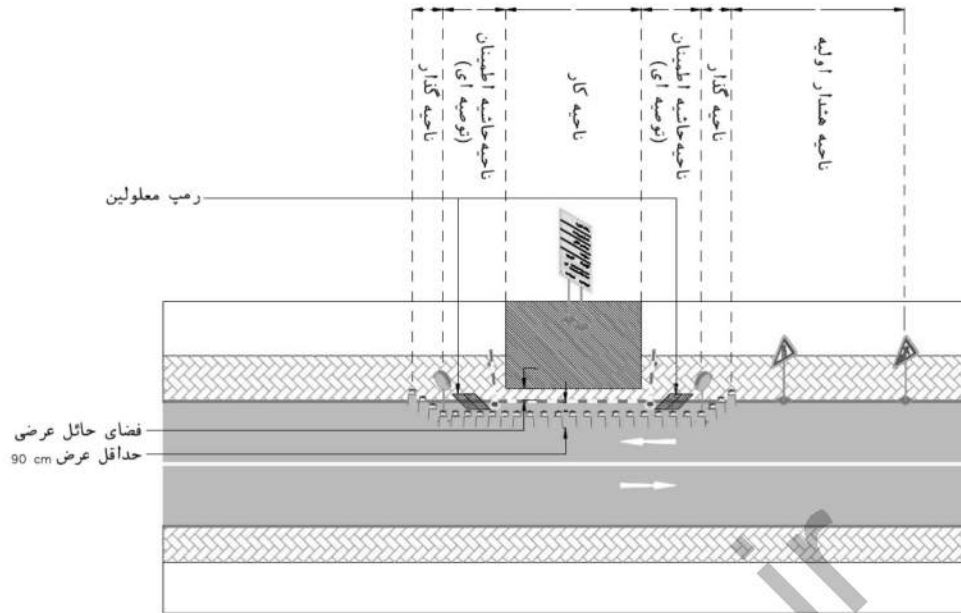

شکل پ ۲۳-۴-۵ محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی با انسداد کامل پیاده رو

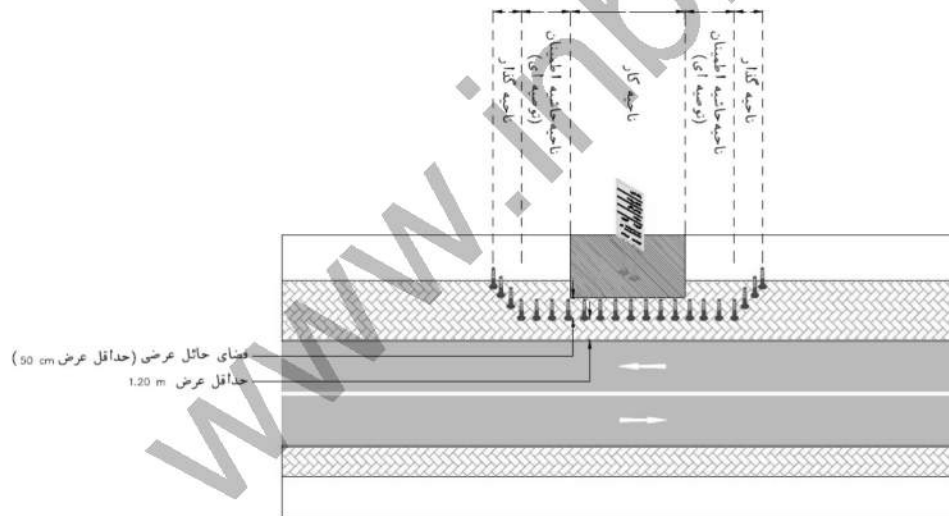

شکل پ ۲۳-۴-۶ محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی با انسداد قسمتی از عرض پیاده رو

مراجع

1. Vergil G. Stover, Frank J. Koepke (2002), "Transportation and land development, 2nd edition", Published by Institute of Transportation Engineers (ITE).
۲. کتاب نرخ سفرسازی کاربری‌های شهر تهران، مرکز معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، ۱۳۹۴.
۳. گزارش مطالعات تعیین میزان جذب و تولید سفر کاربری‌های مختلف شهر مشهد، مهندسین مشاور هراز راه، ۱۳۹۱.
۴. آئین‌نامه ظرفیت راه‌ها (HCM 2016)، جلد سوم.
۵. آیین‌نامه طراحی معابر شهری، ۱۲ جلدی، مصوب شهریور ۱۳۹۹، شورای عالی معماری و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی.
۶. وزارت راه و شهرسازی (۱۳۹۲). مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق. دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان.
7. the Seattle Department of Transportation (2012). Traffic Control Manual for In-Street Work. Traffic Management Division
۸. معاونت نظارت راهبردی (۱۳۸۸). نشریه ۵۵، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی. دفتر نظام فنی اجرایی.
9. FHWA (2009). Manual on Uniform Traffic Central Devices. Revision 2012.
10. NZ Transport Agency (2013). Code of Practice for temporary traffic management (CoPTTM).
۱۱. وزارت راه و شهرسازی (۱۳۹۲). مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا. دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان.
۱۲. معاونت نظارت راهبردی (۱۳۹۱). نشریه ۴۱۵، آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران. امور نظام فنی.
13. International building code of the USA, 2006
۱۴. استانداردهای طراحی مجتمع‌های تجاری
۱۵. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسب‌سازی معابر پیاده‌راهی و پیاده‌روها، ساماندهی به منظر شهری، ۱۳۸۷
۱۶. وزارت راه و شهرسازی (۱۳۹۶). مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، الزامات عمومی ساختمان. دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان.
17. wash street conveyor installation manual

18. George R. Strakosch, Robert S. Caporale, 2010, Vertical Transportation Handbook (4th Edition)
19. Rodney R. Adler, 1970, Vertical Transportation for Buildings (4th edition), American Elsevier Pub.co.
۲۰. شورای عالی معماری و شهرسازی ایران برای برآورد فضای پارک مورد نیاز،
۲۱. طرح تفصیلی شهر اصفهان، کتاب نرخ سفرسازی کاربری‌های شهر تهران
۲۲. ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران
۲۳. آموزش ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی (بخش صدور پروانه) حوزه معاونت شهرسازی و معماری
۲۴. دستورالعمل‌های کاربردی در مدیریت ترافیک شهری، ضوابط ایجاد پارکینگ
۲۵. راهنمای مناسب سازی ساختمان، فضاهای عمومی، حمل و نقل و تجهیزات، اداره کل روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور ۱۳۸۸
۲۶. نشریه ۱۴۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تسهیلات پیاده‌روی، جلد اول
۲۷. تخلیه اضطراری در سوانح، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کارگروه تخصصی بهداشت و درمان، واحد حوادث و مدیریت بحران
۲۸. ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان‌ها
۲۹. تسهیلات دوچرخه‌سواری، مهندسین مشاور گذر راه، ۱۳۸۴
30. Contemporary Ecology Research in China, Springer, 2015
۳۱. ایستگاه‌های اتوبوس درون شهری (جلد اول بررسی تجربیات جهانی)، پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۱۳۹۰
۳۲. ایستگاه‌های اتوبوس درون شهری (جلد اول بررسی تجربیات جهانی)، پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۱۳۹۰
33. Per Gunnar Andersson; "principles of successful high quality public transport] operation and development"; 2009; European commission.
34. Hidayati, N., Liu, R. & Montgomery, F. 2012. The Impact of School Safety Zone and Roadside Activities on Speed Behaviour : the Indonesian Case. *Procesidia-Social and Behavioral Sciences* 54: 1339-1349.
35. Hidayati, N., Liu, R. & Montgomery, F. 2012. The Impact of School Safety Zone and Roadside Activities on Speed Behaviour : the Indonesian Case. *Procesidia-Social and Behavioral Sciences* 54: 1339-1349.
36. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO, 6th Edition, 2011
۳۷. ملاک عمل احداث گذرگاه‌های غیر همسطح عابر پیاده، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، ۱۳۹۱
۳۸. ضوابط و دستورالعمل‌های کاربردی در مدیریت ترافیک شهری

۳۹. سازمان ملی استاندارد - تابلوهای هدایت مسیر
۴۰. آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری، آیین‌نامه احداث و تجهیز گذرگاه‌های عابر پیاده (R-FGU84)
۴۱. استاندارد ملی - آرام‌سازی ترافیکی
۴۲. راهنمای طراحی علائم افقی در معابر-۱۳۸۴
43. Heliport design and planning for emergency services-2013

www.inbr.ir